


湧別川水系湧別川【丸瀬布地区】 洪水浸水想定区域図（計画規模）

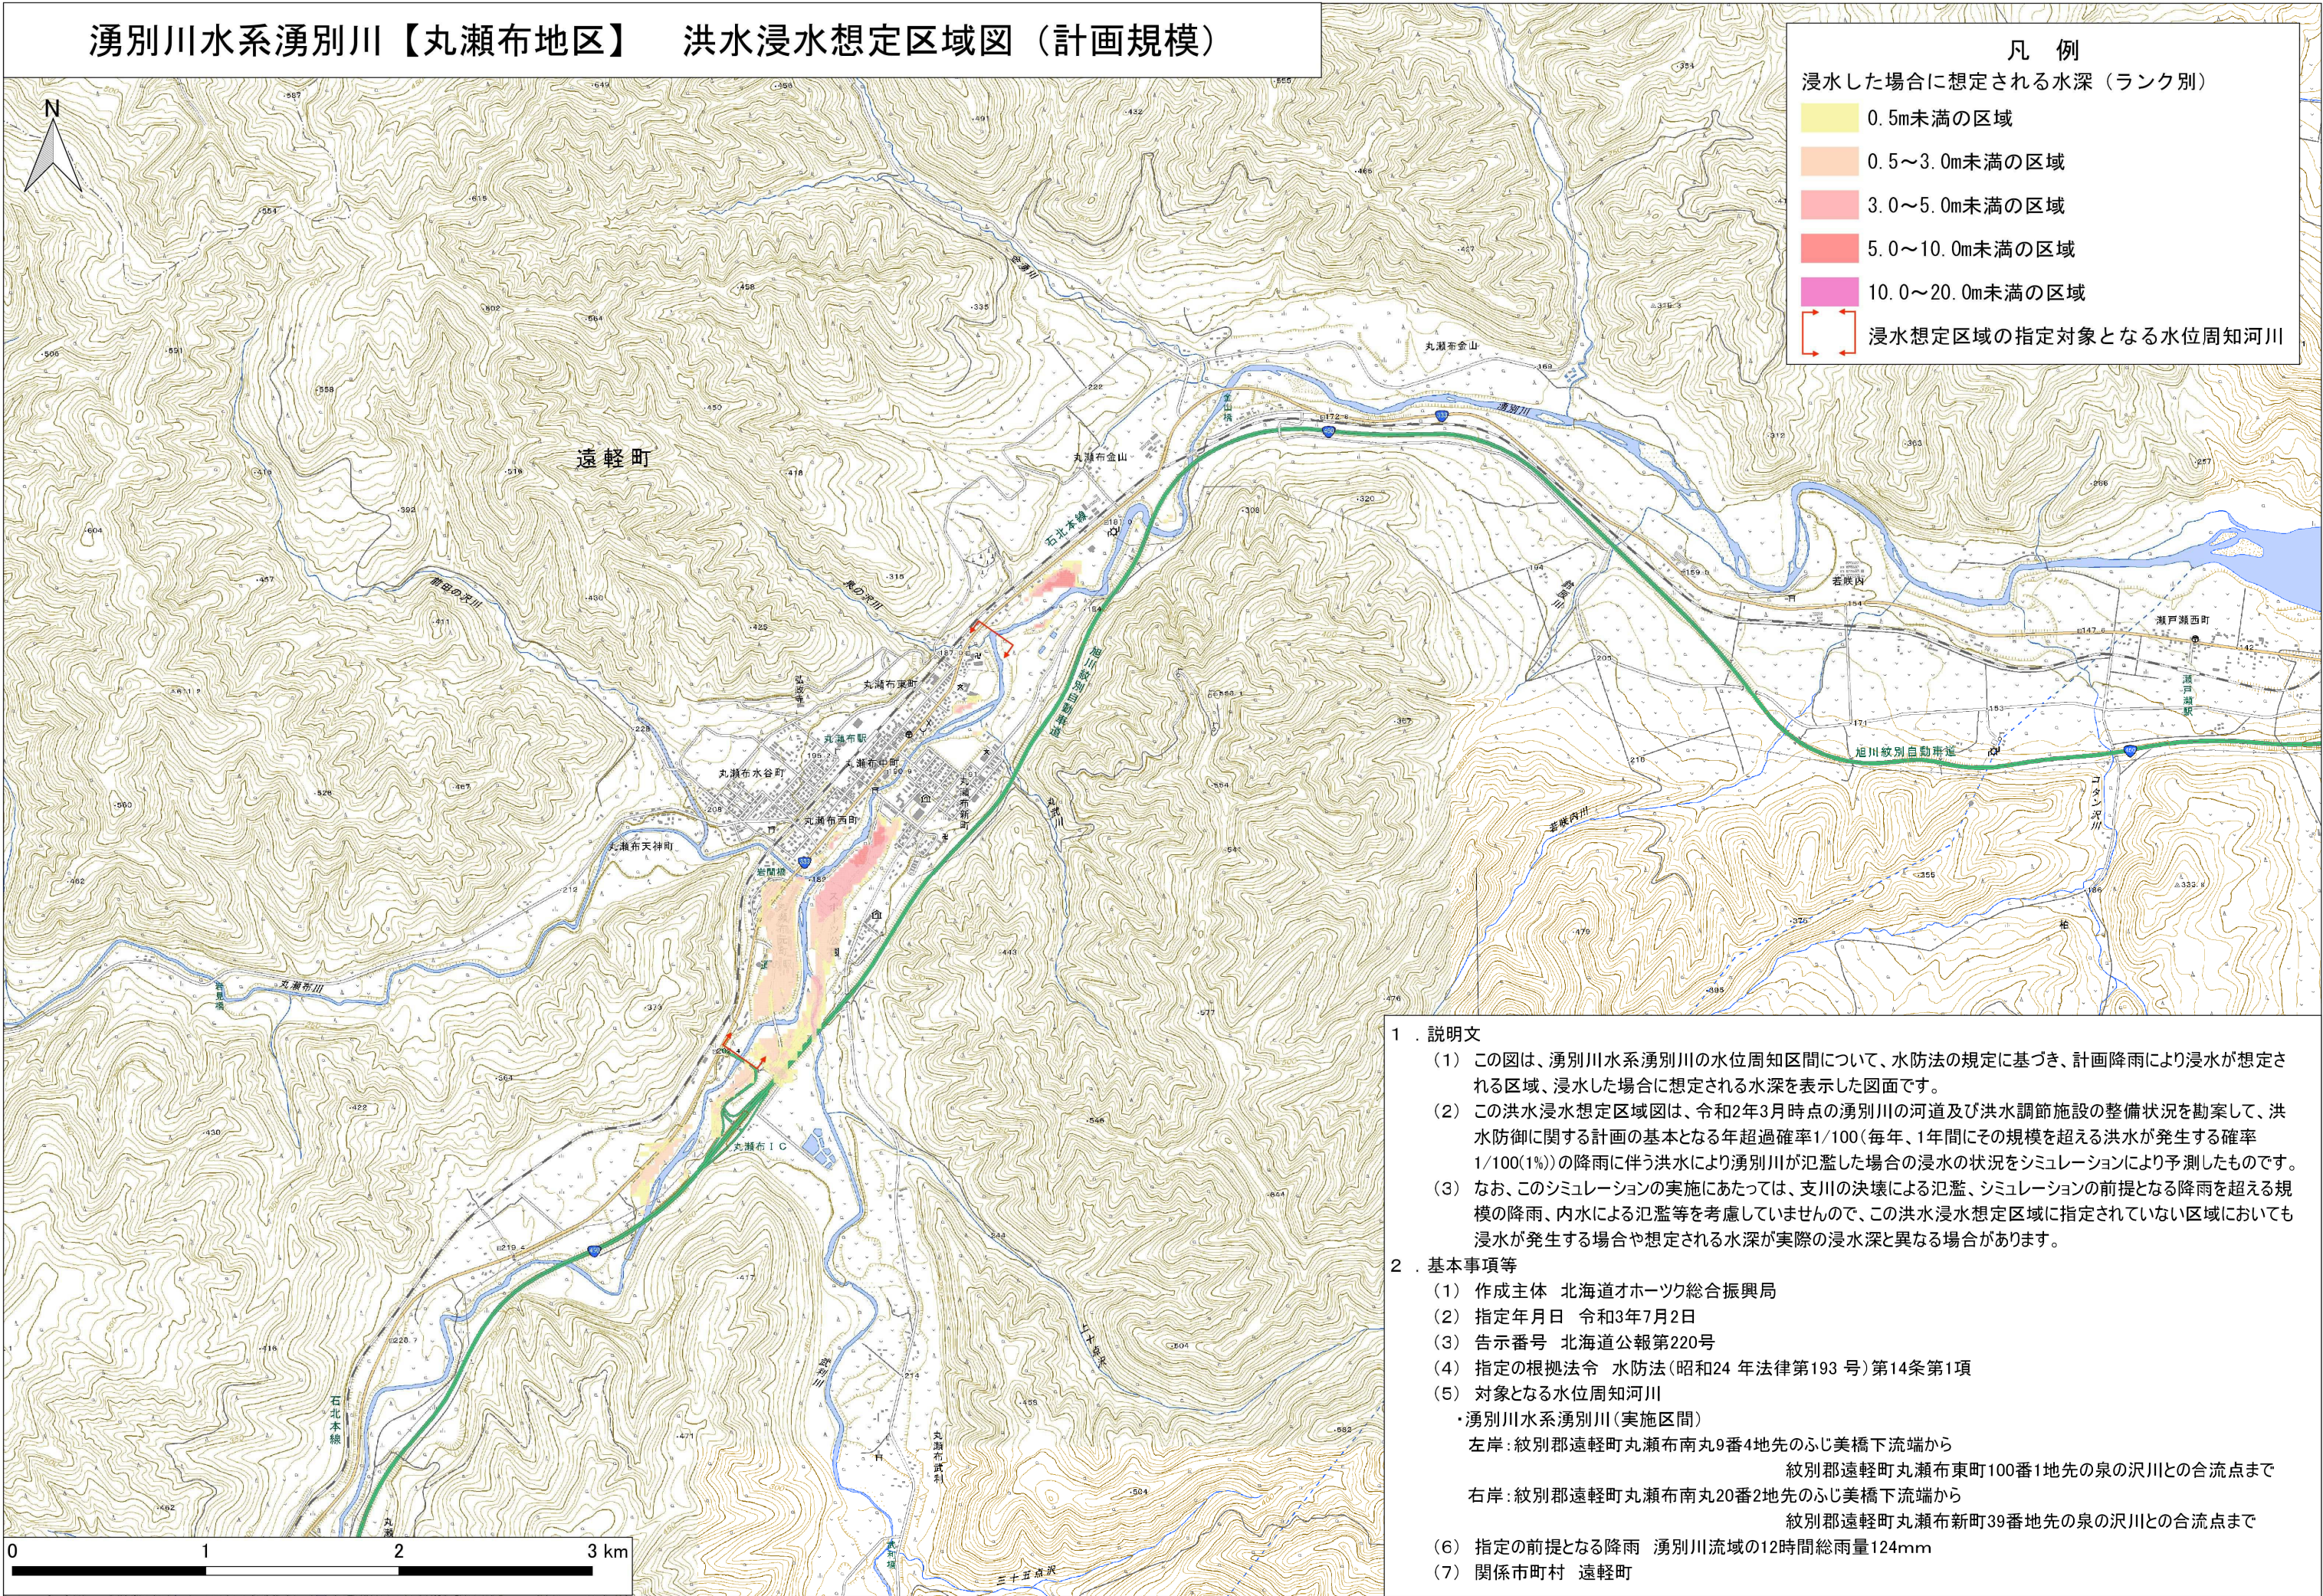

1. 説明文

- (1) この図は、湧別川水系湧別川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、令和2年3月時点の湧別川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率1/100(1%)）の降雨に伴う洪水により湧別川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 北海道オホーツク総合振興局
- (2) 指定年月日 令和3年7月2日
- (3) 告示番号 北海道公報第220号
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24 年法律第193 号)第14条第1項
- (5) 対象となる水位周知河川
- ・湧別川水系湧別川(実施区間)
 - 左岸:紋別郡遠軽町丸瀬布南丸9番4地先のふじ美橋下流端から
紋別郡遠軽町丸瀬布東町100番1地先の泉の沢川との合流点まで
 - 右岸:紋別郡遠軽町丸瀬布南丸20番2地先のふじ美橋下流端から
紋別郡遠軽町丸瀬布新町39番地先の泉の沢川との合流点まで
- (6) 指定の前提となる降雨 湧別川流域の12時間総雨量124mm
- (7) 関係市町村 遠軽町