


湧別川水系湧別川【丸瀬布地区】 洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

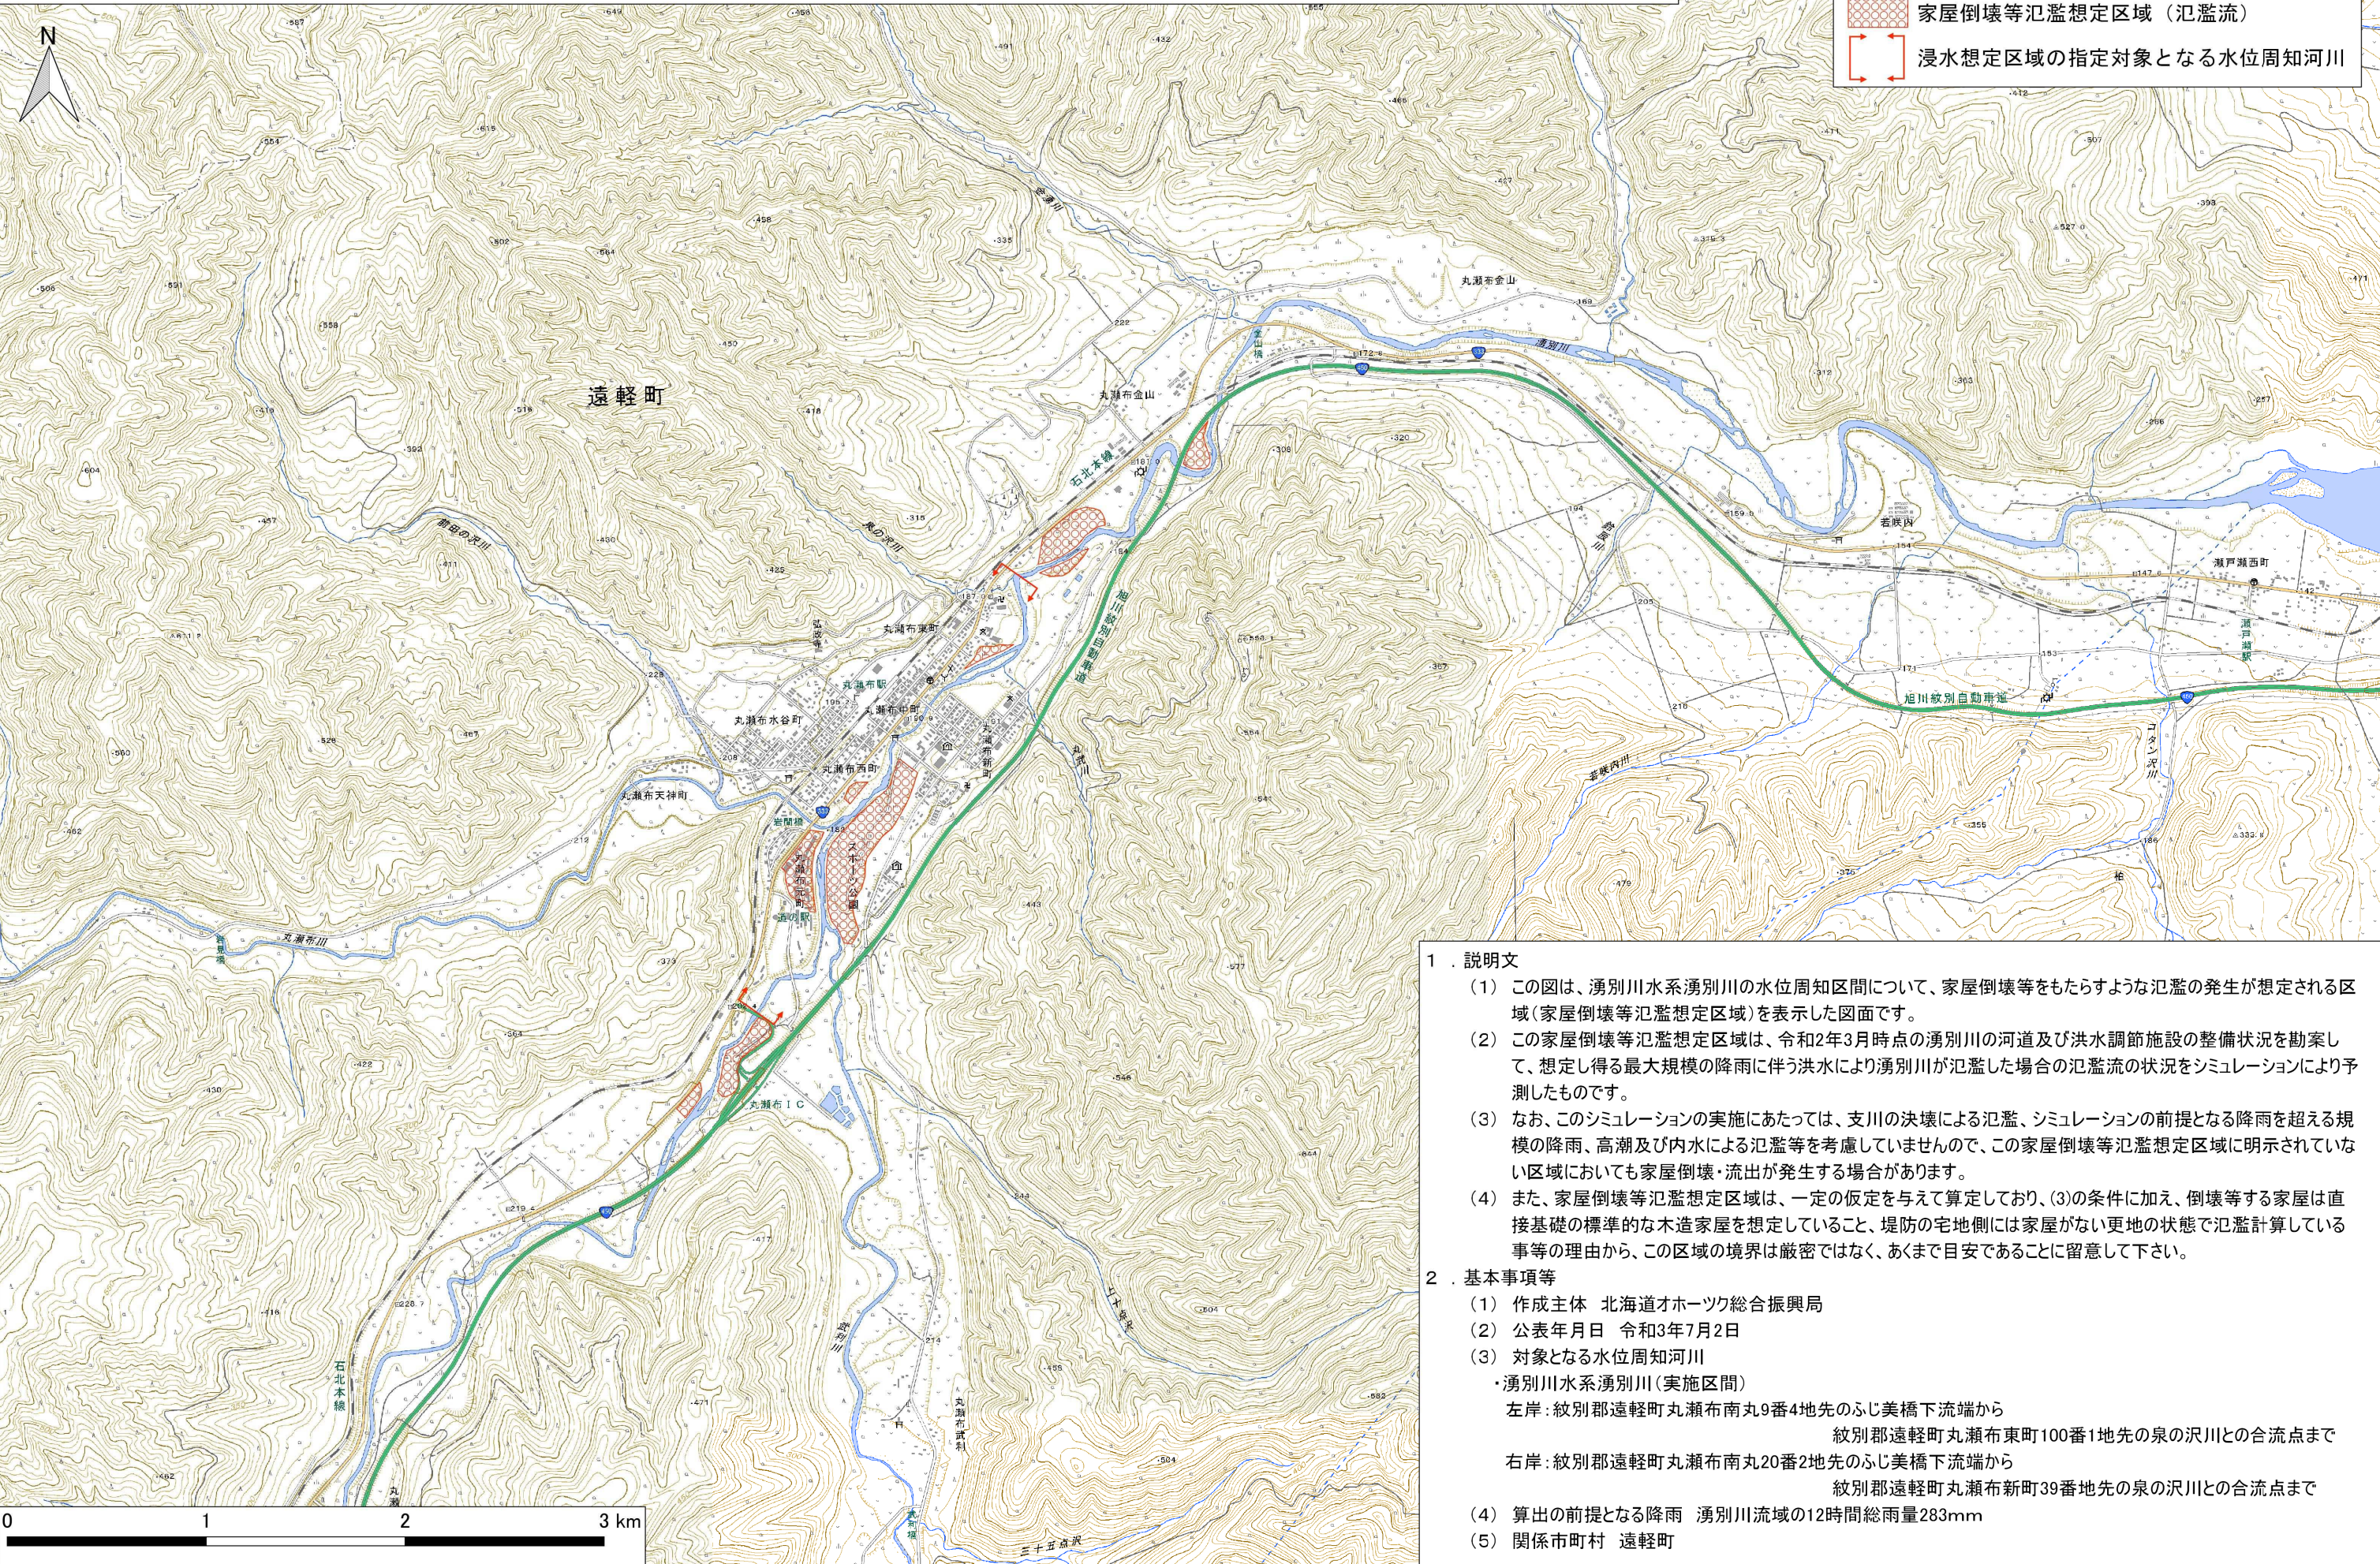

凡 例

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

浸水想定区域の指定対象となる水位周知河川

- 1．説明文
- (1) この図は、湧別川水系湧別川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。

(2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、令和2年3月時点の湧別川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により湧別川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に明示されていない区域においても家屋倒壊・流出が発生する場合があります。

(4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3)の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算している事等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。
- 2．基本事項等
- (1) 作成主体 北海道オホーツク総合振興局

(2) 公表年月日 令和3年7月2日

(3) 対象となる水位周知河川
・湧別川水系湧別川（実施区間）
左岸：紋別郡遠軽町丸瀬布南丸9番4地先のふじ美橋下流端から
紋別郡遠軽町丸瀬布東町100番1地先の泉の沢川との合流点まで
右岸：紋別郡遠軽町丸瀬布南丸20番2地先のふじ美橋下流端から
紋別郡遠軽町丸瀬布新町39番地先の泉の沢川との合流点まで

(4) 算出の前提となる降雨 湧別川流域の12時間総雨量283mm

(5) 関係市町村 遠軽町