
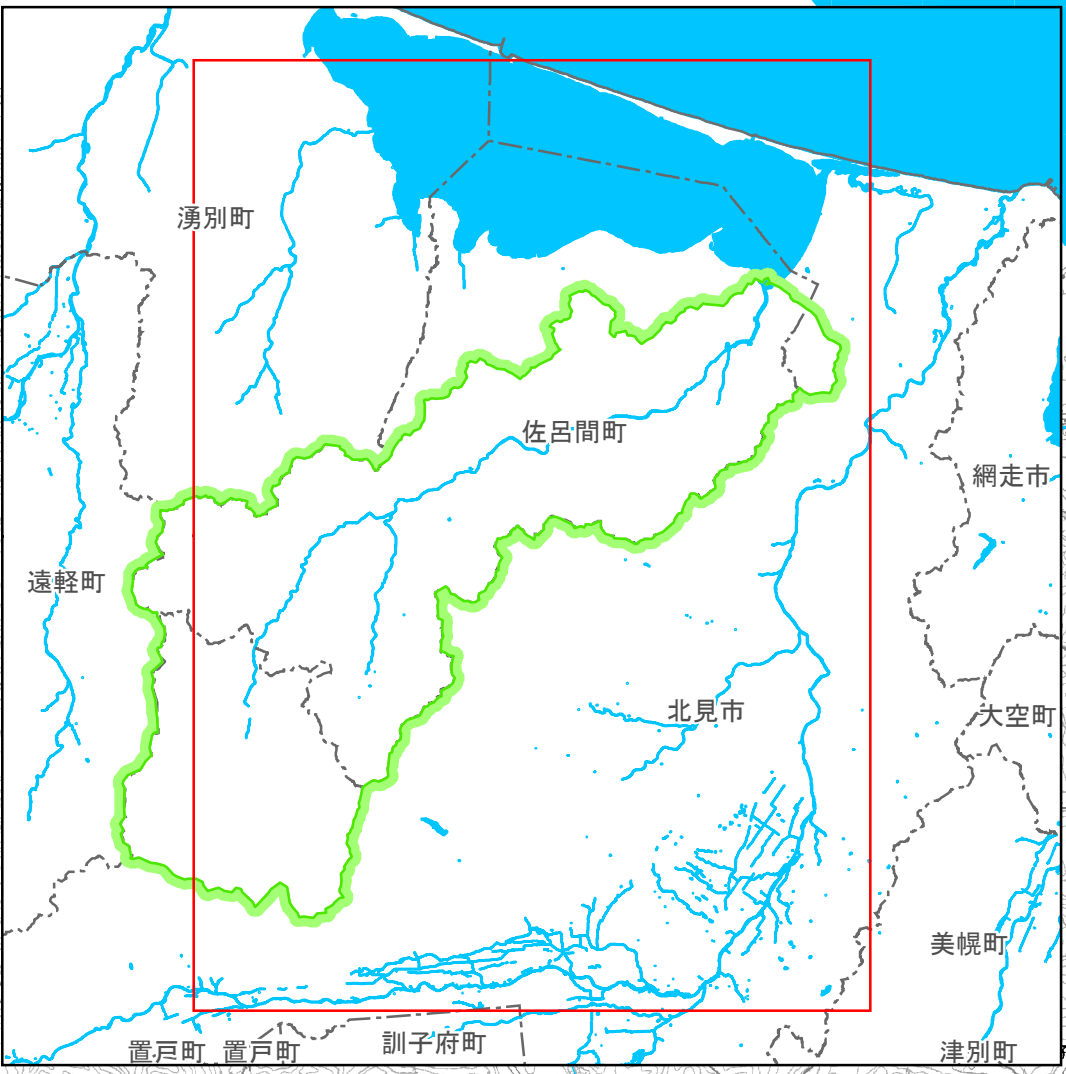


佐呂間別川水系佐呂間別川 洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

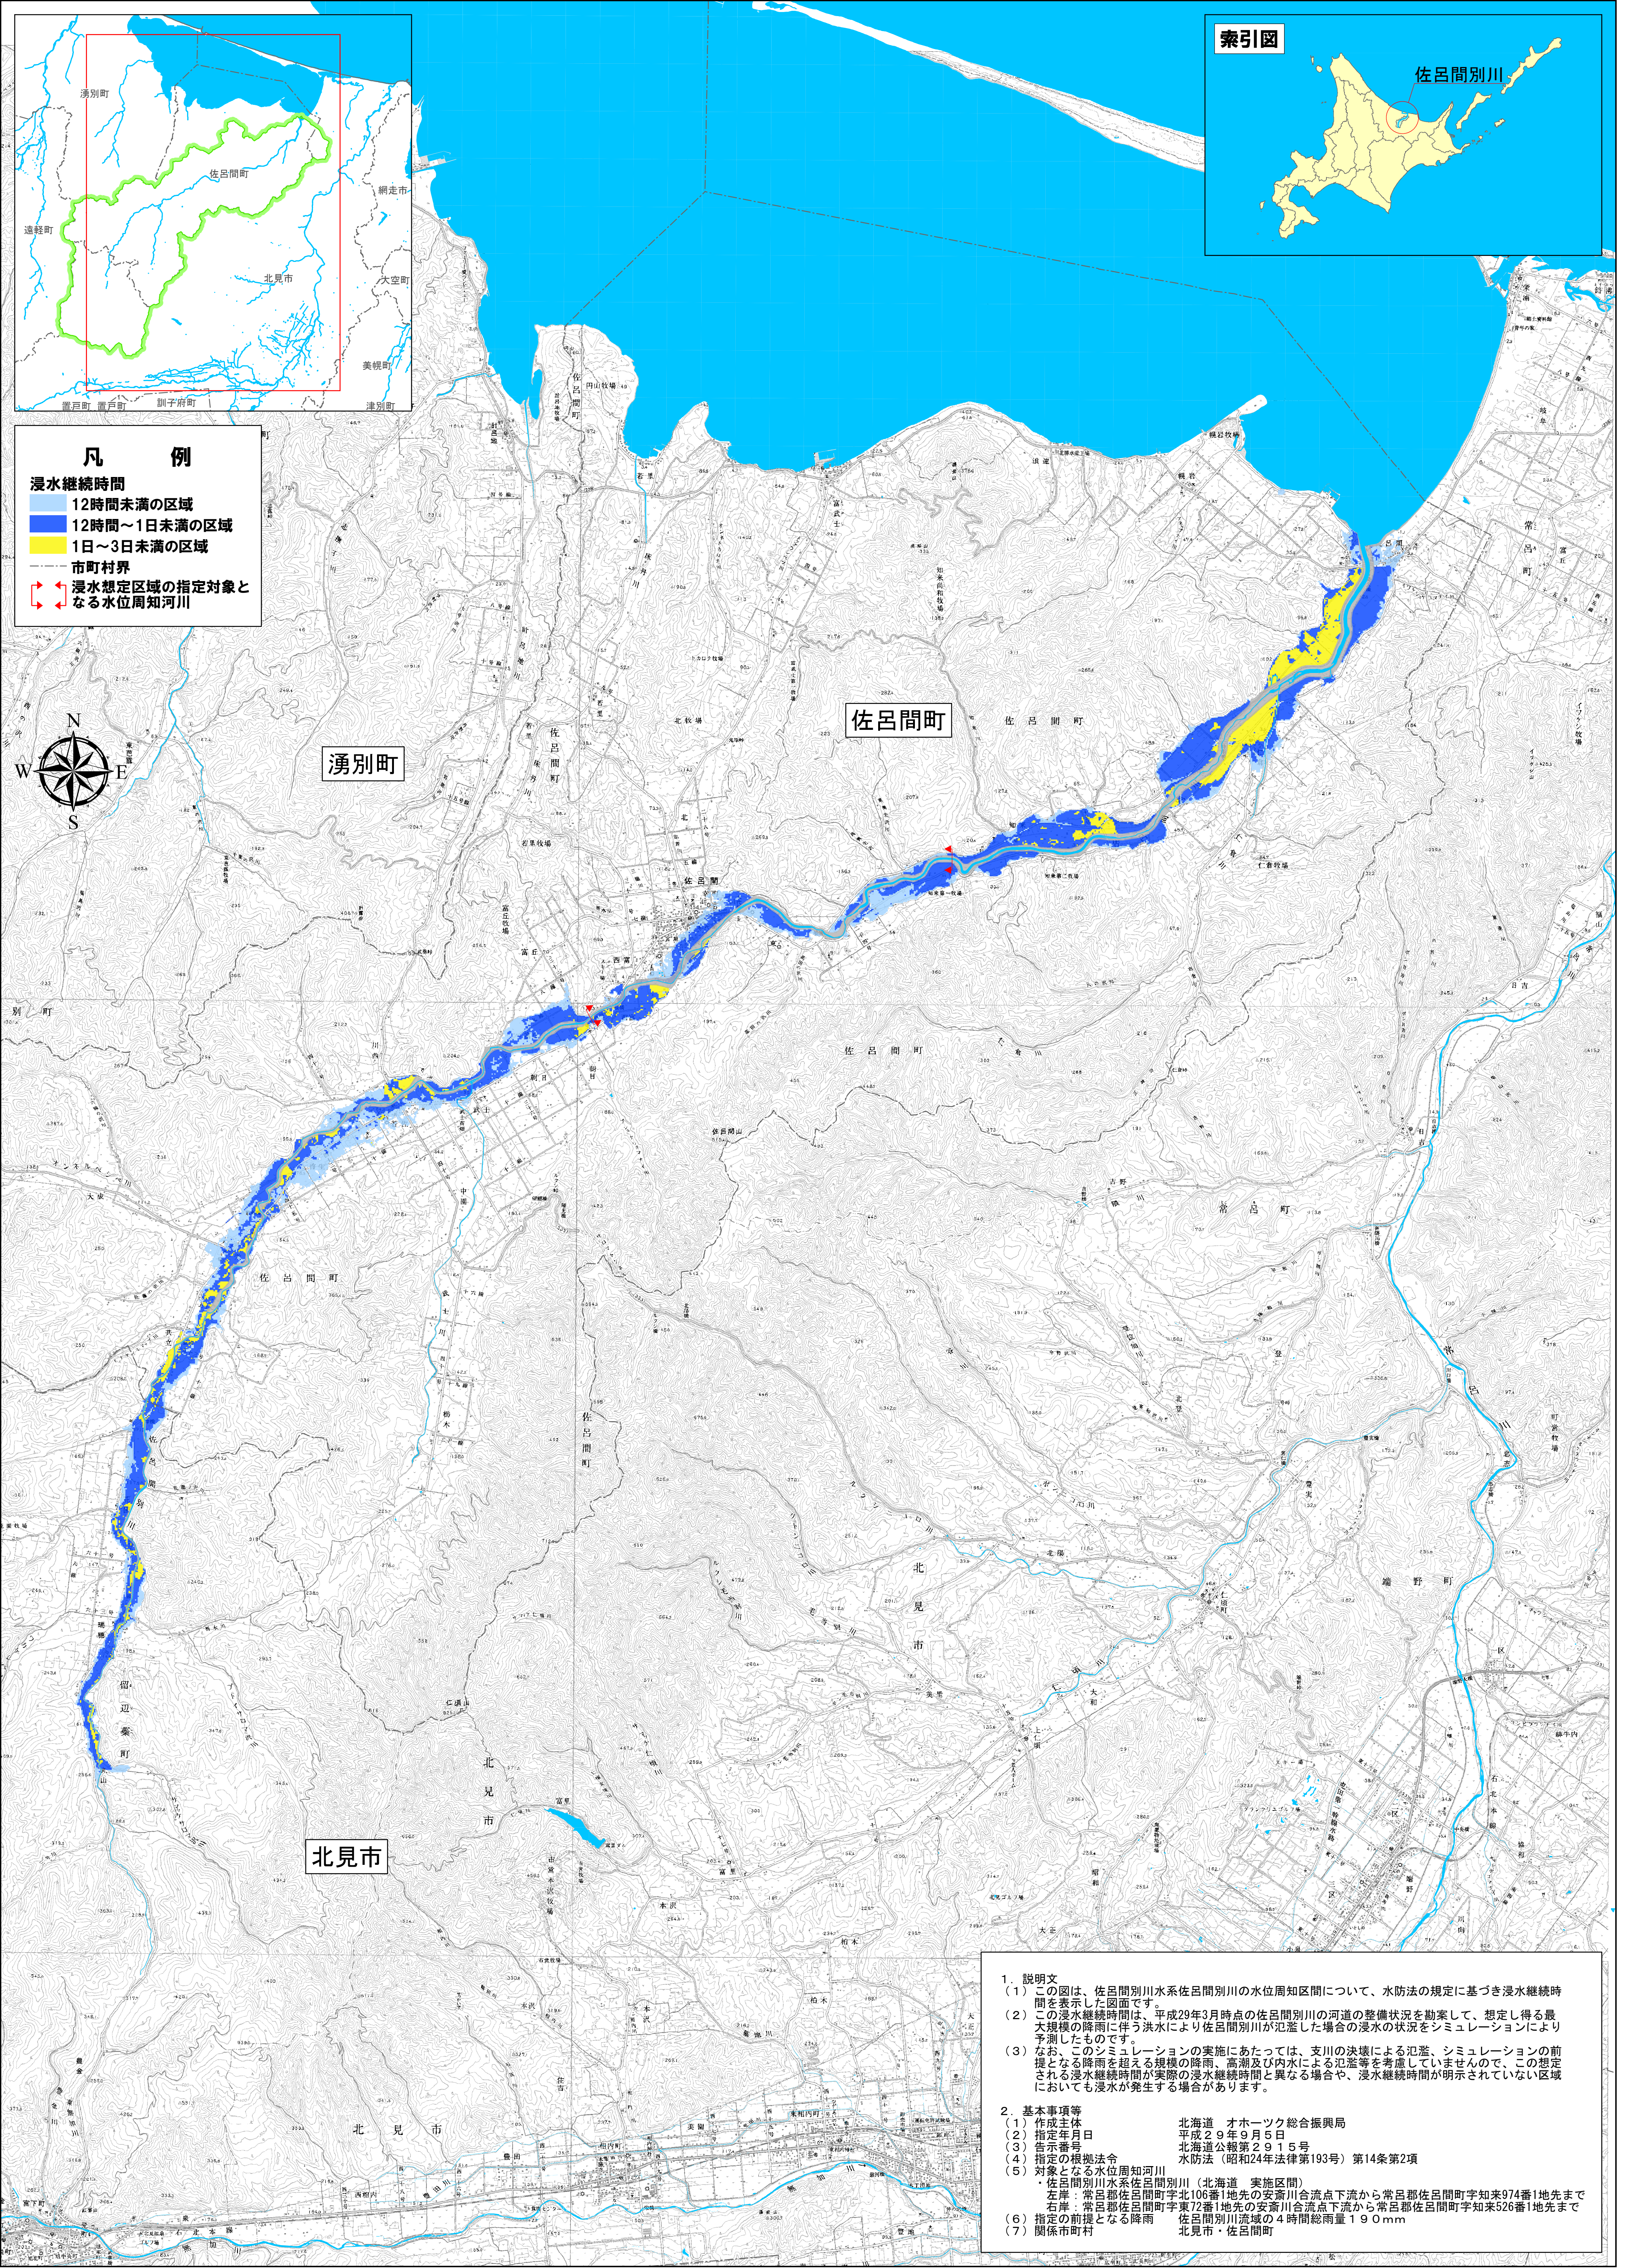

凡 例

浸水継続時間

12時間未満の区域

12時間～1日未満の区域

1日～3日未満の区域

市町村界

浸水想定区域の指定対象となる水位周知河川

1. 説明文

(1) この図は、佐呂間別川水系佐呂間別川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

(2) この浸水継続時間は、平成29年3月時点の佐呂間別川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により佐呂間別川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2. 基本事項等

(1) 作成主体

(2) 指定年月日

(3) 告示番号

(4) 指定の根拠法令

(5) 対象となる水位周知河川

(6) 指定の前提となる降雨

(7) 関係市町村

北海道 オホーツク総合振興局

平成29年9月5日

北海道公報第2915号

水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

・佐呂間別川水系佐呂間別川（北海道 実施区間）
・佐呂間別川水系佐呂間別川北106番1地先の安斎川合流点下流から常呂郡佐呂間町字知来974番1地先まで
左岸：常呂郡佐呂間町字東72番1地先の安斎川合流点下流から常呂郡佐呂間町字知来526番1地先まで
右岸：常呂郡佐呂間町字東72番1地先の安斎川合流点下流から常呂郡佐呂間町字知来526番1地先まで

佐呂間別川流域の4時間総雨量190mm

北見市・佐呂間町