



常呂川水系無加川
洪水浸水想定区域図(計画規模)(北見市 1/3)

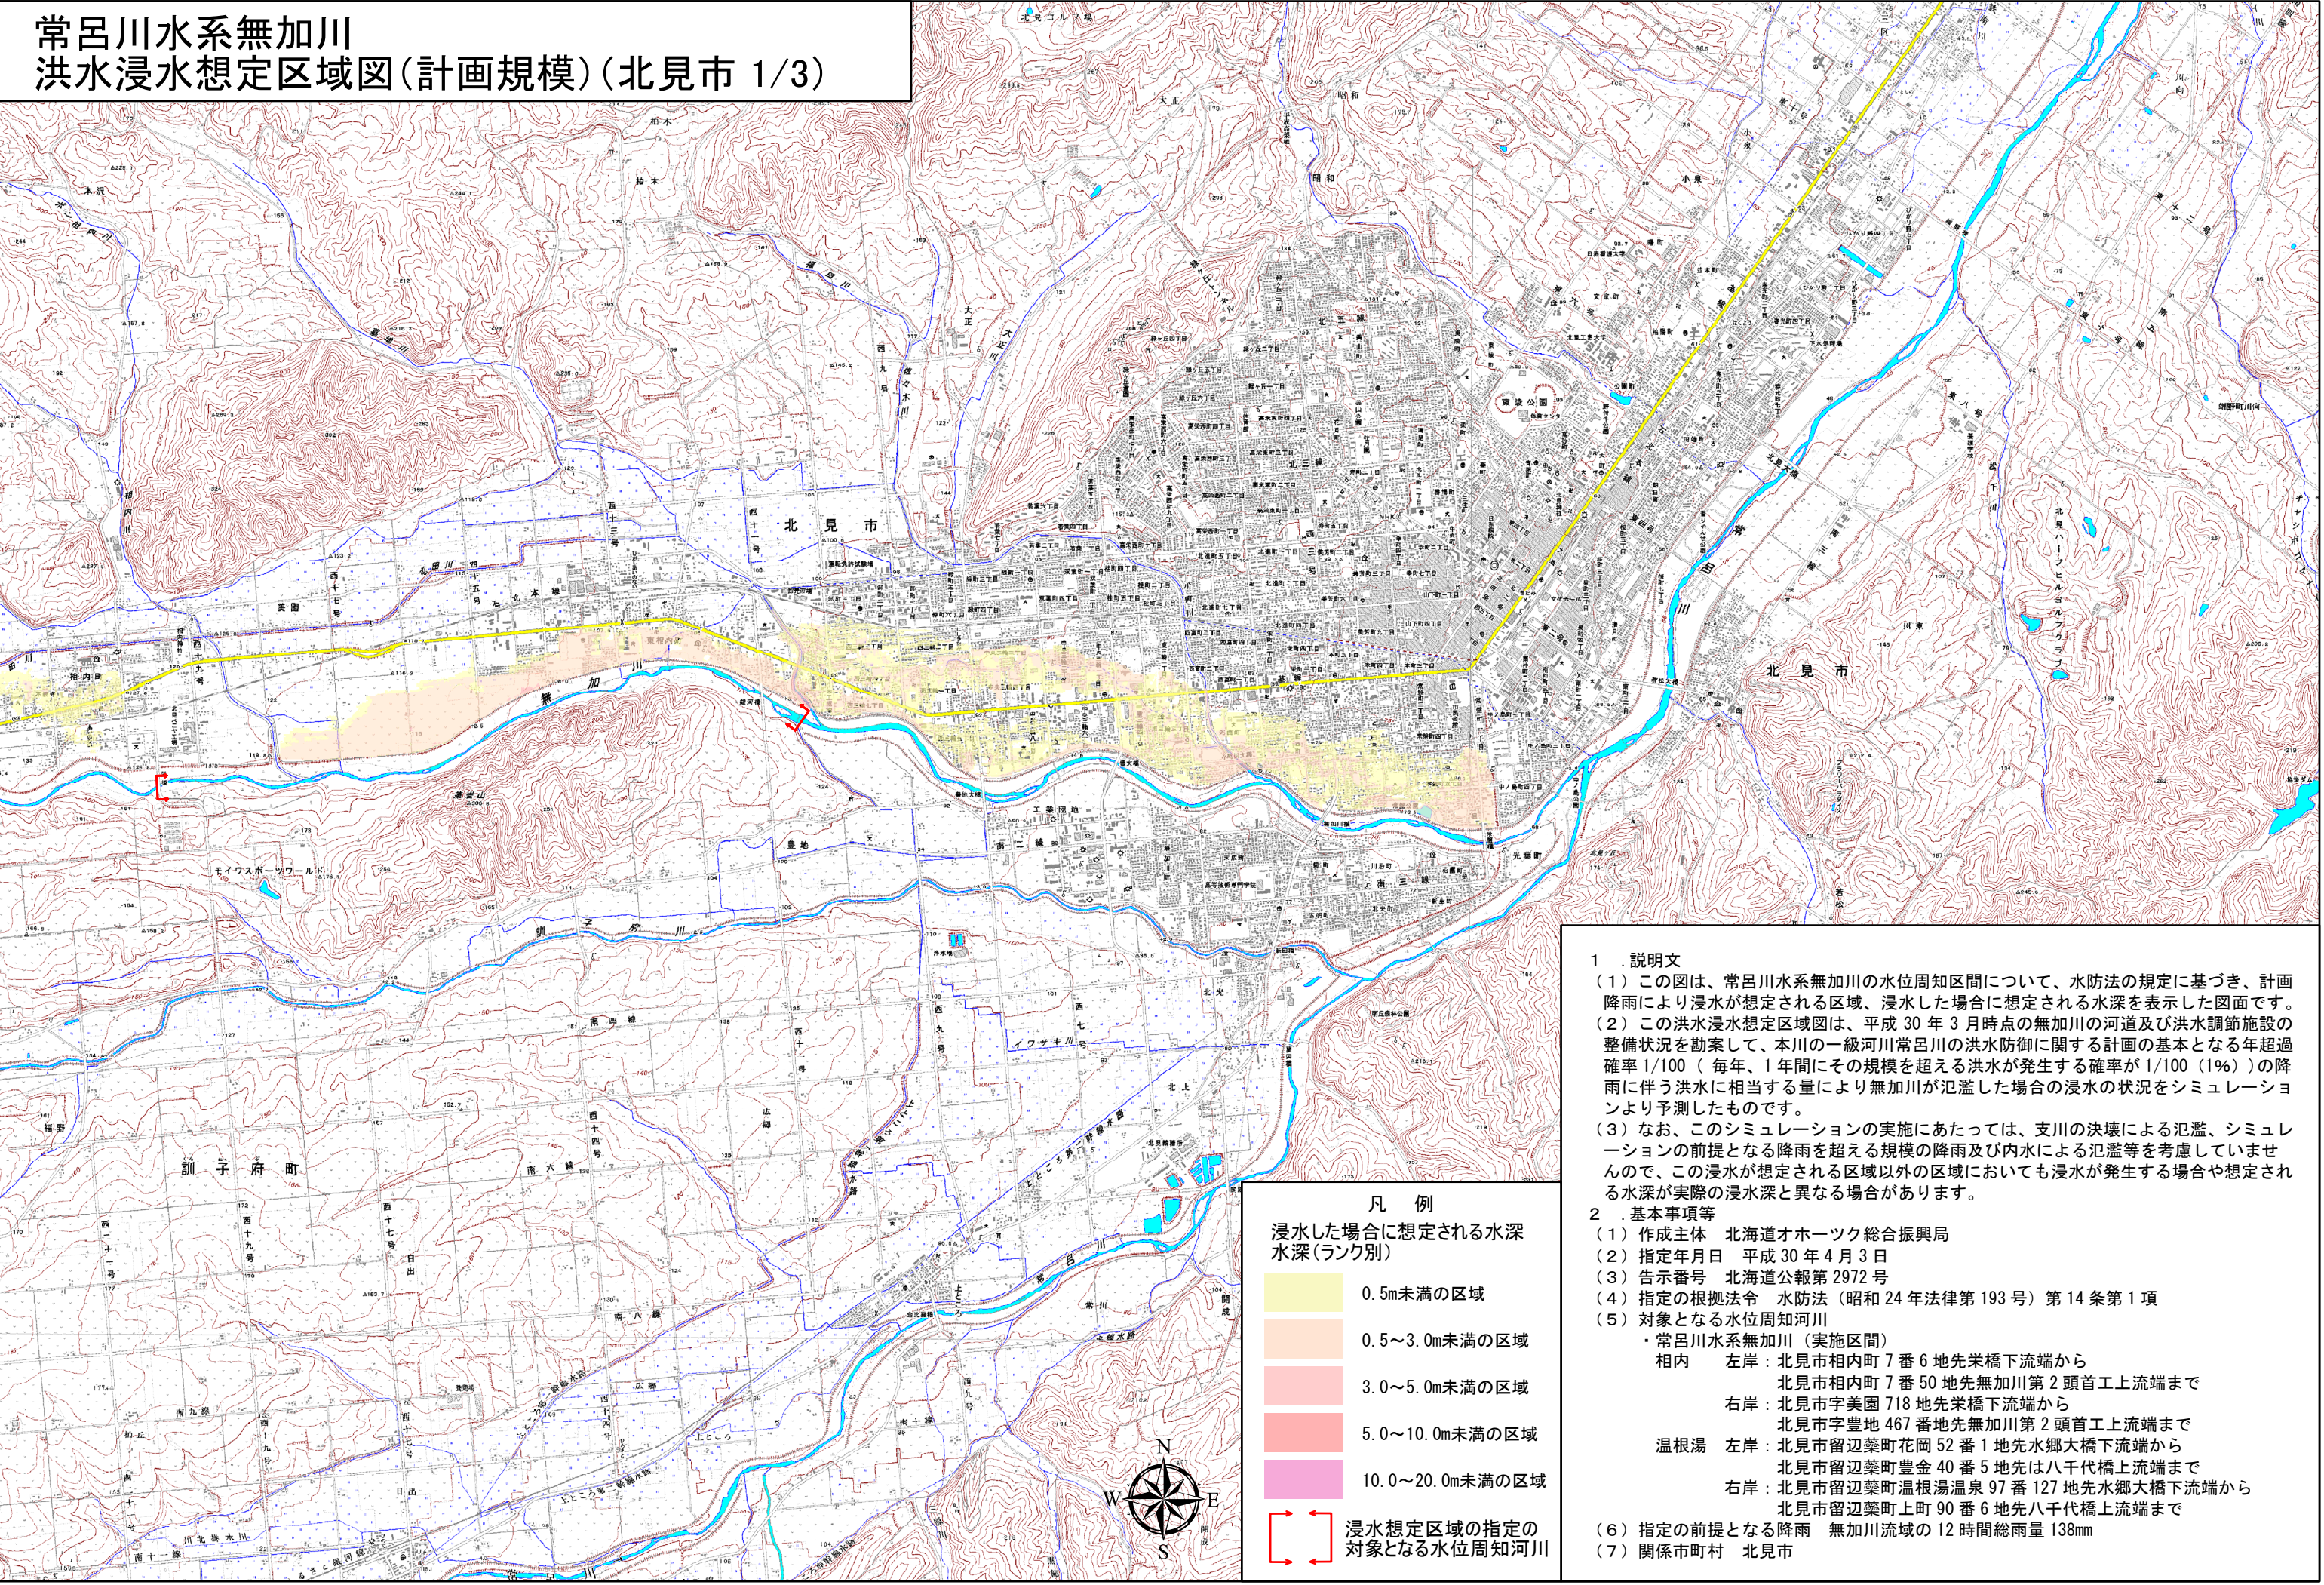

- 1 . 説明文
- (1) この図は、常呂川水系無加川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、平成 30 年 3 月時点の無加川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、本川の一級河川常呂川の洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率 1/100 (毎年、1 年間にその規模を超える洪水が発生する確率が 1/100 (1%)) の降雨に伴う洪水に相当する量により無加川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 . 基本事項等
- (1) 作成主体 北海道オホーツク総合振興局
- (2) 指定年月日 平成 30 年 4 月 3 日
- (3) 告示番号 北海道公報第 2972 号
- (4) 指定の根拠法令 水防法 (昭和 24 年法律第 193 号) 第 14 条第 1 項
- (5) 対象となる水位周知河川
- ・ 常呂川水系無加川 (実施区間)
 - 相内 左岸: 北見市相内町 7 番 6 地先栄橋下流端から
北見市相内町 7 番 50 地先無加川第 2 頭首工上流端まで
 - 右岸: 北見市字美園 718 地先栄橋下流端から
北見市字豊地 467 番地先無加川第 2 頭首工上流端まで
 - 温根湯 左岸: 北見市留辺蘂町花岡 52 番 1 地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町豊金 40 番 5 地先は八千代橋上流端まで
 - 右岸: 北見市留辺蘂町温根湯温泉 97 番 127 地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町上町 90 番 6 地先八千代橋上流端まで
- (6) 指定の前提となる降雨 無加川流域の 12 時間総雨量 138mm
- (7) 関係市町村 北見市

常呂川水系無加川
洪水浸水想定区域図(計画規模)(北見市 2/3)

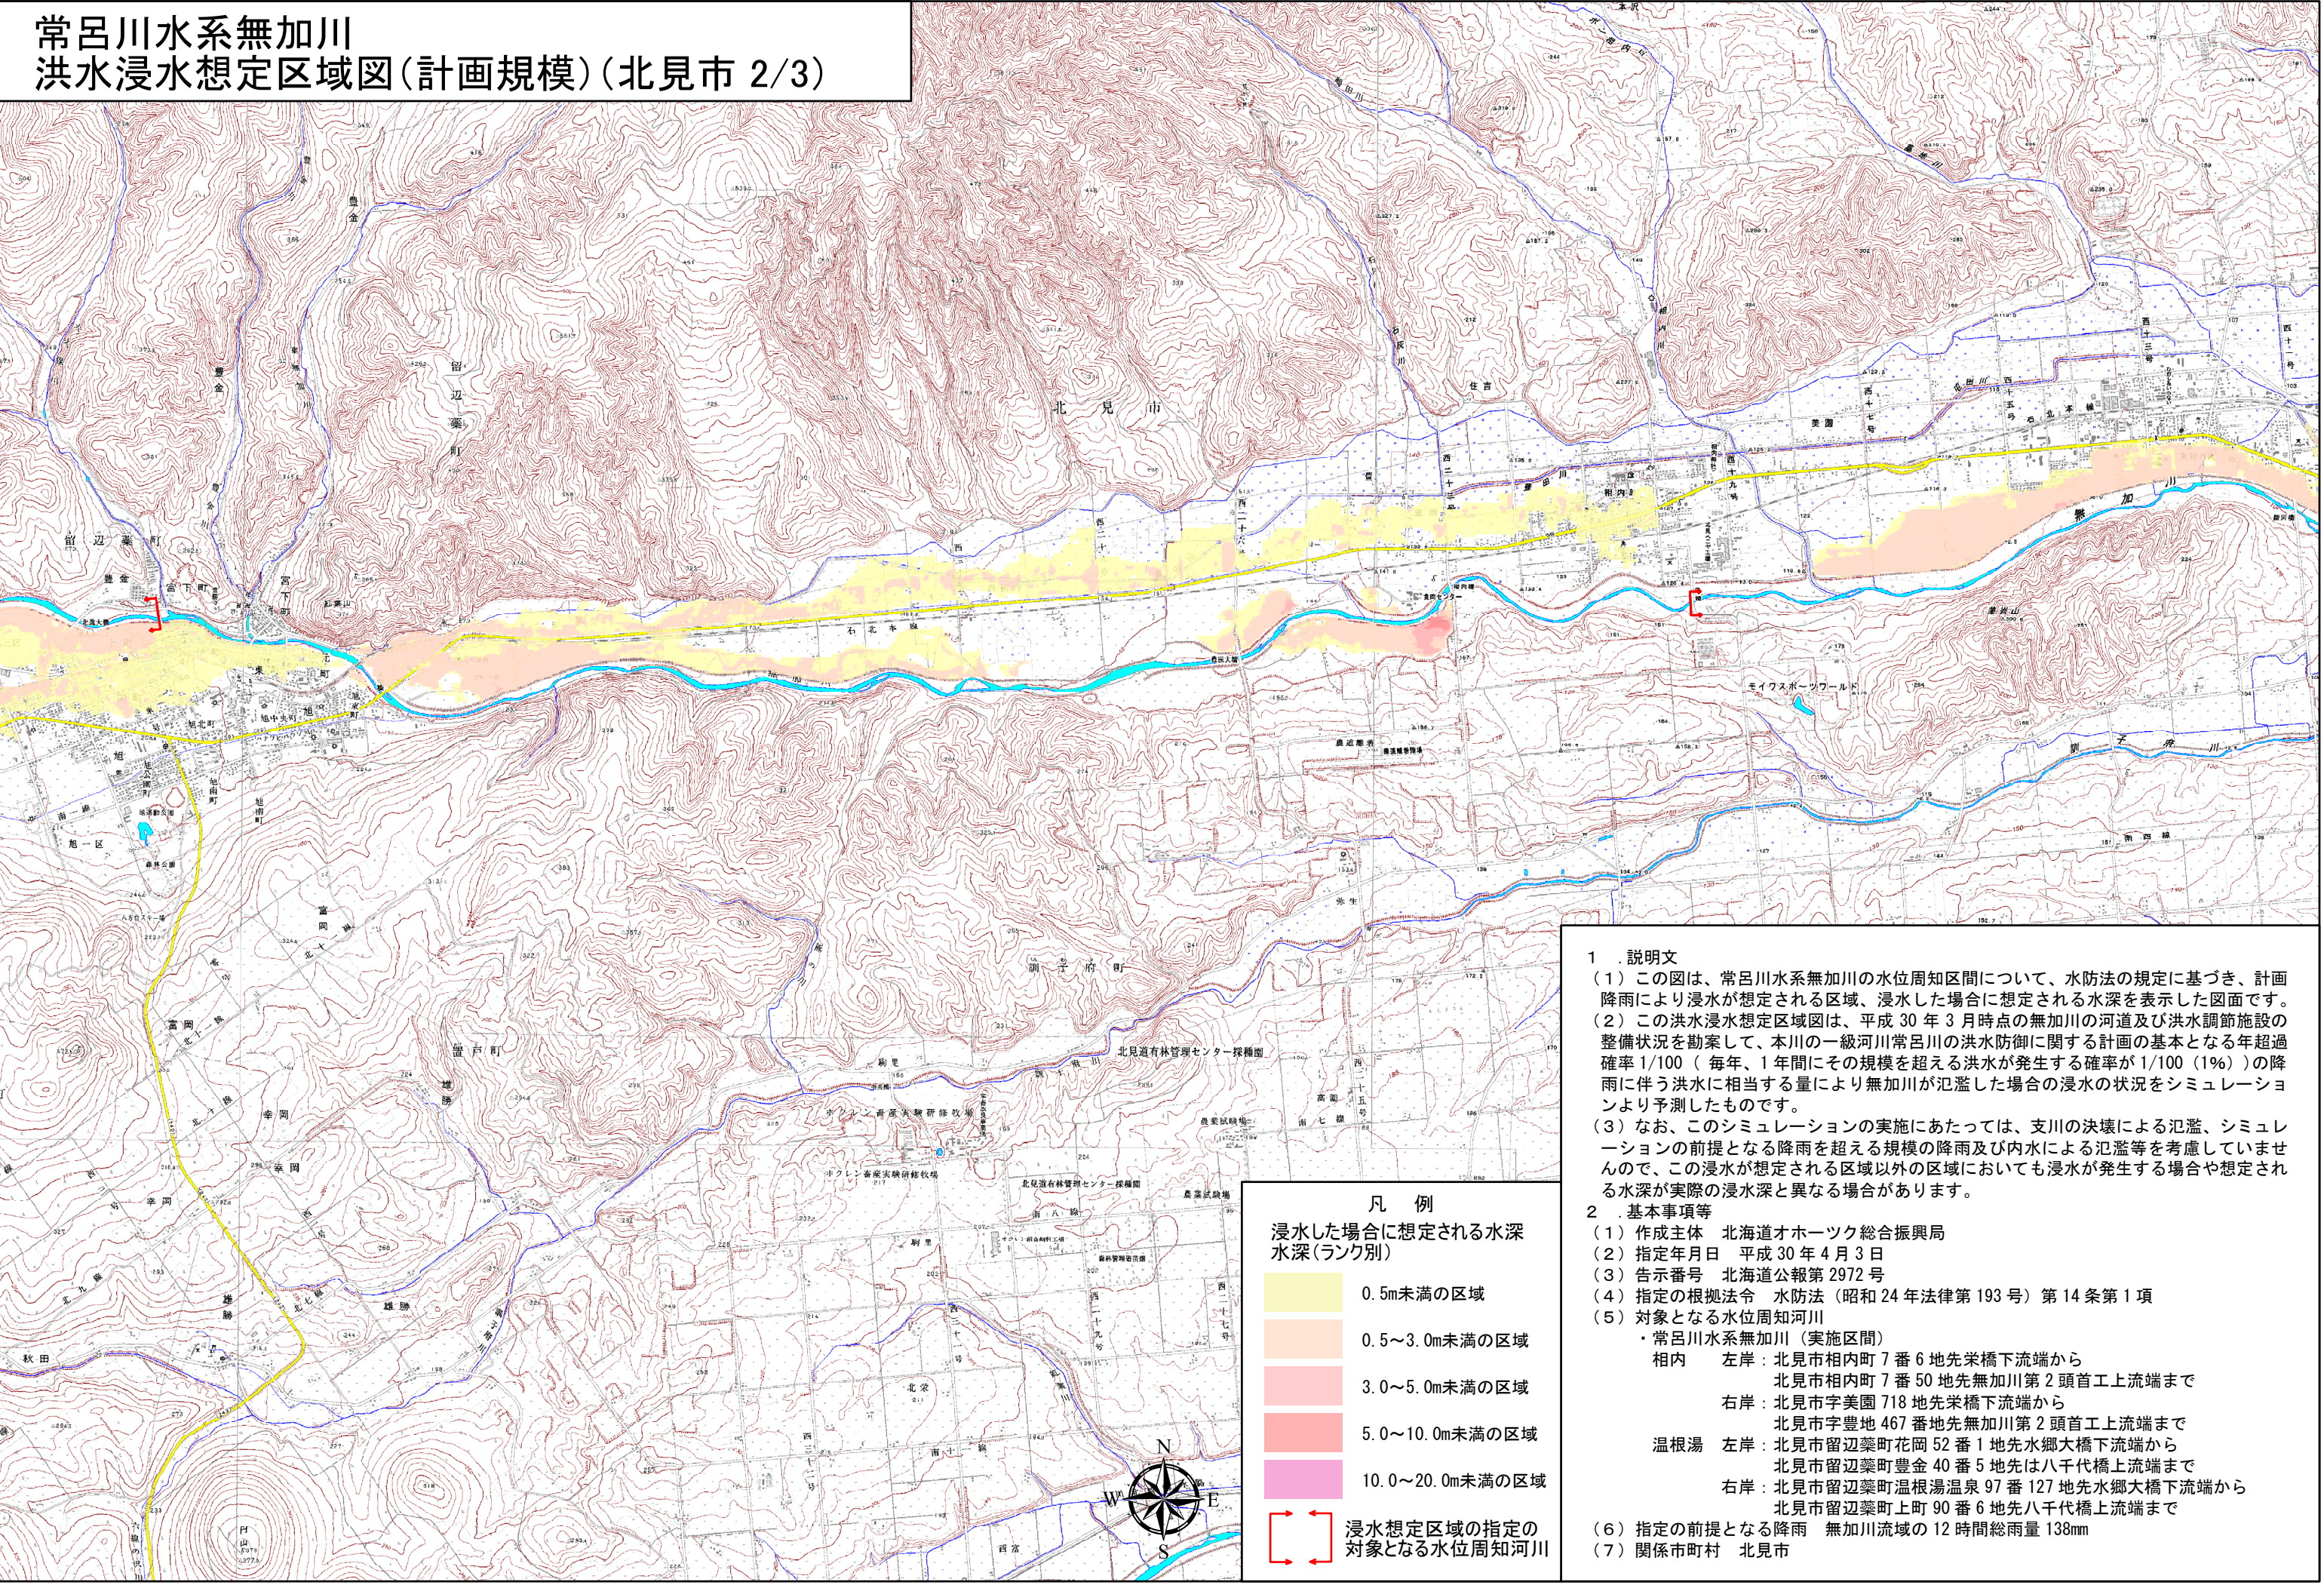

凡 例


浸水した場合に想定される水深
水深(ランク別)

	0.5m未満の区域
	0.5～3.0m未満の区域
	3.0～5.0m未満の区域
	5.0～10.0m未満の区域
	10.0～20.0m未満の区域

浸水想定区域の指定の
対象となる水位周知河川

- 1 ．説明文
- (1) この図は、常呂川水系無加川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、平成 30 年 3 月時点の無加川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、本川の一級河川常呂川の洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率 1/100 (毎年、1 年間にその規模を超える洪水が発生する確率が 1/100 (1%)) の降雨に伴う洪水に相当する量により無加川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 ．基本事項等
- (1) 作成主体 北海道オホーツク総合振興局
- (2) 指定年月日 平成 30 年 4 月 3 日
- (3) 告示番号 北海道公報第 2972 号
- (4) 指定の根拠法令 水防法 (昭和 24 年法律第 193 号) 第 14 条第 1 項
- (5) 対象となる水位周知河川
- ・常呂川水系無加川 (実施区間)
 - 相内 左岸：北見市相内町 7 番 6 地先栄橋下流端から
北見市相内町 7 番 50 地先無加川第 2 頭首工上流端まで
右岸：北見市字美園 718 地先栄橋下流端から
北見市字豊地 467 番地先無加川第 2 頭首工上流端まで
 - 温根湯 左岸：北見市留辺蘂町花岡 52 番 1 地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町豊金 40 番 5 地先は八千代橋上流端まで
右岸：北見市留辺蘂町温根湯温泉 97 番 127 地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町上町 90 番 6 地先八千代橋上流端まで
- (6) 指定の前提となる降雨 無加川流域の 12 時間総雨量 138mm
- (7) 関係市町村 北見市

常呂川水系無加川
洪水浸水想定区域図(計画規模)(北見市 3/3)

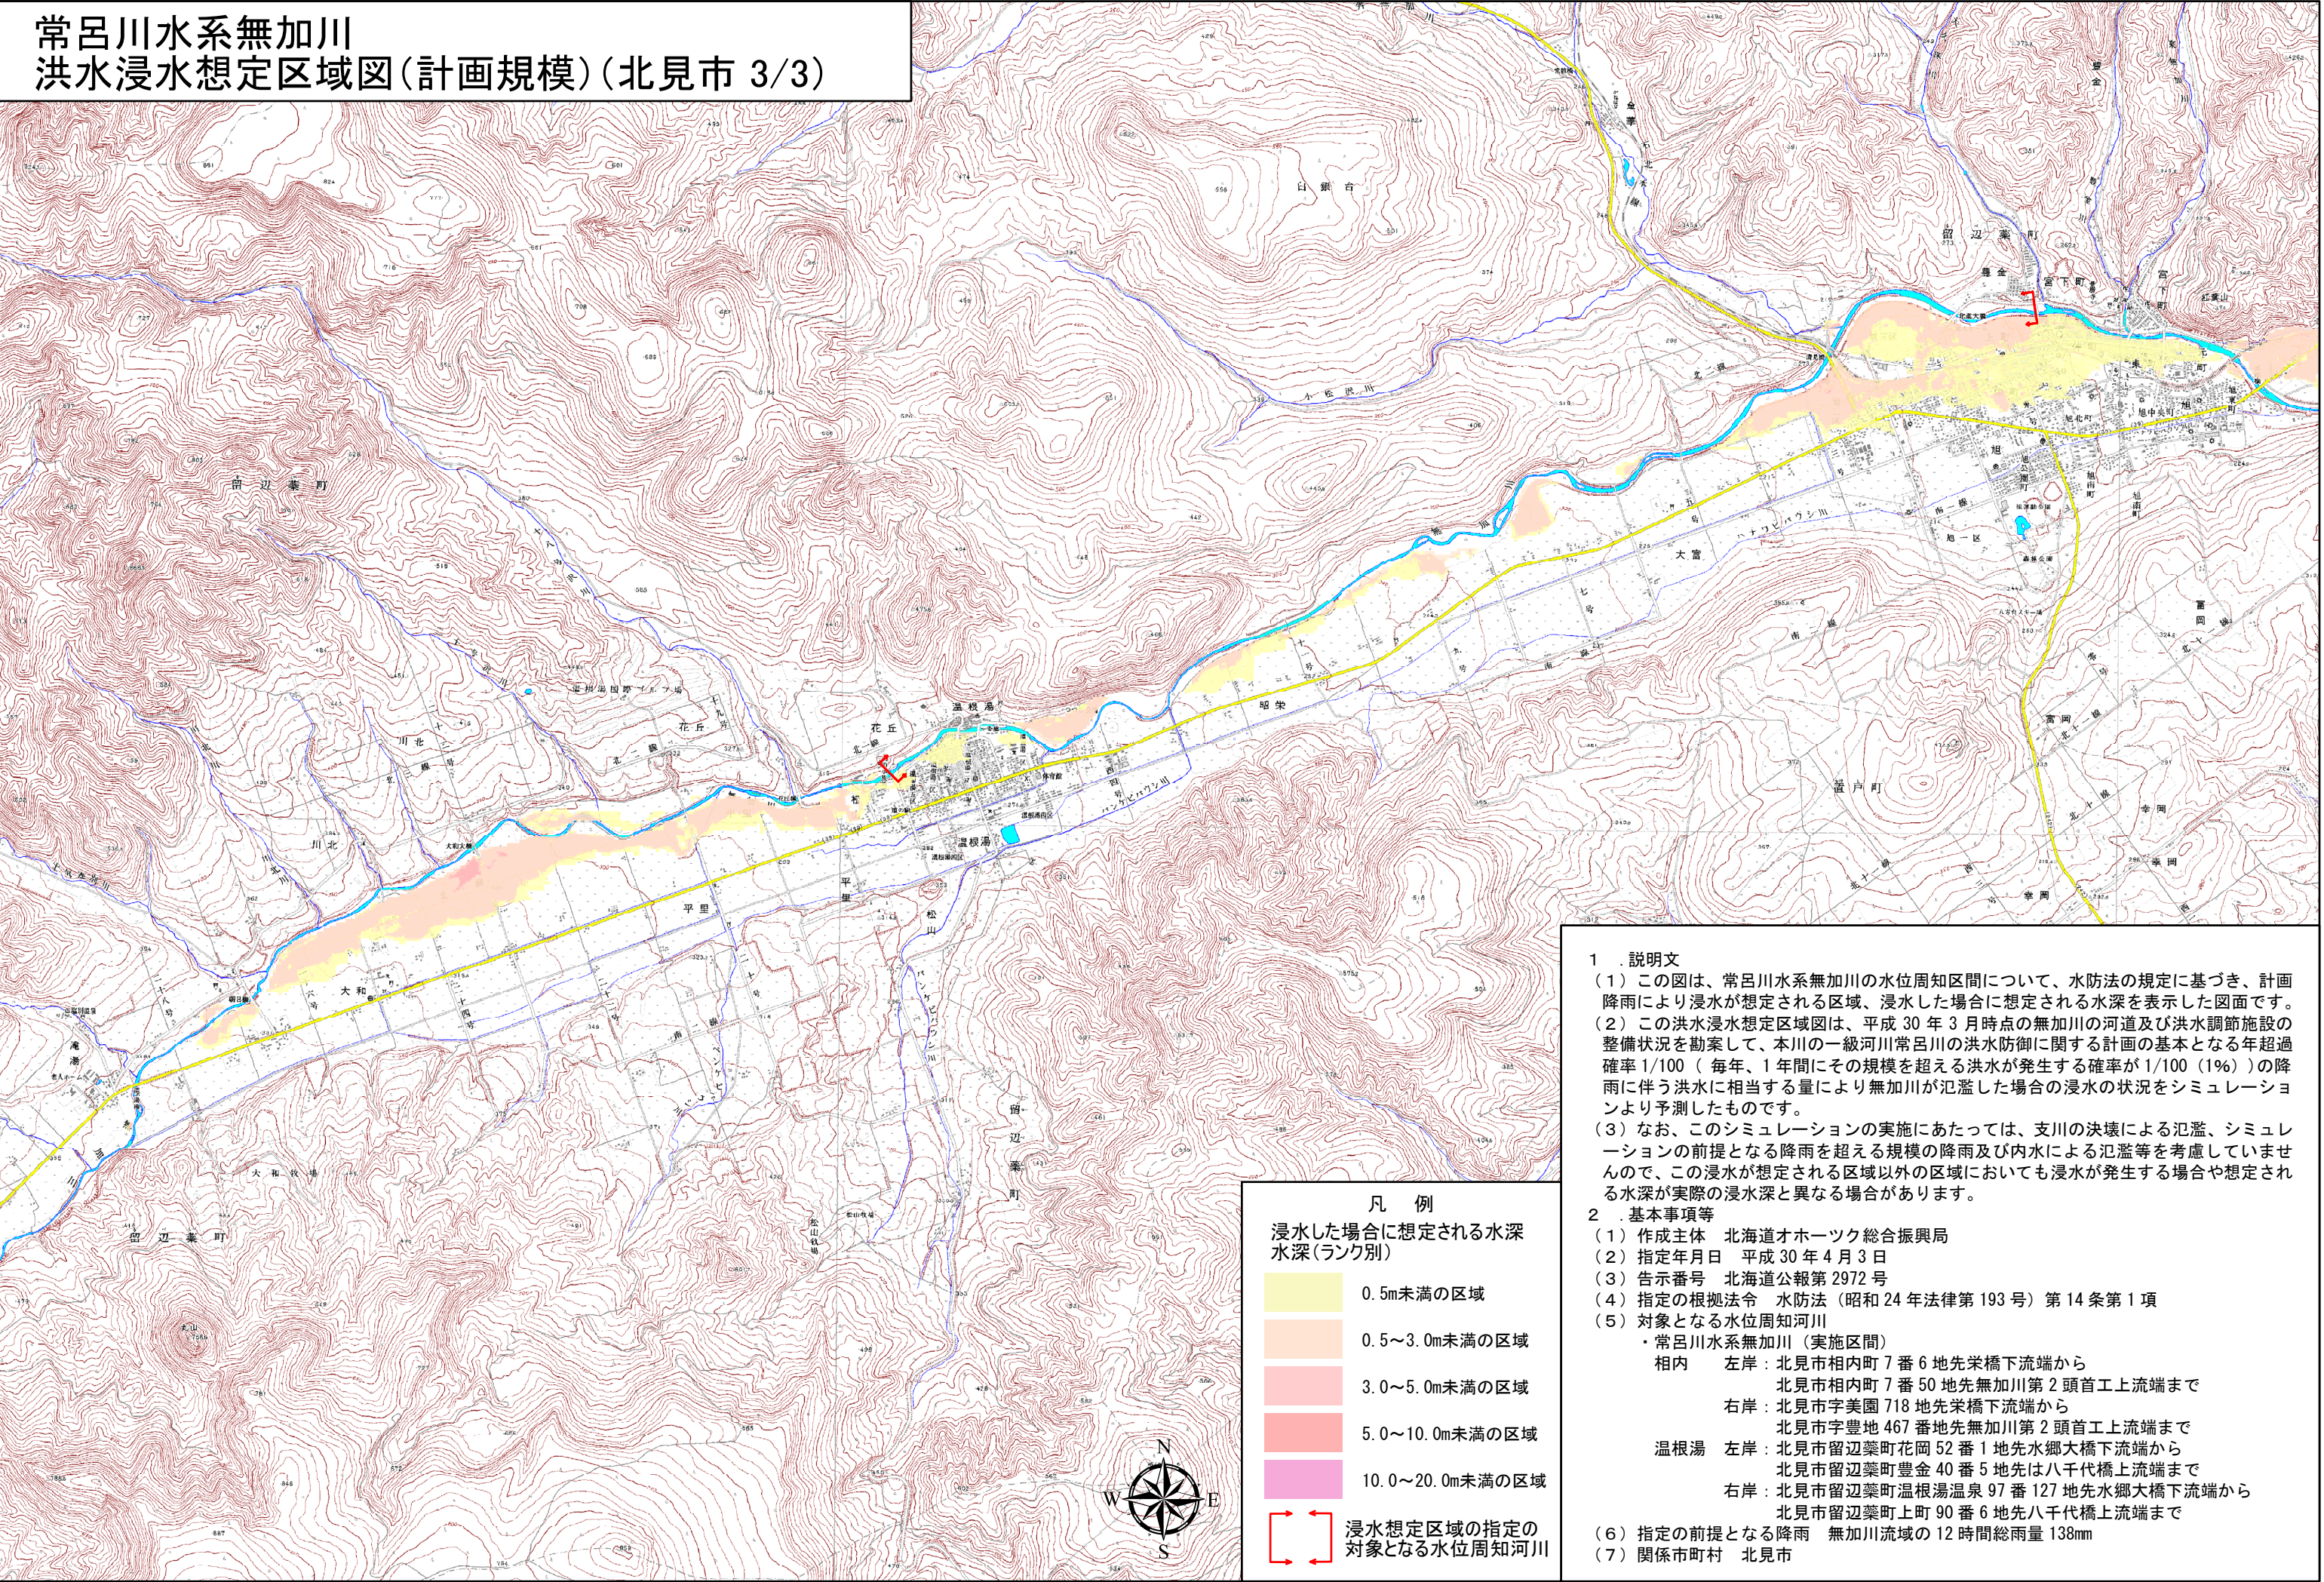

- 1 ．説明文
- (1) この図は、常呂川水系無加川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、平成 30 年 3 月時点の無加川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、本川の一級河川常呂川の洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率 1/100（毎年、1 年間にその規模を超える洪水が発生する確率が 1/100（1%））の降雨に伴う洪水に相当する量により無加川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 ．基本事項等
- (1) 作成主体 北海道オホーツク総合振興局
- (2) 指定年月日 平成 30 年 4 月 3 日
- (3) 告示番号 北海道公報第 2972 号
- (4) 指定の根拠法令 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第 1 項
- (5) 対象となる水位周知河川
- ・常呂川水系無加川（実施区間）
 - 相内 左岸：北見市相内町 7 番 6 地先栄橋下流端から
北見市相内町 7 番 50 地先無加川第 2 頭首工上流端まで
 - 右岸：北見市字美園 718 地先栄橋下流端から
北見市字豊地 467 番地先無加川第 2 頭首工上流端まで
 - 温根湯 左岸：北見市留辺蘂町花岡 52 番 1 地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町豊金 40 番 5 地先は八千代橋上流端まで
 - 右岸：北見市留辺蘂町温根湯温泉 97 番 127 地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町上町 90 番 6 地先八千代橋上流端まで
- (6) 指定の前提となる降雨 無加川流域の 12 時間総雨量 138mm
- (7) 関係市町村 北見市