



常呂川水系無加川
家屋倒壊等氾濫区域(氾濫流)(北見市 1/3)

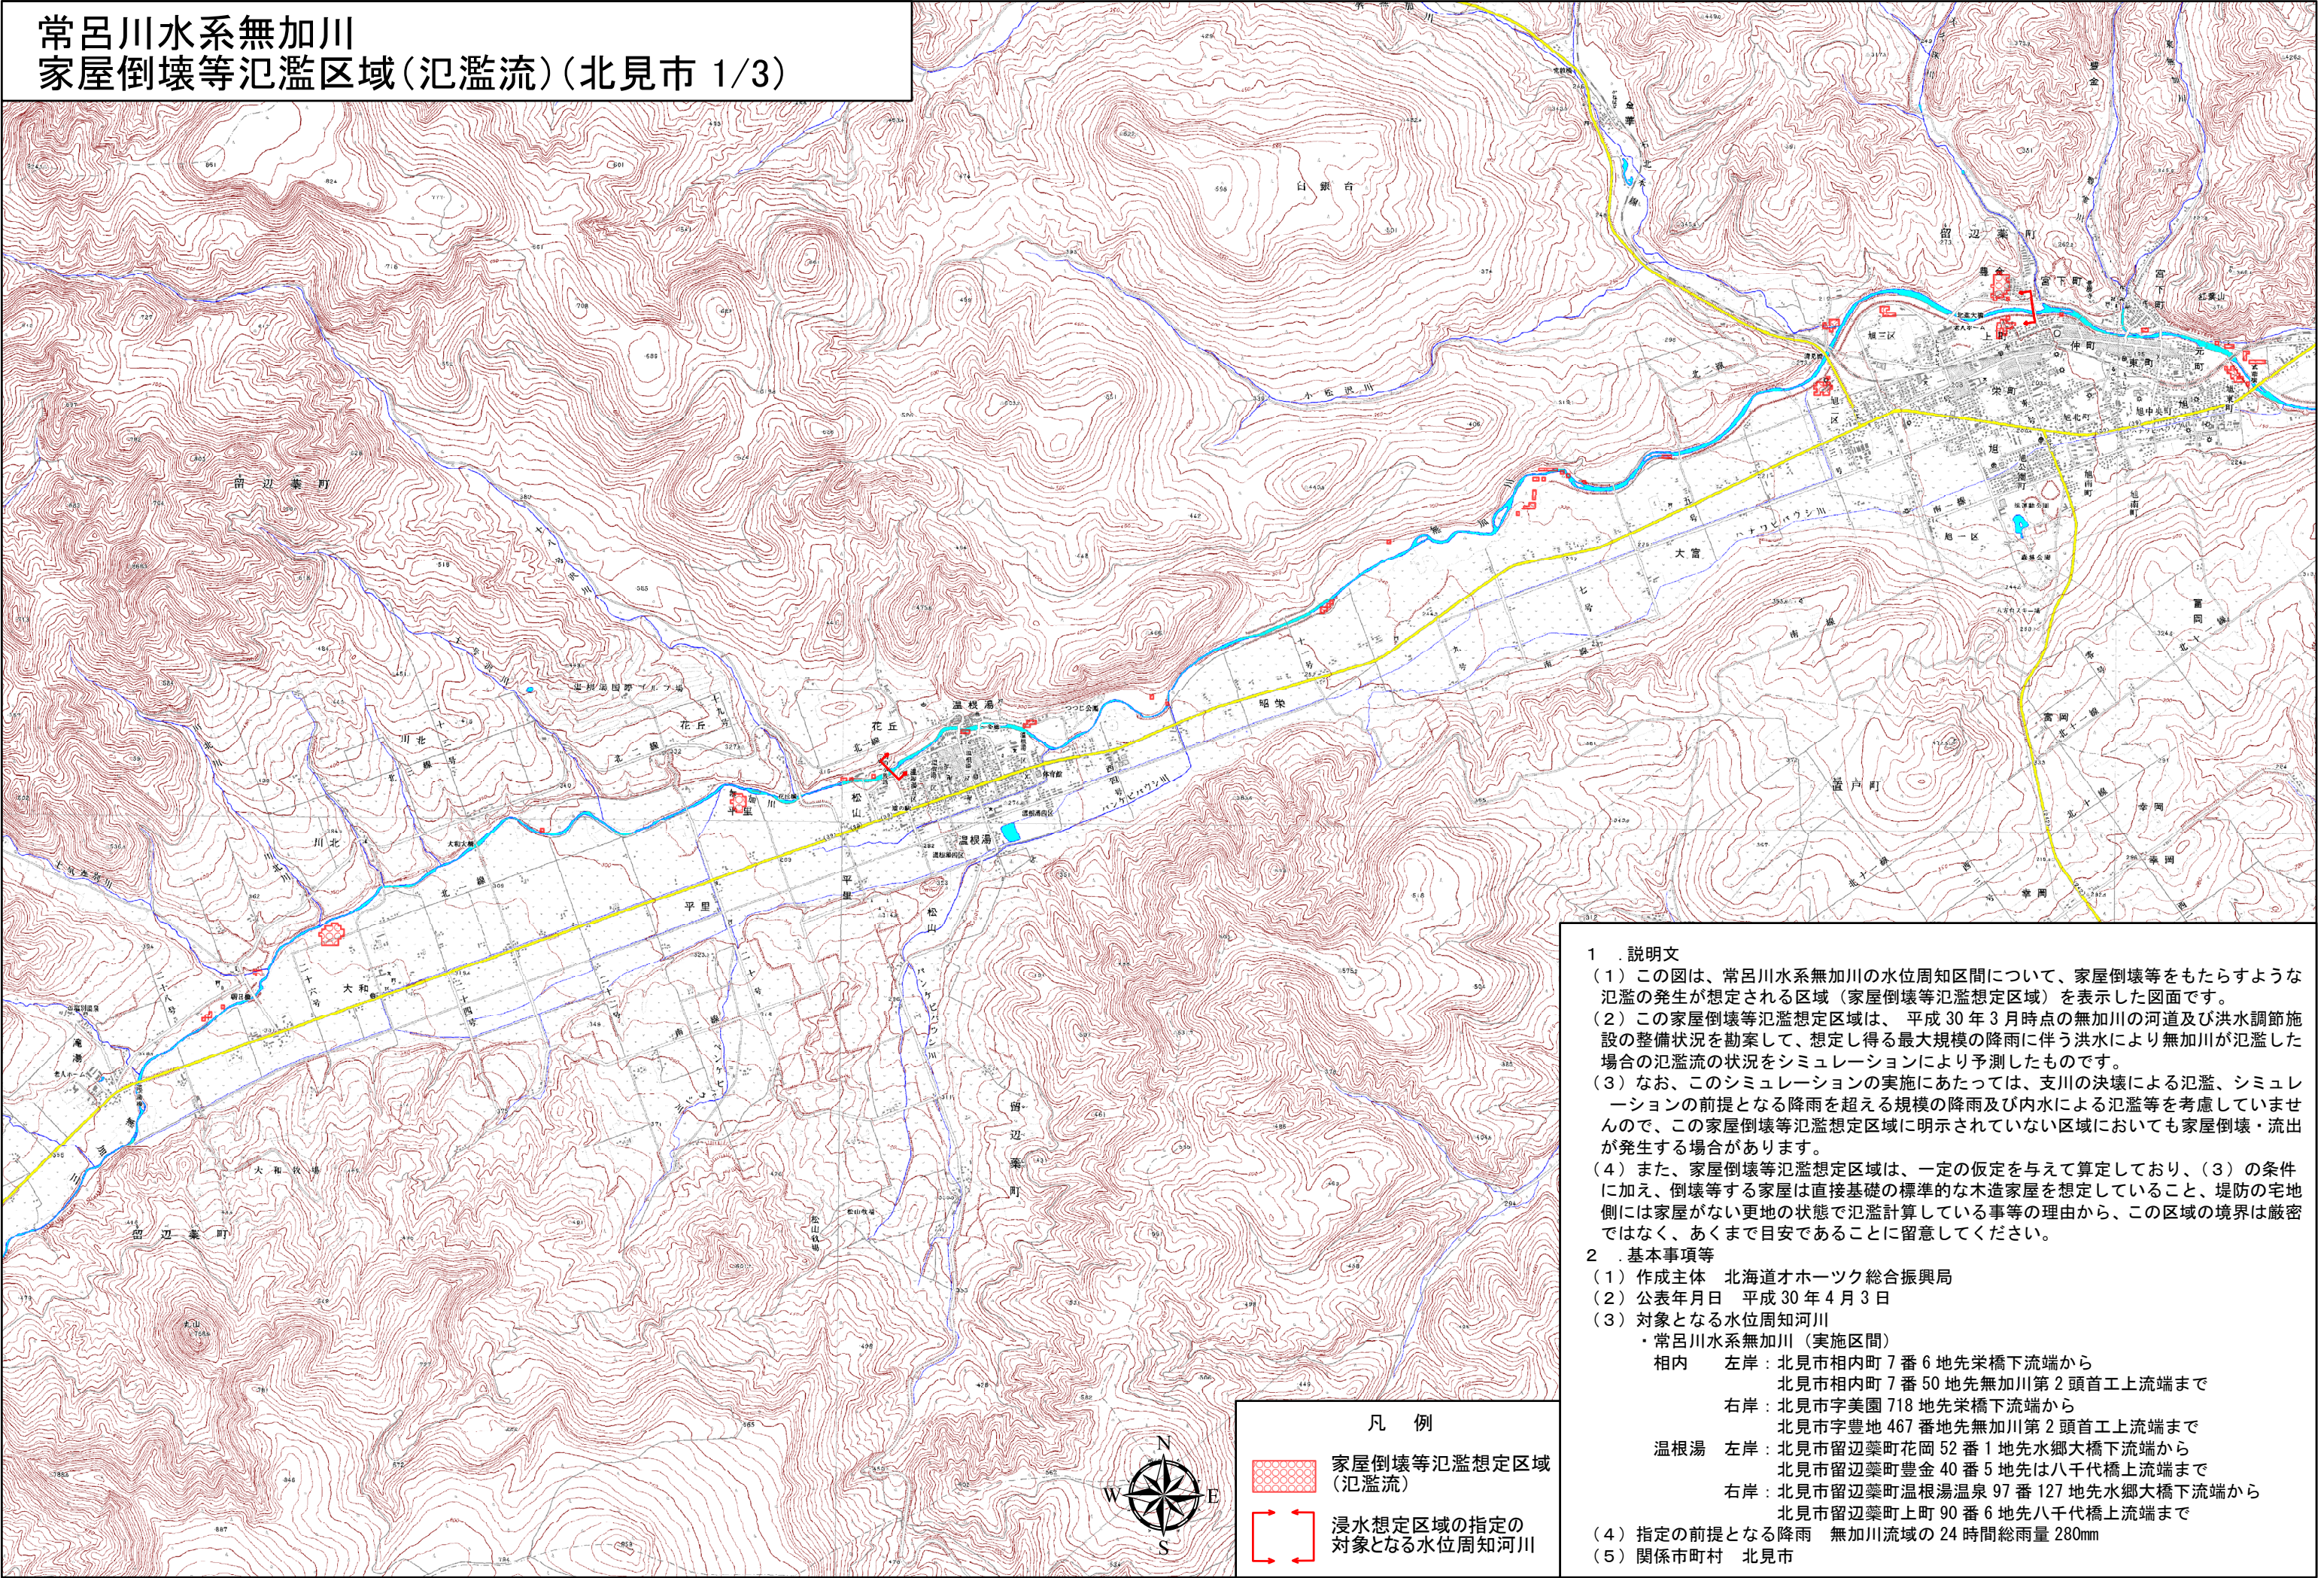


- 1 . 説明文
- (1) この図は、常呂川水系無加川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、平成 30 年 3 月時点の無加川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により無加川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に明示されていない区域においても家屋倒壊・流出が発生する場合があります。
- (4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3) の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算している事等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意してください。
- 2 . 基本事項等
- (1) 作成主体 北海道オホーツク総合振興局
- (2) 公表年月日 平成 30 年 4 月 3 日
- (3) 対象となる水位周知河川
- ・常呂川水系無加川（実施区間）
 - 相内 左岸：北見市相内町 7 番 6 地先栄橋下流端から
北見市相内町 7 番 50 地先無加川第 2 頭首工上流端まで
右岸：北見市字美園 718 地先栄橋下流端から
北見市字豊地 467 番地先無加川第 2 頭首工上流端まで
 - 温根湯 左岸：北見市留辺蘂町花岡 52 番 1 地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町豊金 40 番 5 地先は八千代橋上流端まで
右岸：北見市留辺蘂町温根湯温泉 97 番 127 地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町上町 90 番 6 地先八千代橋上流端まで
- (4) 指定の前提となる降雨 無加川流域の 24 時間総雨量 280mm
- (5) 関係市町村 北見市

常呂川水系無加川
家屋倒壊等氾濫区域(氾濫流)(北見市 2/3)

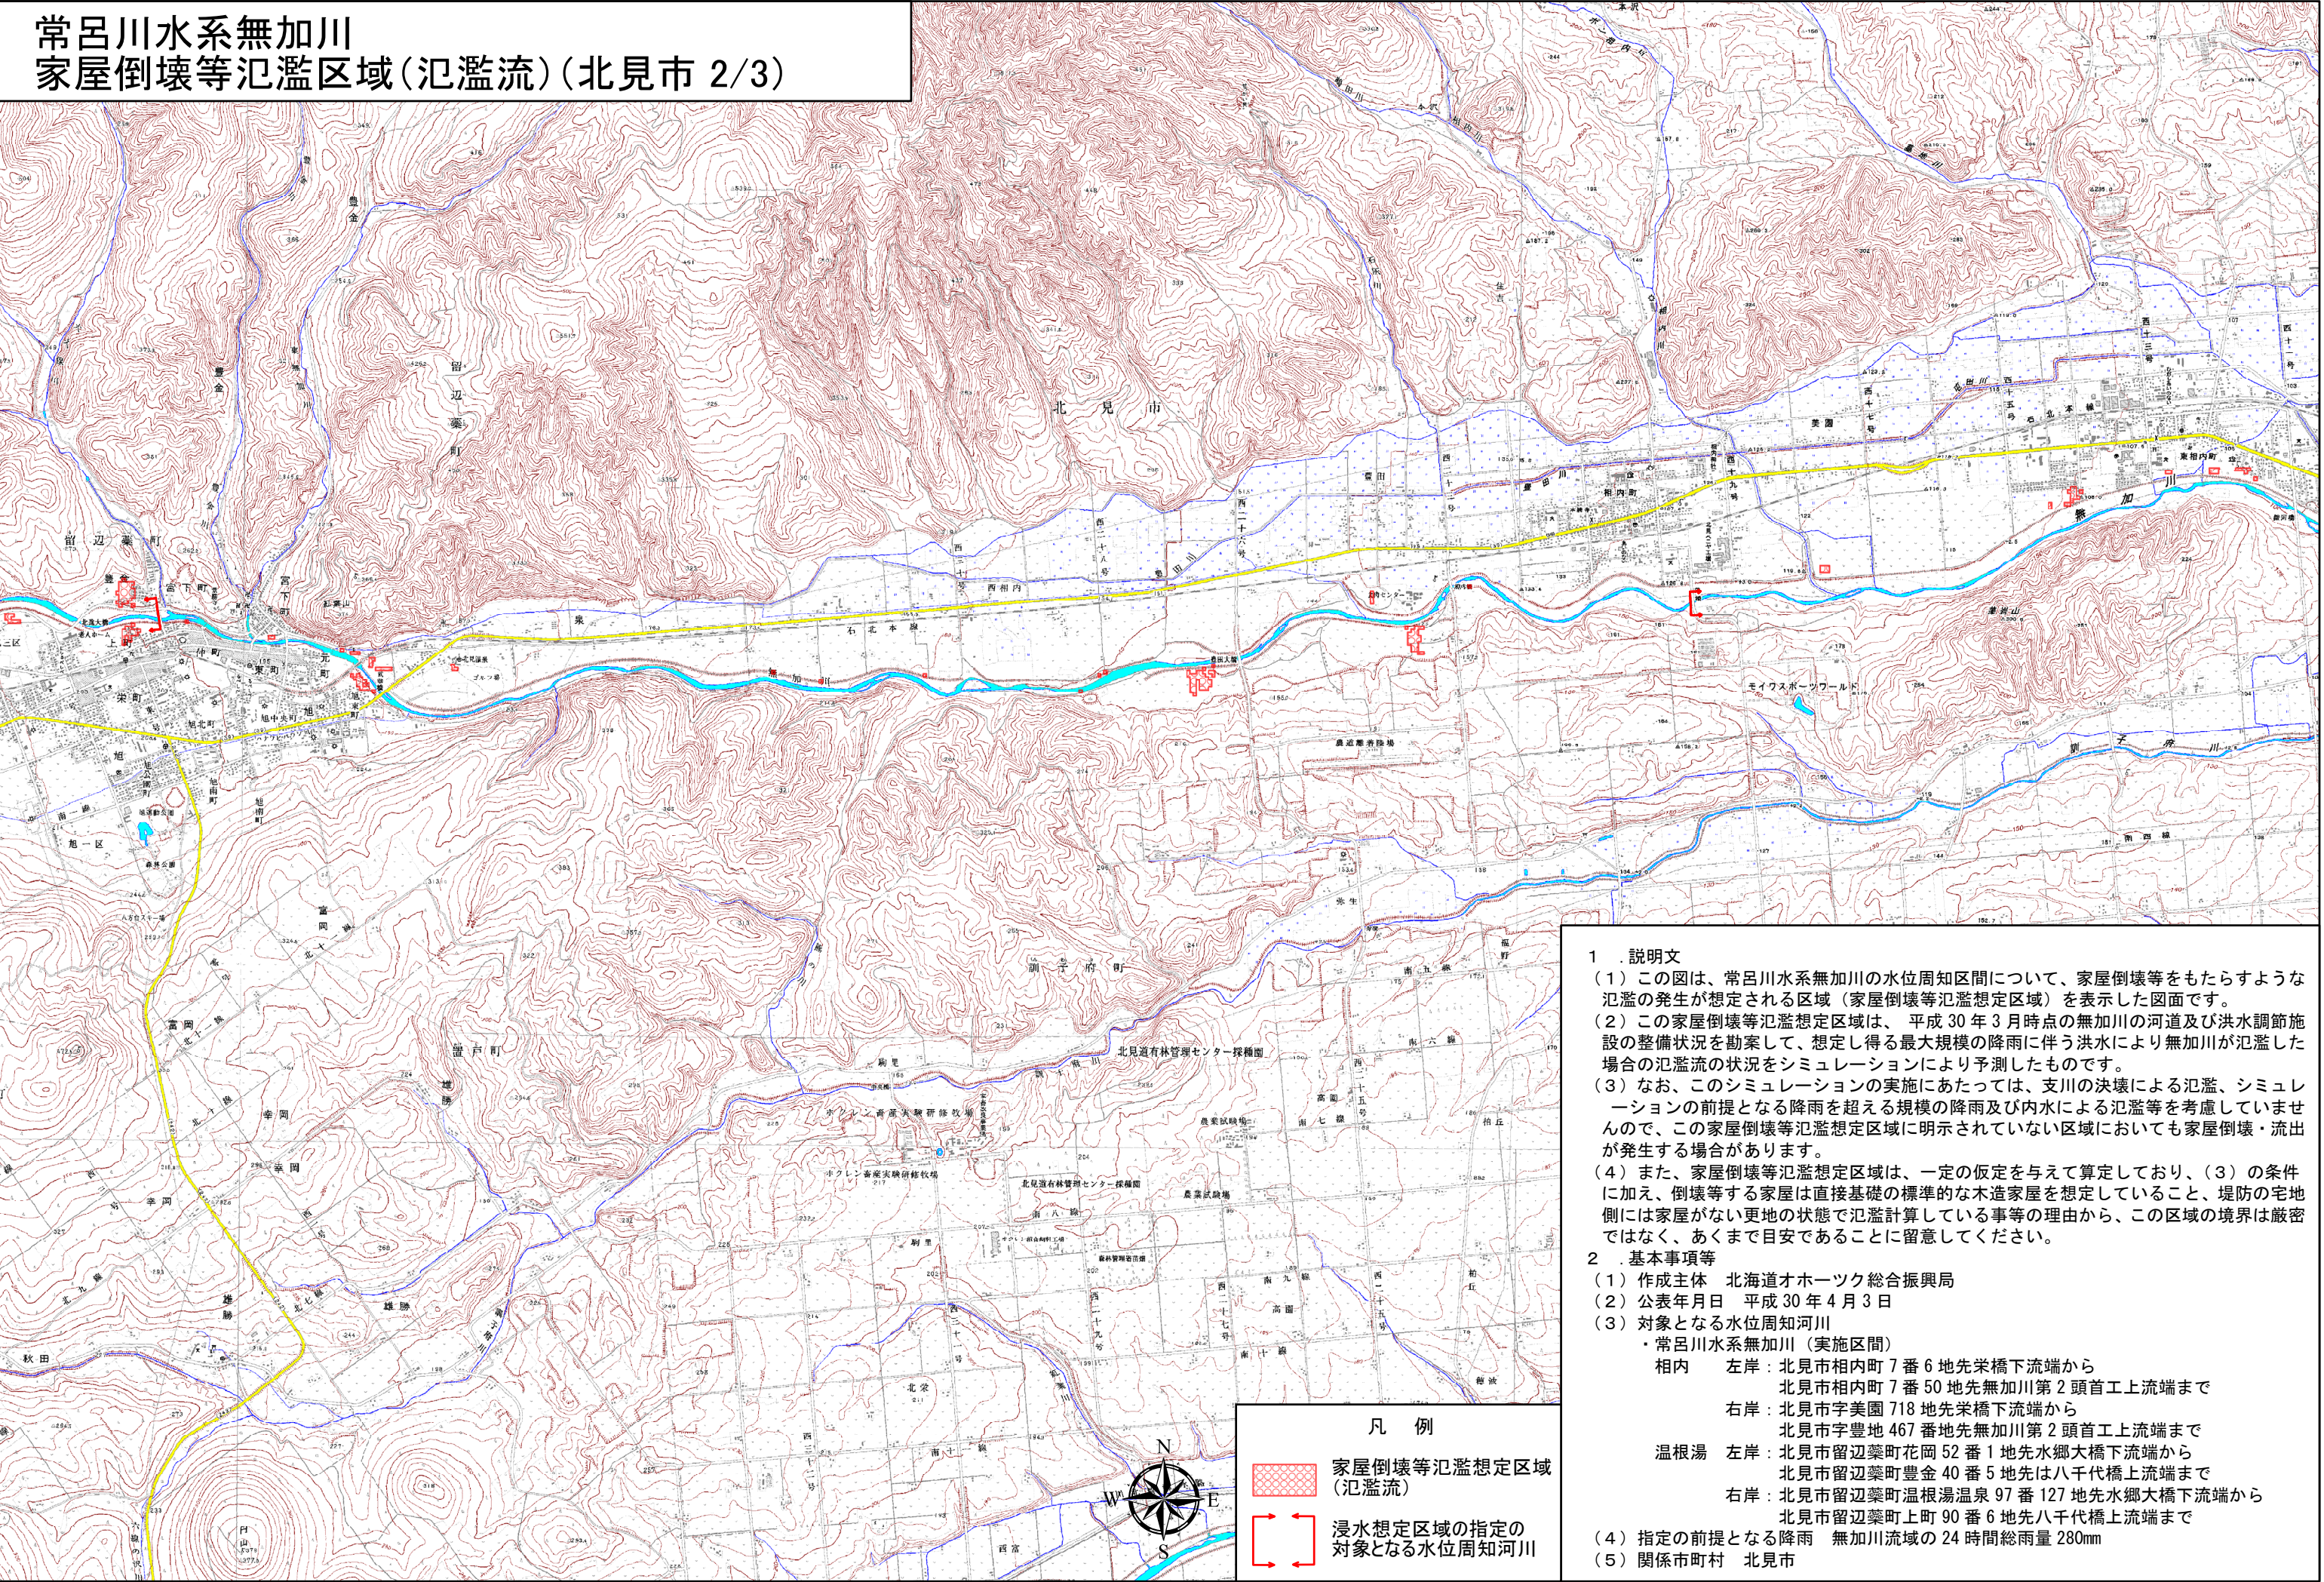

- 1 ．説明文
- (1) この図は、常呂川水系無加川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、平成30年3月時点の無加川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により無加川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に明示されていない区域においても家屋倒壊・流出が発生する場合があります。
- (4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3)の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算している事等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意してください。
- 2 ．基本事項等
- (1) 作成主体 北海道オホーツク総合振興局
- (2) 公表年月日 平成30年4月3日
- (3) 対象となる水位周知河川
- ・常呂川水系無加川（実施区間）
 - 相内 左岸：北見市相内町7番6地先栄橋下流端から
北見市相内町7番50地先無加川第2頭首工上流端まで
 - 右岸：北見市字美園718地先栄橋下流端から
北見市字豊地467番地先無加川第2頭首工上流端まで
 - 温根湯 左岸：北見市留辺蘂町花岡52番1地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町豊金40番5地先は八千代橋上流端まで
 - 右岸：北見市留辺蘂町温根湯温泉97番127地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町上町90番6地先八千代橋上流端まで
- (4) 指定の前提となる降雨 無加川流域の24時間総雨量280mm
- (5) 関係市町村 北見市

常呂川水系無加川
家屋倒壊等氾濫区域(氾濫流)(北見市 3/3)

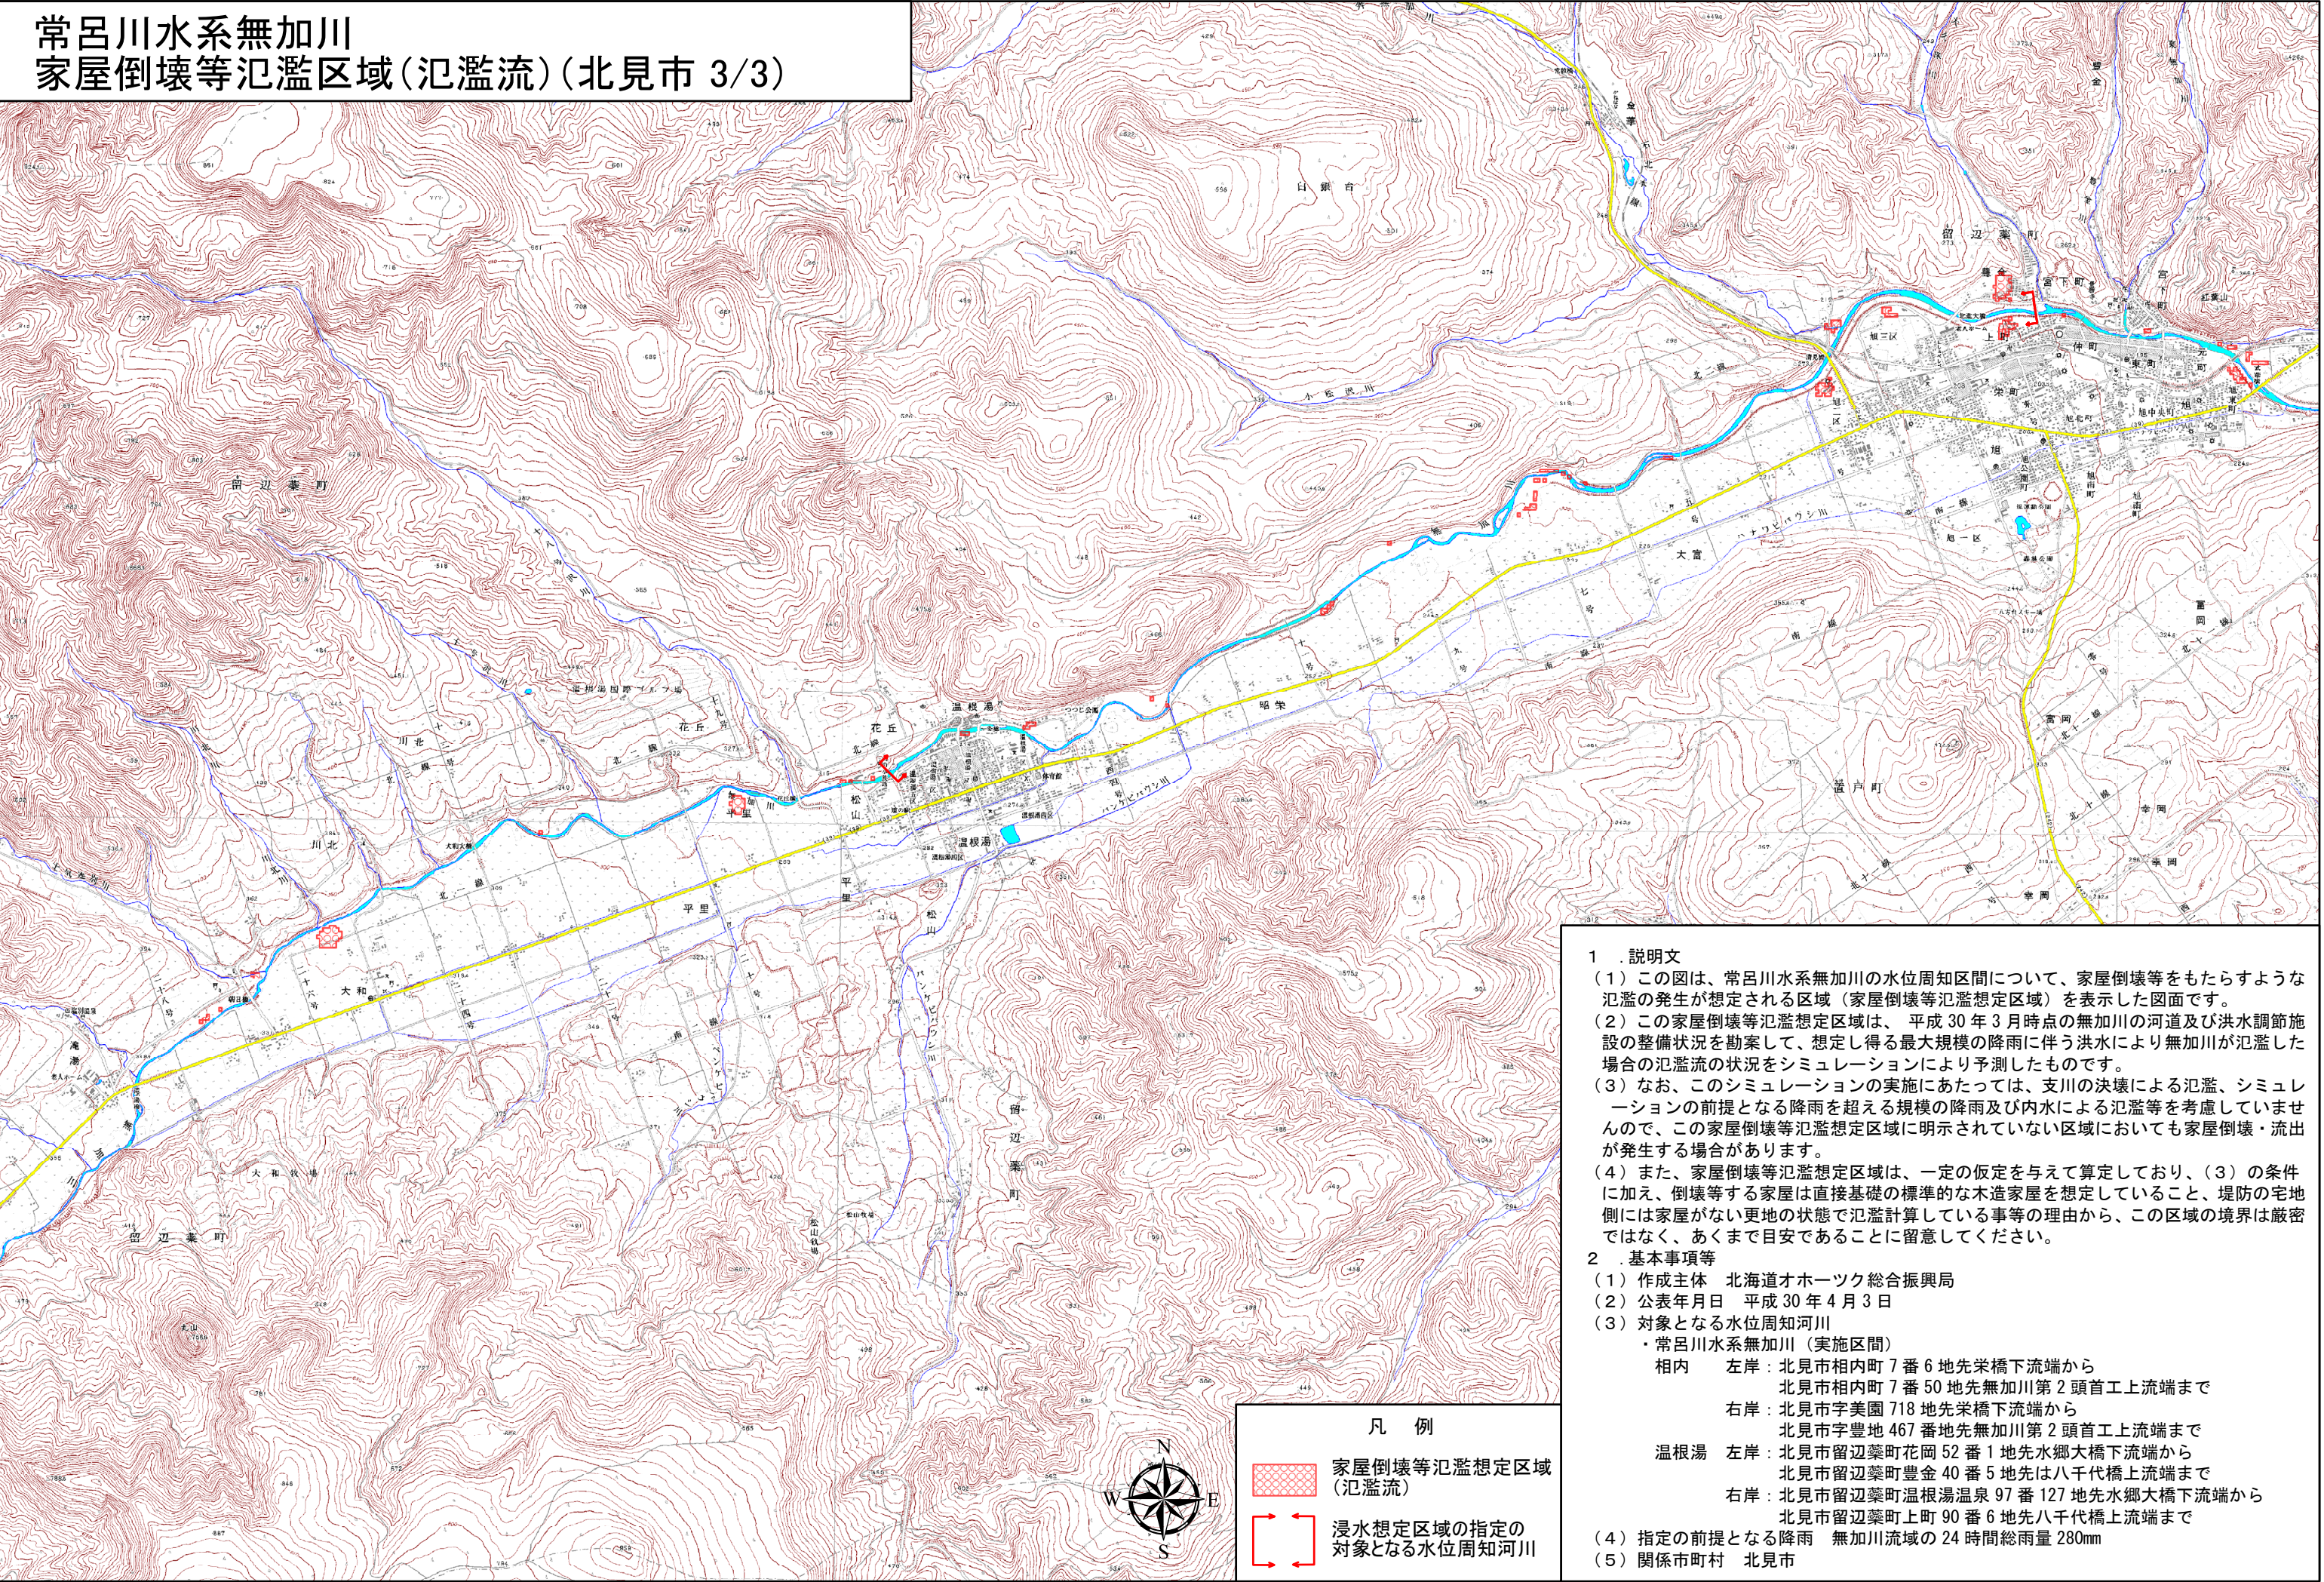

- 1 ．説明文
- (1) この図は、常呂川水系無加川の水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、平成 30 年 3 月時点の無加川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により無加川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に明示されていない区域においても家屋倒壊・流出が発生する場合があります。
- (4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3) の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算している事等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意してください。
- 2 ．基本事項等
- (1) 作成主体 北海道オホーツク総合振興局
- (2) 公表年月日 平成 30 年 4 月 3 日
- (3) 対象となる水位周知河川
- ・常呂川水系無加川（実施区間）
 - 相内 左岸：北見市相内町 7 番 6 地先栄橋下流端から
北見市相内町 7 番 50 地先無加川第 2 頭首工上流端まで
 - 右岸：北見市字美園 718 地先栄橋下流端から
北見市字豊地 467 番地先無加川第 2 頭首工上流端まで
 - 温根湯 左岸：北見市留辺蘂町花岡 52 番 1 地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町豊金 40 番 5 地先は八千代橋上流端まで
 - 右岸：北見市留辺蘂町温根湯温泉 97 番 127 地先水郷大橋下流端から
北見市留辺蘂町上町 90 番 6 地先八千代橋上流端まで
- (4) 指定の前提となる降雨 無加川流域の 24 時間総雨量 280mm
- (5) 関係市町村 北見市