



十勝川水系佐幌川
浸水継続時間(想定最大規模)(新得町・清水町) 1/2

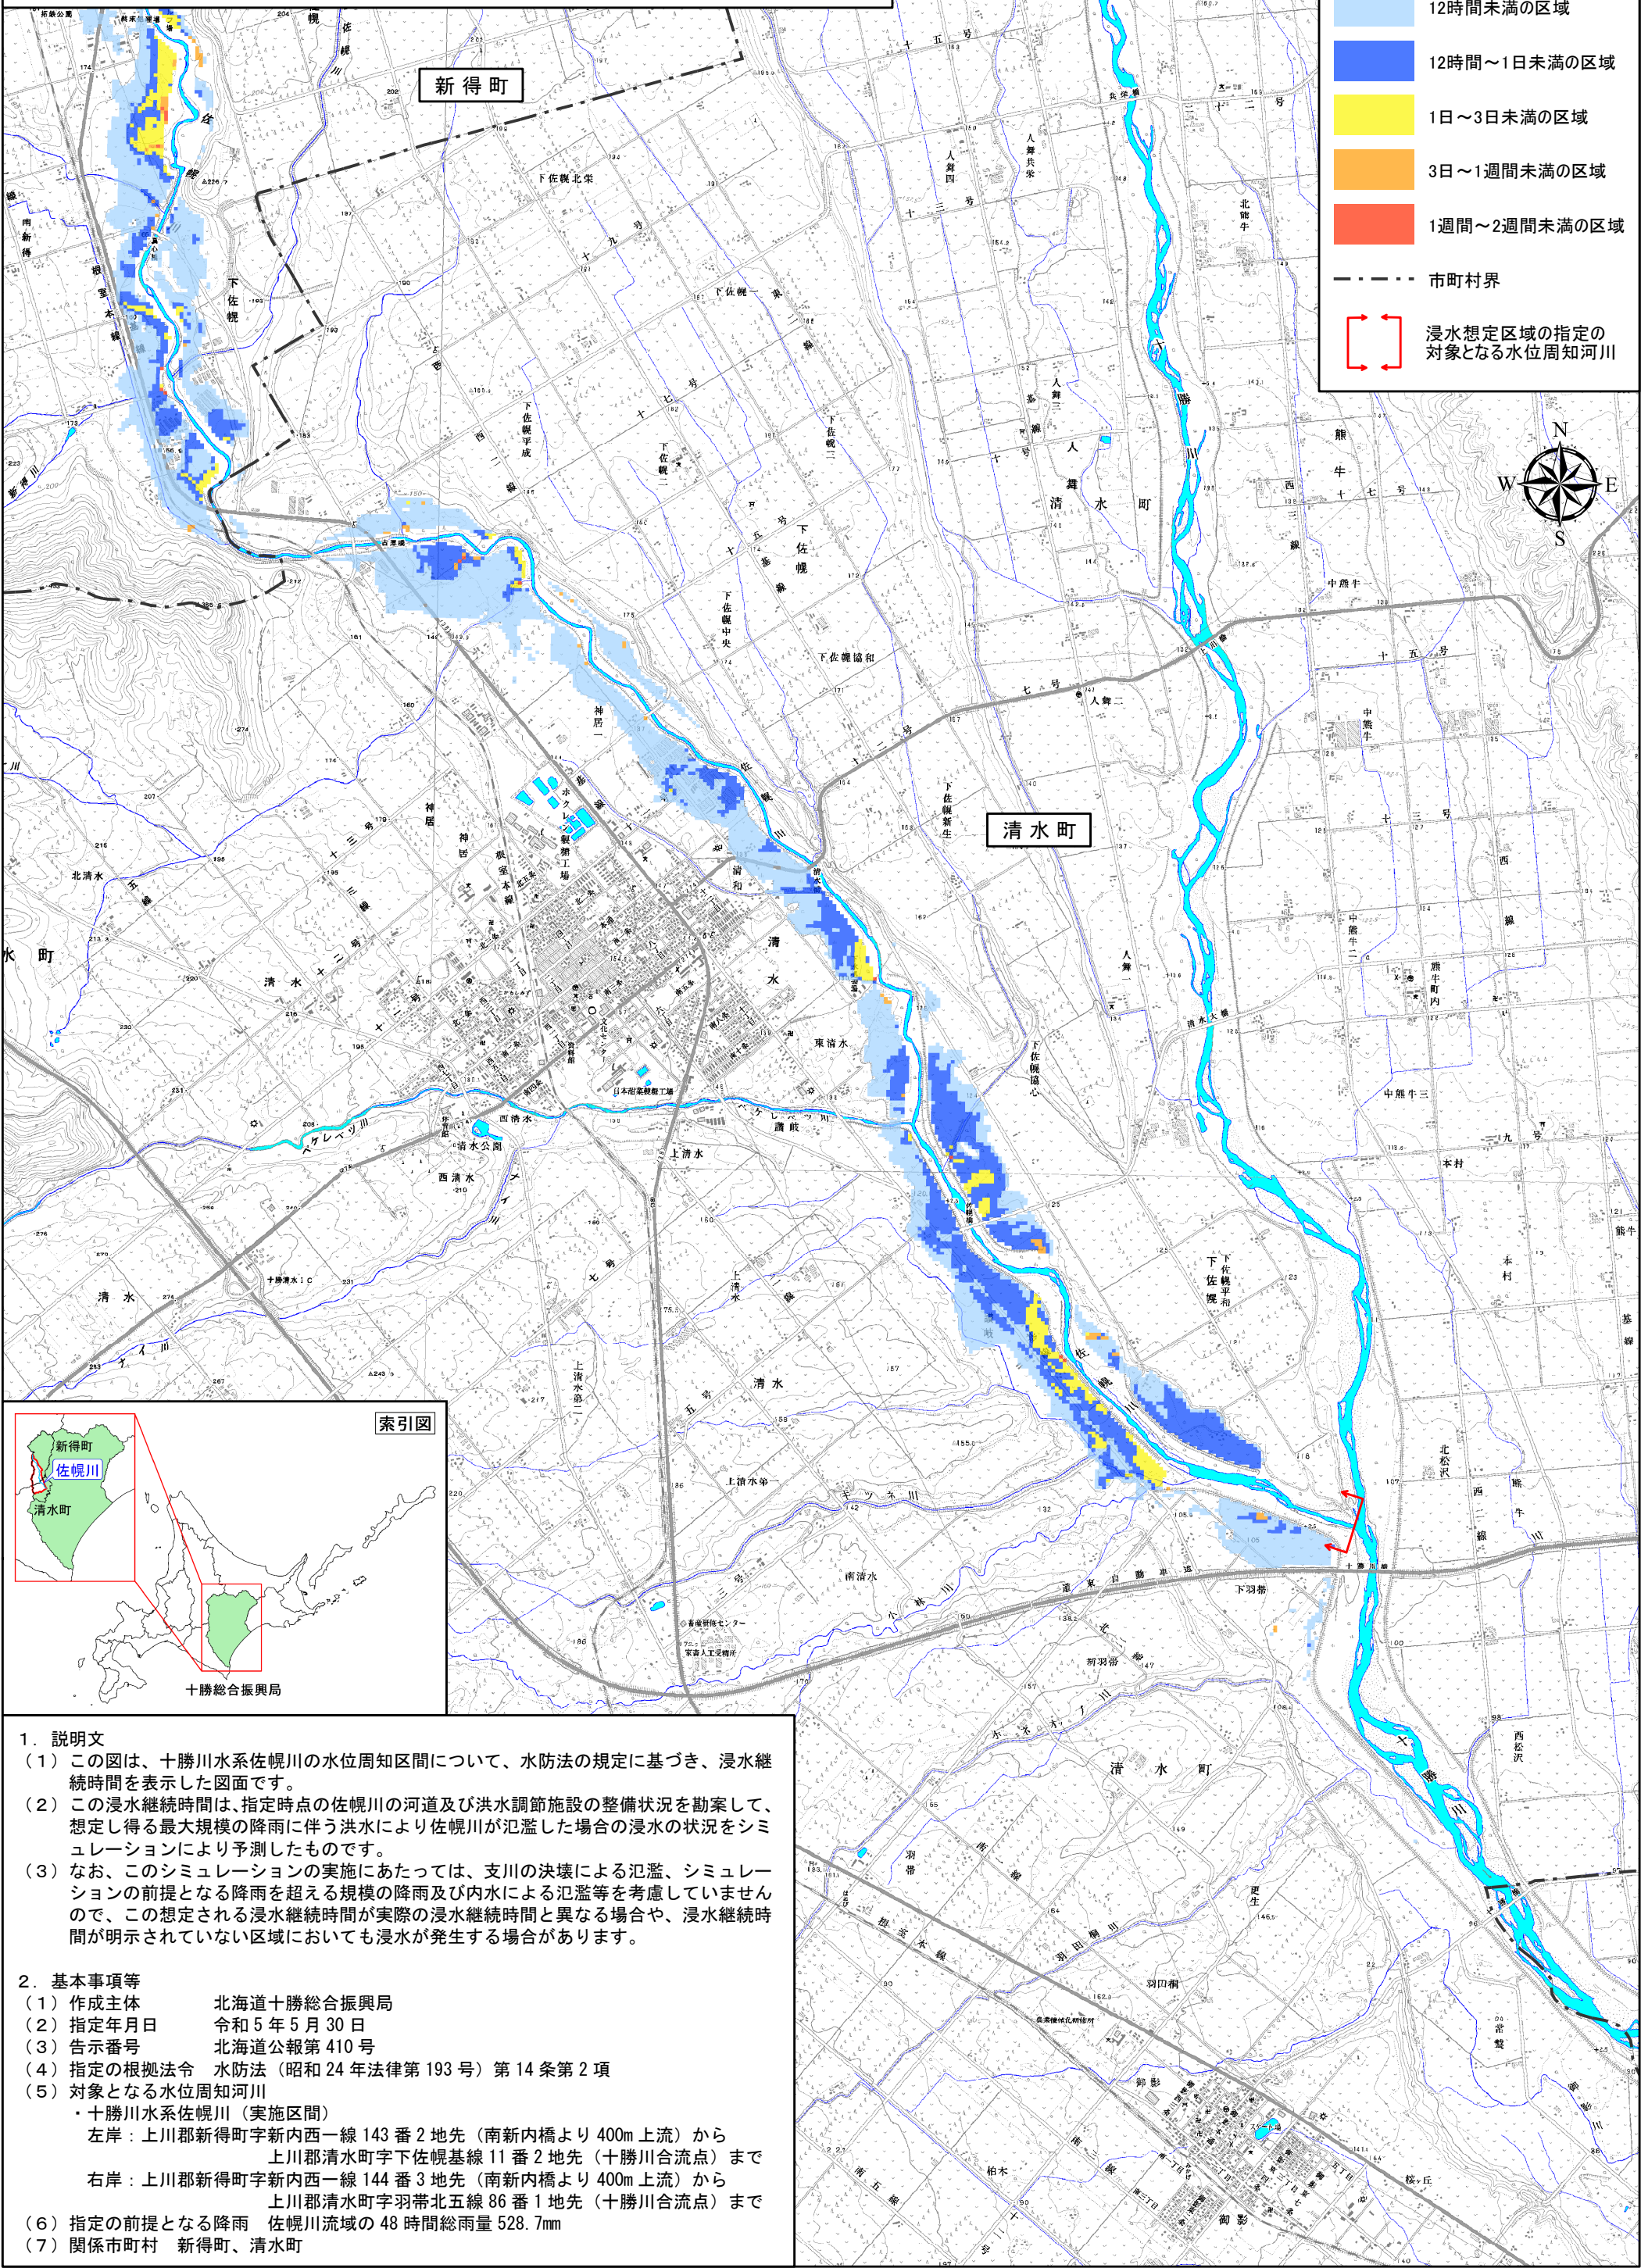

1. 説明文
- (1) この図は、十勝川水系佐幌川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、指定時点の佐幌川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により佐幌川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 作成主体 北海道十勝総合振興局
- (2) 指定年月日 令和5年5月30日
- (3) 告示番号 北海道公報第410号
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
- (5) 対象となる水位周知河川
- ・十勝川水系佐幌川(実施区間)
- 左岸: 上川郡新得町字新内西一線143番2地先(南新内橋より400m上流)から上川郡清水町字下佐幌基線11番2地先(十勝川合流点)まで
- 右岸: 上川郡新得町字新内西一線144番3地先(南新内橋より400m上流)から上川郡清水町字羽帯北五線86番1地先(十勝川合流点)まで
- (6) 指定の前提となる降雨 佐幌川流域の48時間総雨量528.7mm
- (7) 関係市町村 新得町、清水町

十勝川水系佐幌川
浸水継続時間(想定最大規模)(新得町・清水町) 2/2

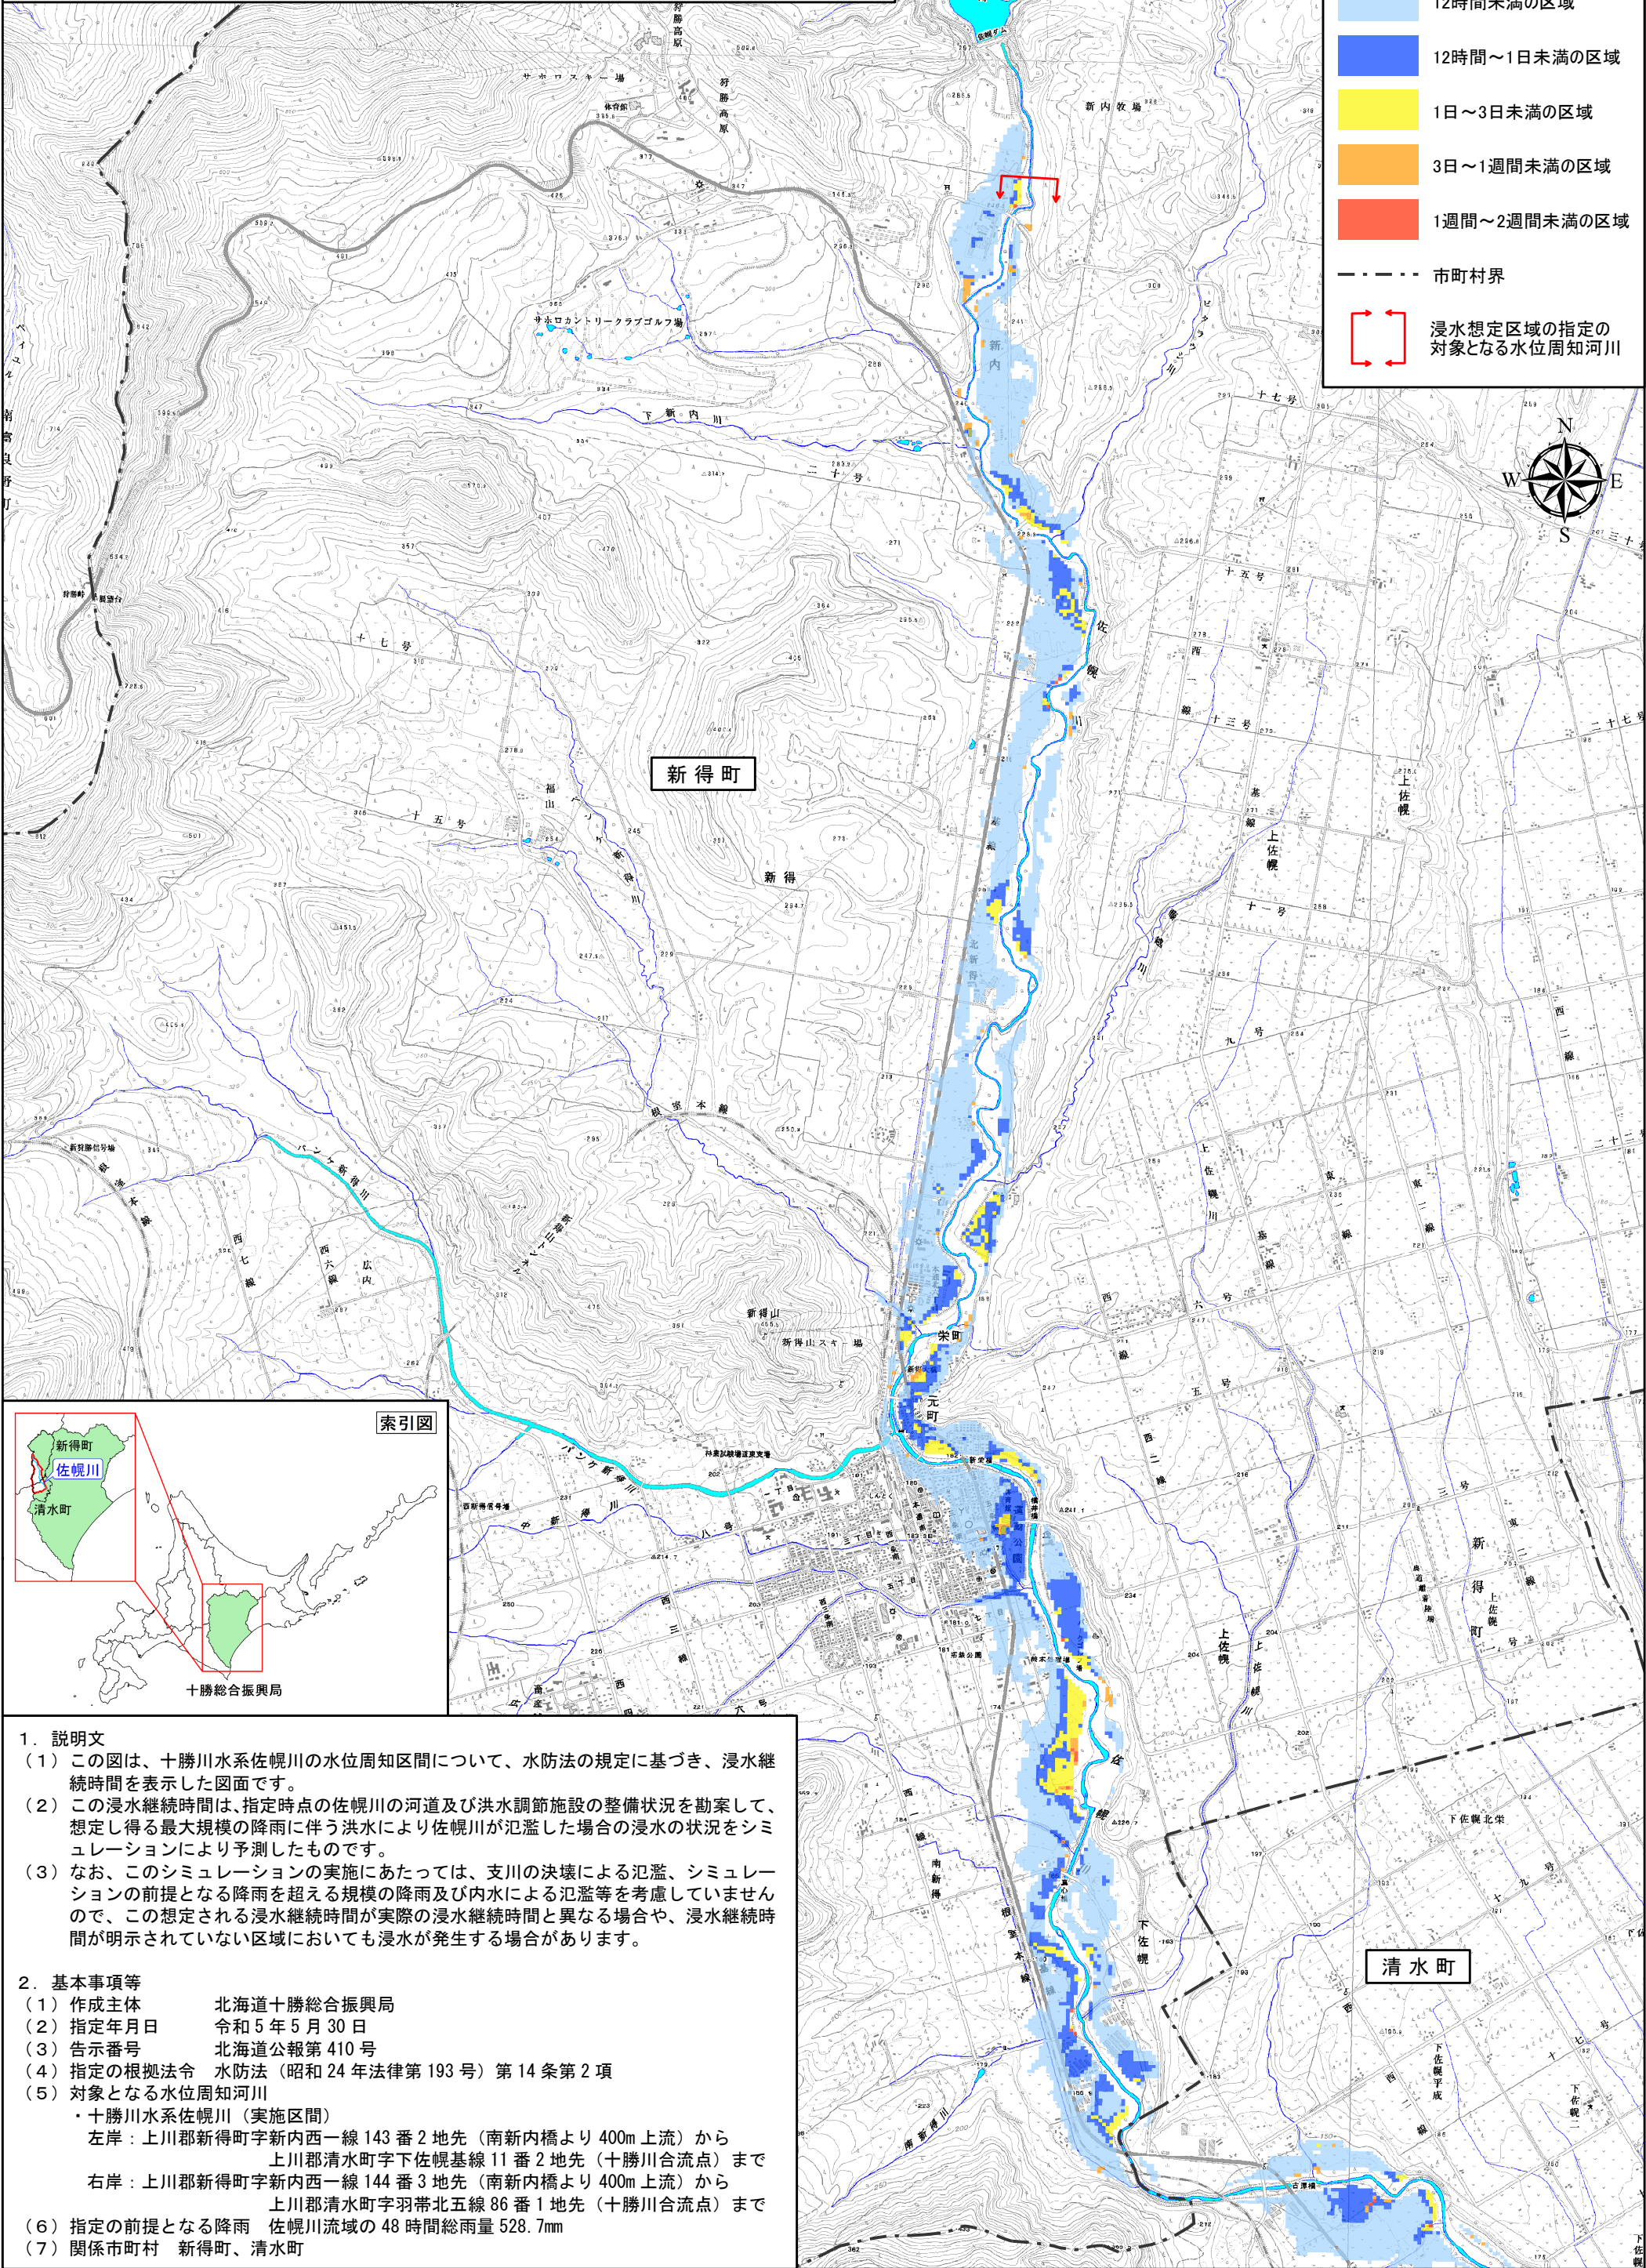

1. 説明文
- (1) この図は、十勝川水系佐幌川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、指定時点の佐幌川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により佐幌川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 作成主体 北海道十勝総合振興局
- (2) 指定年月日 令和5年5月30日
- (3) 告示番号 北海道公報第410号
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
- (5) 対象となる水位周知河川
- ・十勝川水系佐幌川(実施区間)
- 左岸: 上川郡新得町字新内西一線143番2地先(南新内橋より400m上流)から上川郡清水町字下佐幌基線11番2地先(十勝川合流点)まで
- 右岸: 上川郡新得町字新内西一線144番3地先(南新内橋より400m上流)から上川郡清水町字羽帯北五線86番1地先(十勝川合流点)まで
- (6) 指定の前提となる降雨 佐幌川流域の48時間総雨量528.7mm
- (7) 関係市町村 新得町、清水町