


新冠川水系新冠川
浸水継続時間(想定最大規模)(新冠町) 1/2



索引図

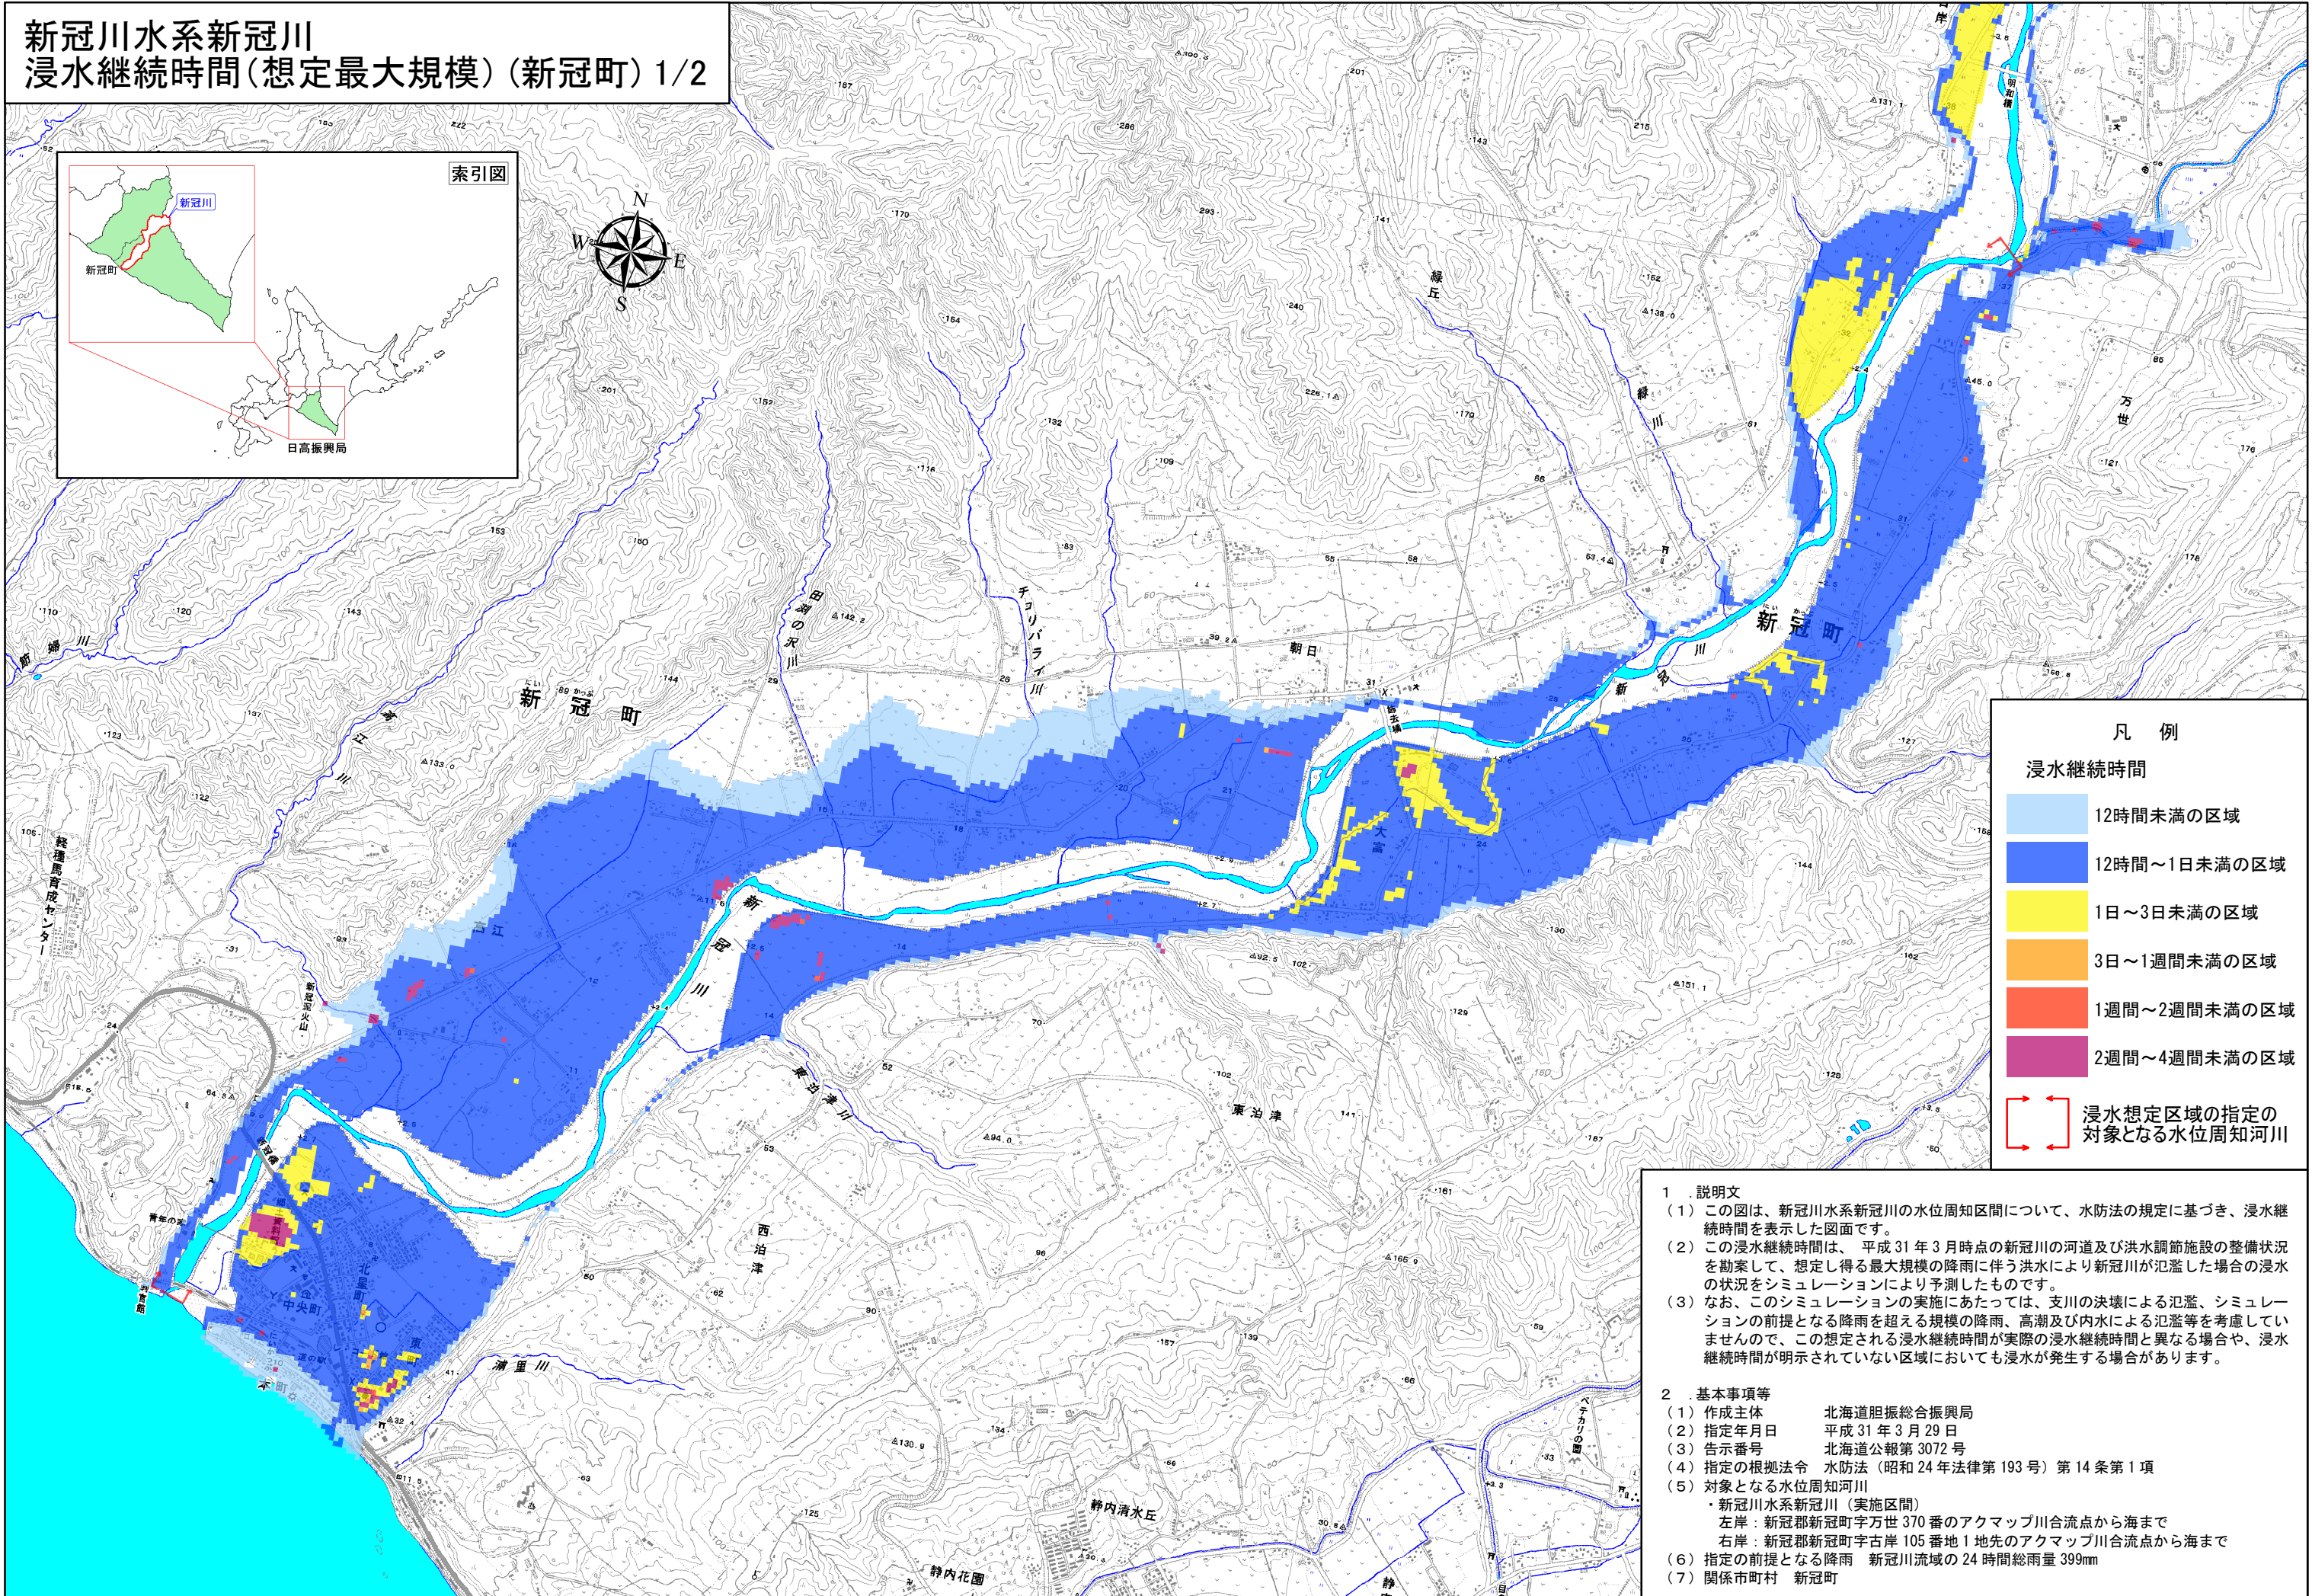

凡 例

浸水継続時間

- 12時間未満の区域
- 12時間～1日未満の区域
- 1日～3日未満の区域
- 3日～1週間未満の区域
- 1週間～2週間未満の区域
- 2週間～4週間未満の区域

浸水想定区域の指定の
対象となる水位周知河川

1 説明文

- (1) この図は、新冠川水系新冠川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、平成31年3月時点の新冠川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により新冠川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2 基本事項等

- (1) 作成主体 北海道胆振総合振興局
- (2) 指定年月日 平成31年3月29日
- (3) 告示番号 北海道公報第3072号
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項
- (5) 対象となる水位周知河川
 - ・新冠川水系新冠川(実施区間)
 - 左岸:新冠郡新冠町字万世370番のクマツ川合流点から海まで
 - 右岸:新冠郡新冠町字古岸105番地1地先のクマツ川合流点から海まで
- (6) 指定の前提となる降雨 新冠川流域の24時間総雨量399mm
- (7) 関係市町村 新冠町

