


鵜川水系穂別川（穂別ダム下流）・サヌシュベ川洪水浸水想定区域（想定最大規模）【全体】

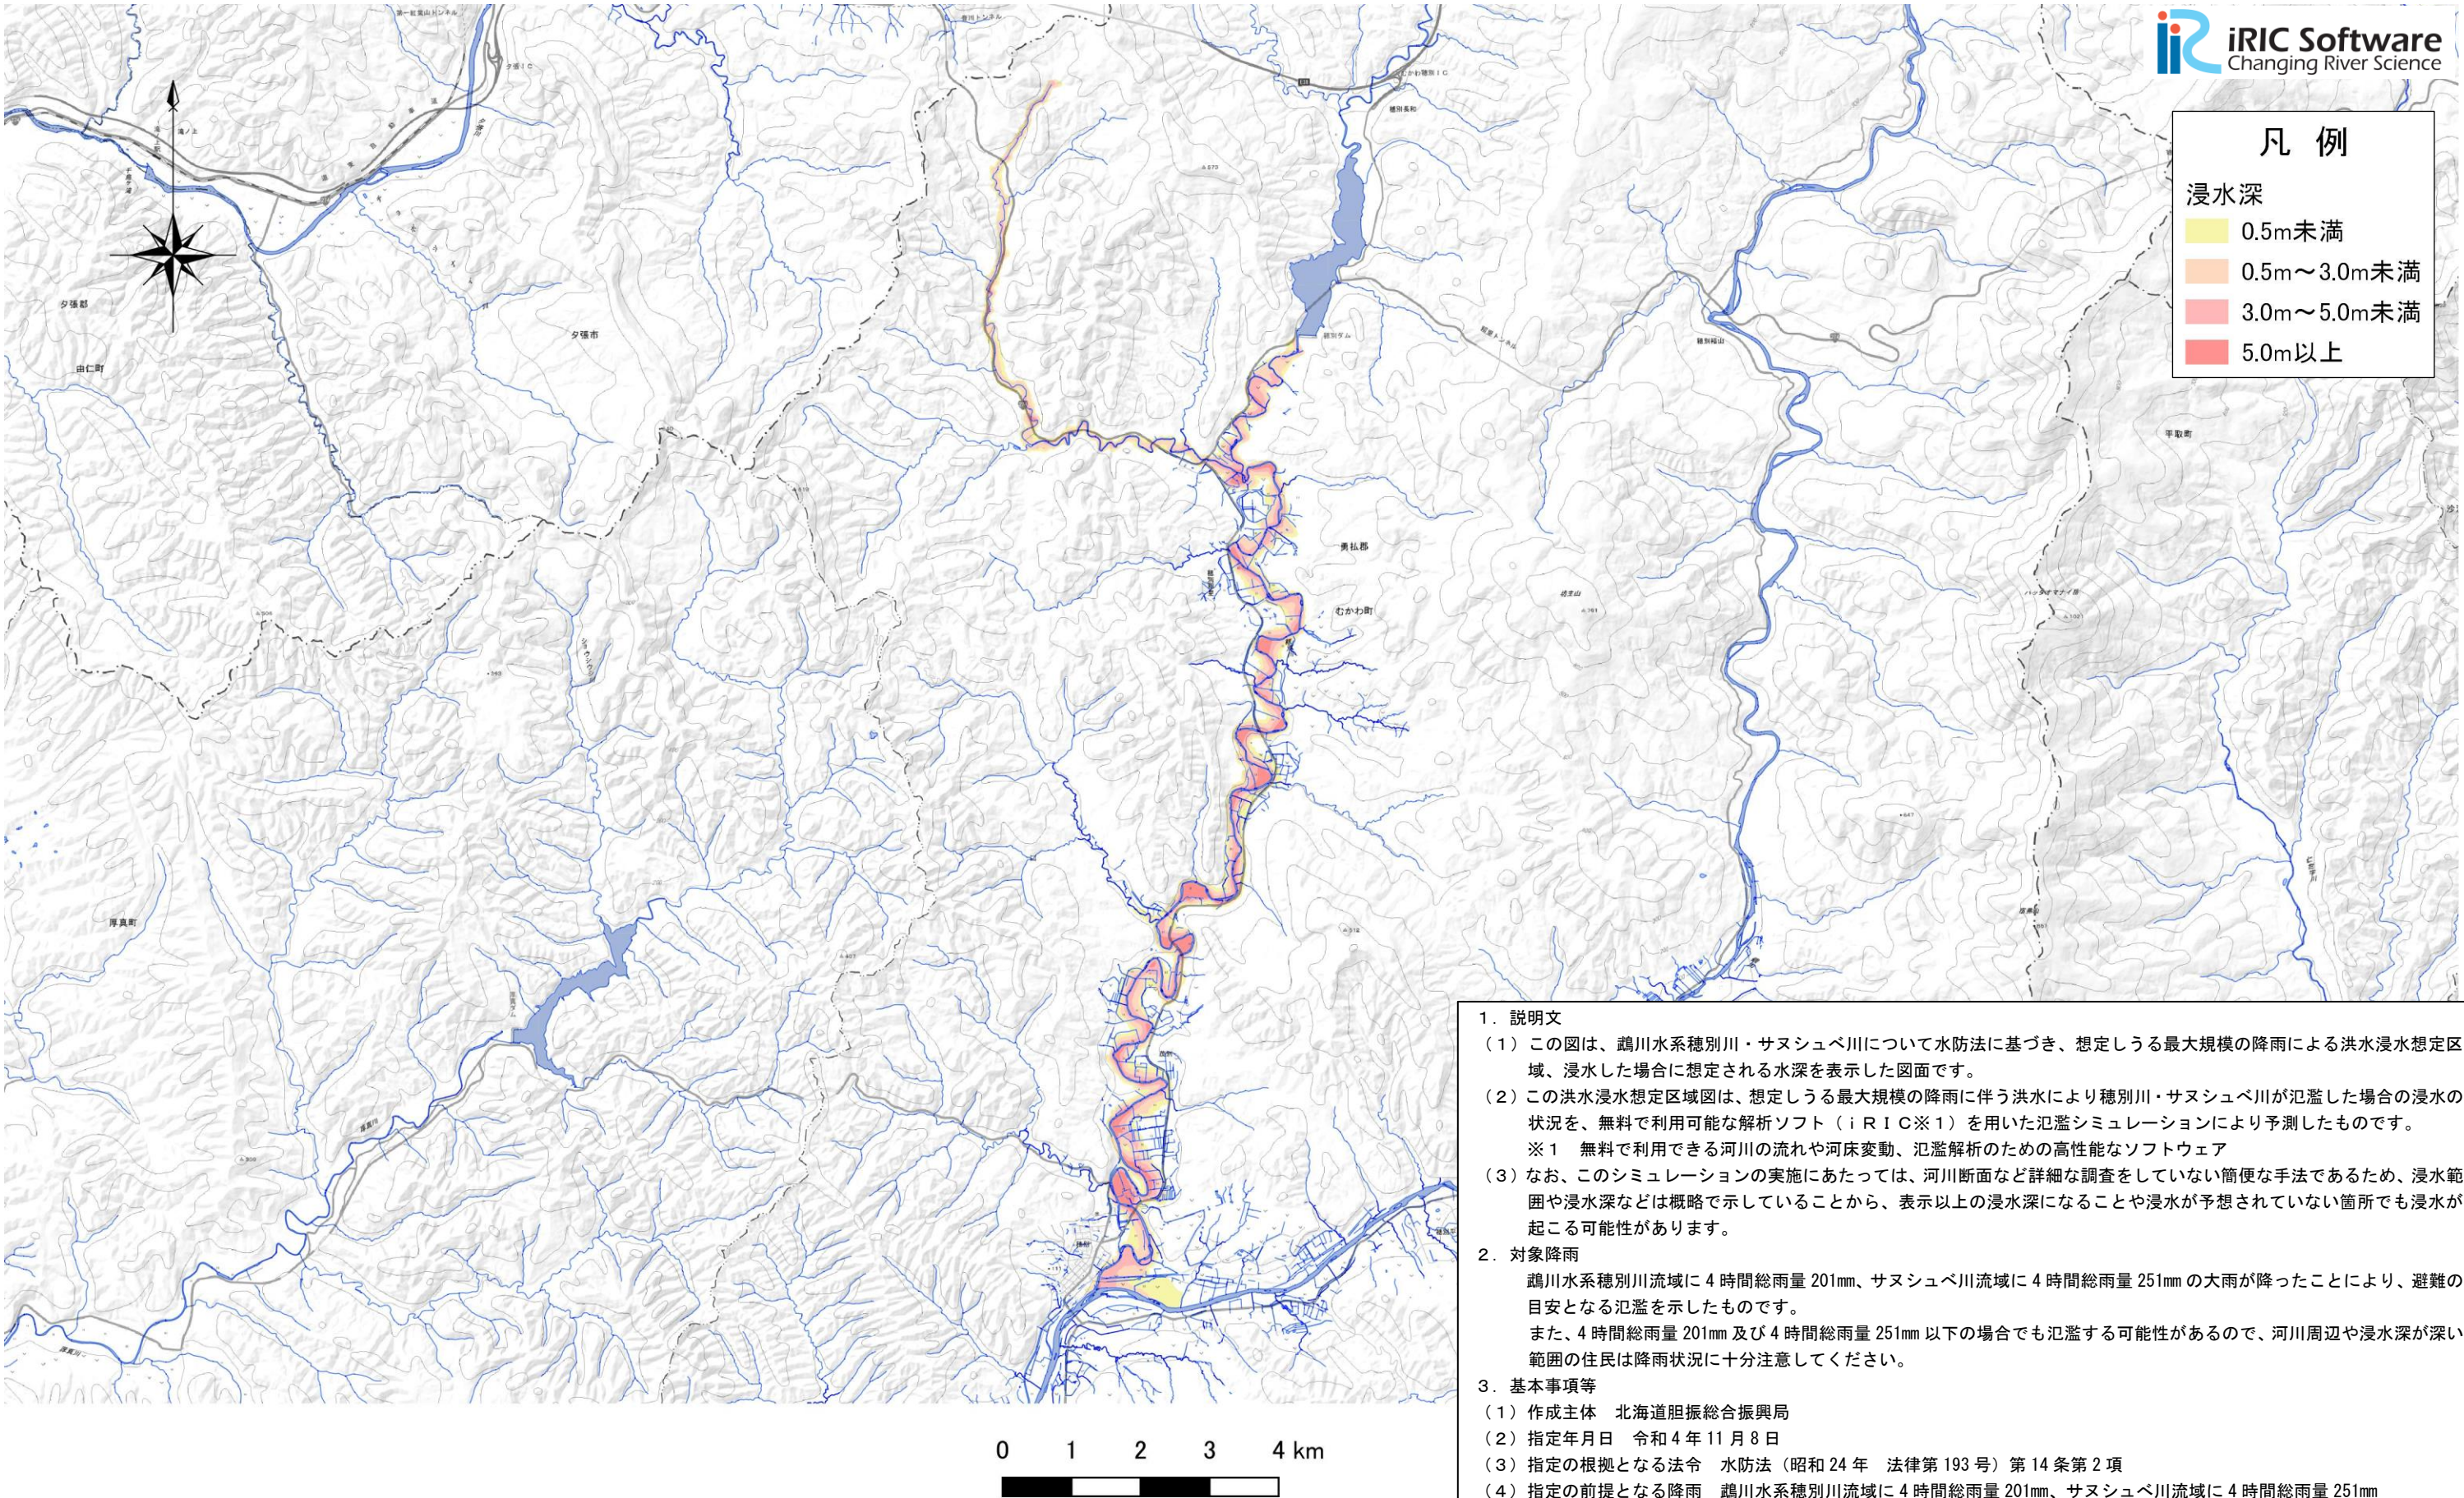

1. 説明文

(1) この図は、鵜川水系穂別川・サヌシュベ川について水防法に基づき、想定しうる最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この洪水浸水想定区域図は、想定しうる最大規模の降雨に伴う洪水により穂別川・サヌシュベ川が氾濫した場合の浸水の状況を、無料で利用可能な解析ソフト（i R I C※1）を用いた氾濫シミュレーションにより予測したものです。

※1 無料で利用できる河川の流れや河床変動、氾濫解析のための高性能なソフトウェア

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、河川断面など詳細な調査をしていない簡便な手法であるため、浸水範囲や浸水深などは概略で示していることから、表示以上の浸水深になることや浸水が予想されていない箇所でも浸水が起る可能性があります。
2. 対象降雨

鵜川水系穂別川流域に4時間総雨量201mm、サヌシュベ川流域に4時間総雨量251mmの大雨が降ったことにより、避難の目安となる氾濫を示したものです。

また、4時間総雨量201mm及び4時間総雨量251mm以下の場合でも氾濫する可能性があるため、河川周辺や浸水深が深い範囲の住民は降雨状況に十分注意してください。
3. 基本事項等


(1) 作成主体 北海道胆振総合振興局

(2) 指定年月日 令和4年11月8日

(3) 指定の根拠となる法令 水防法（昭和24年 法律第193号）第14条第2項

(4) 指定の前提となる降雨 鵜川水系穂別川流域に4時間総雨量201mm、サヌシュベ川流域に4時間総雨量251mm

(5) 関係市町村 むかわ町

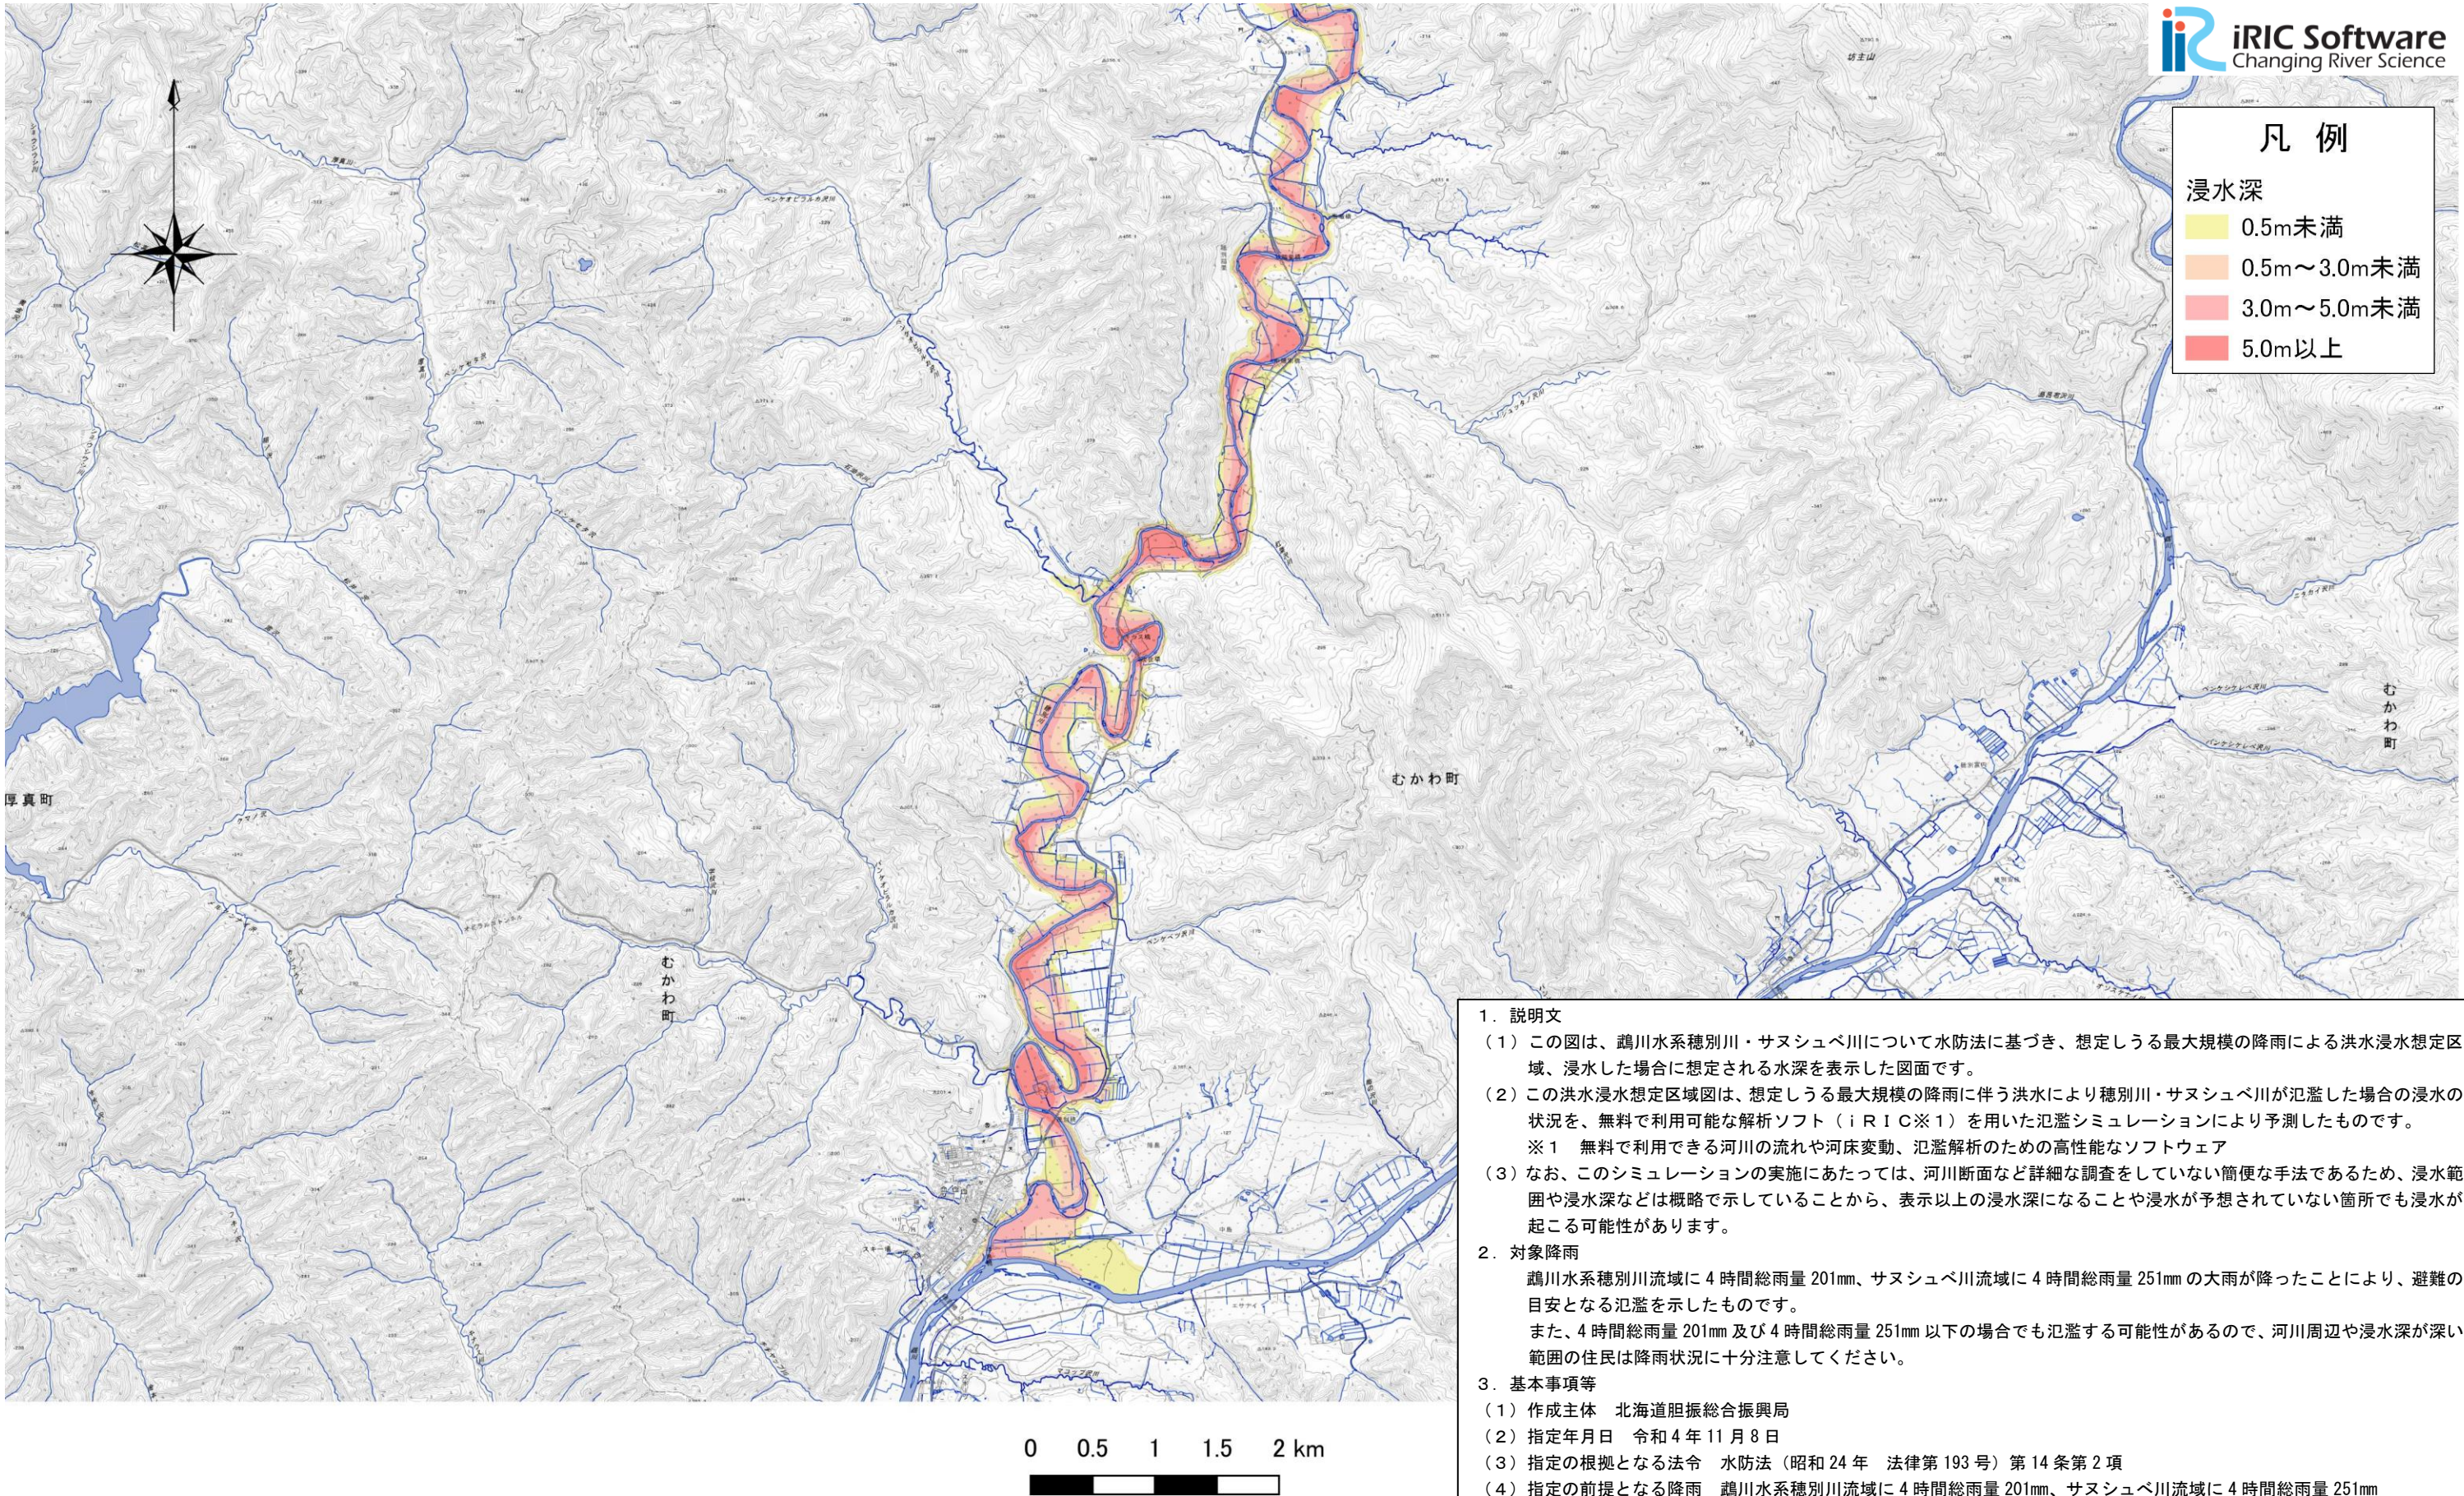



凡 例

浸水深

0.5m未満

0.5m～3.0m未満

3.0m～5.0m未満

5.0m以上

1. 説明文

(1) この図は、鵜川水系穂別川・サヌシュベ川について水防法に基づき、想定しうる最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この洪水浸水想定区域図は、想定しうる最大規模の降雨に伴う洪水により穂別川・サヌシュベ川が氾濫した場合の浸水の状況を、無料で利用可能な解析ソフト（iRIC※1）を用いた氾濫シミュレーションにより予測したものです。
 ※1 無料で利用できる河川の流れや河床変動、氾濫解析のための高性能なソフトウェア


(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、河川断面など詳細な調査をしていない簡便な手法であるため、浸水範囲や浸水深などは概略で示していることから、表示以上の浸水深になることや浸水が予想されていない箇所でも浸水が起こる可能性があります。

2. 対象降雨

鵜川水系穂別川流域に4時間総雨量201mm、サヌシュベ川流域に4時間総雨量251mmの大雨が降ったことにより、避難の目安となる氾濫を示したものです。
 また、4時間総雨量201mm及び4時間総雨量251mm以下の場合でも氾濫する可能性があるため、河川周辺や浸水深が深い範囲の住民は降雨状況に十分注意してください。

3. 基本事項等

(1) 作成主体 北海道胆振総合振興局
 (2) 指定年月日 令和4年11月8日
 (3) 指定の根拠となる法令 水防法（昭和24年 法律第193号）第14条第2項
 (4) 指定の前提となる降雨 鵜川水系穂別川流域に4時間総雨量201mm、サヌシュベ川流域に4時間総雨量251mm
 (5) 関係市町村 むかわ町

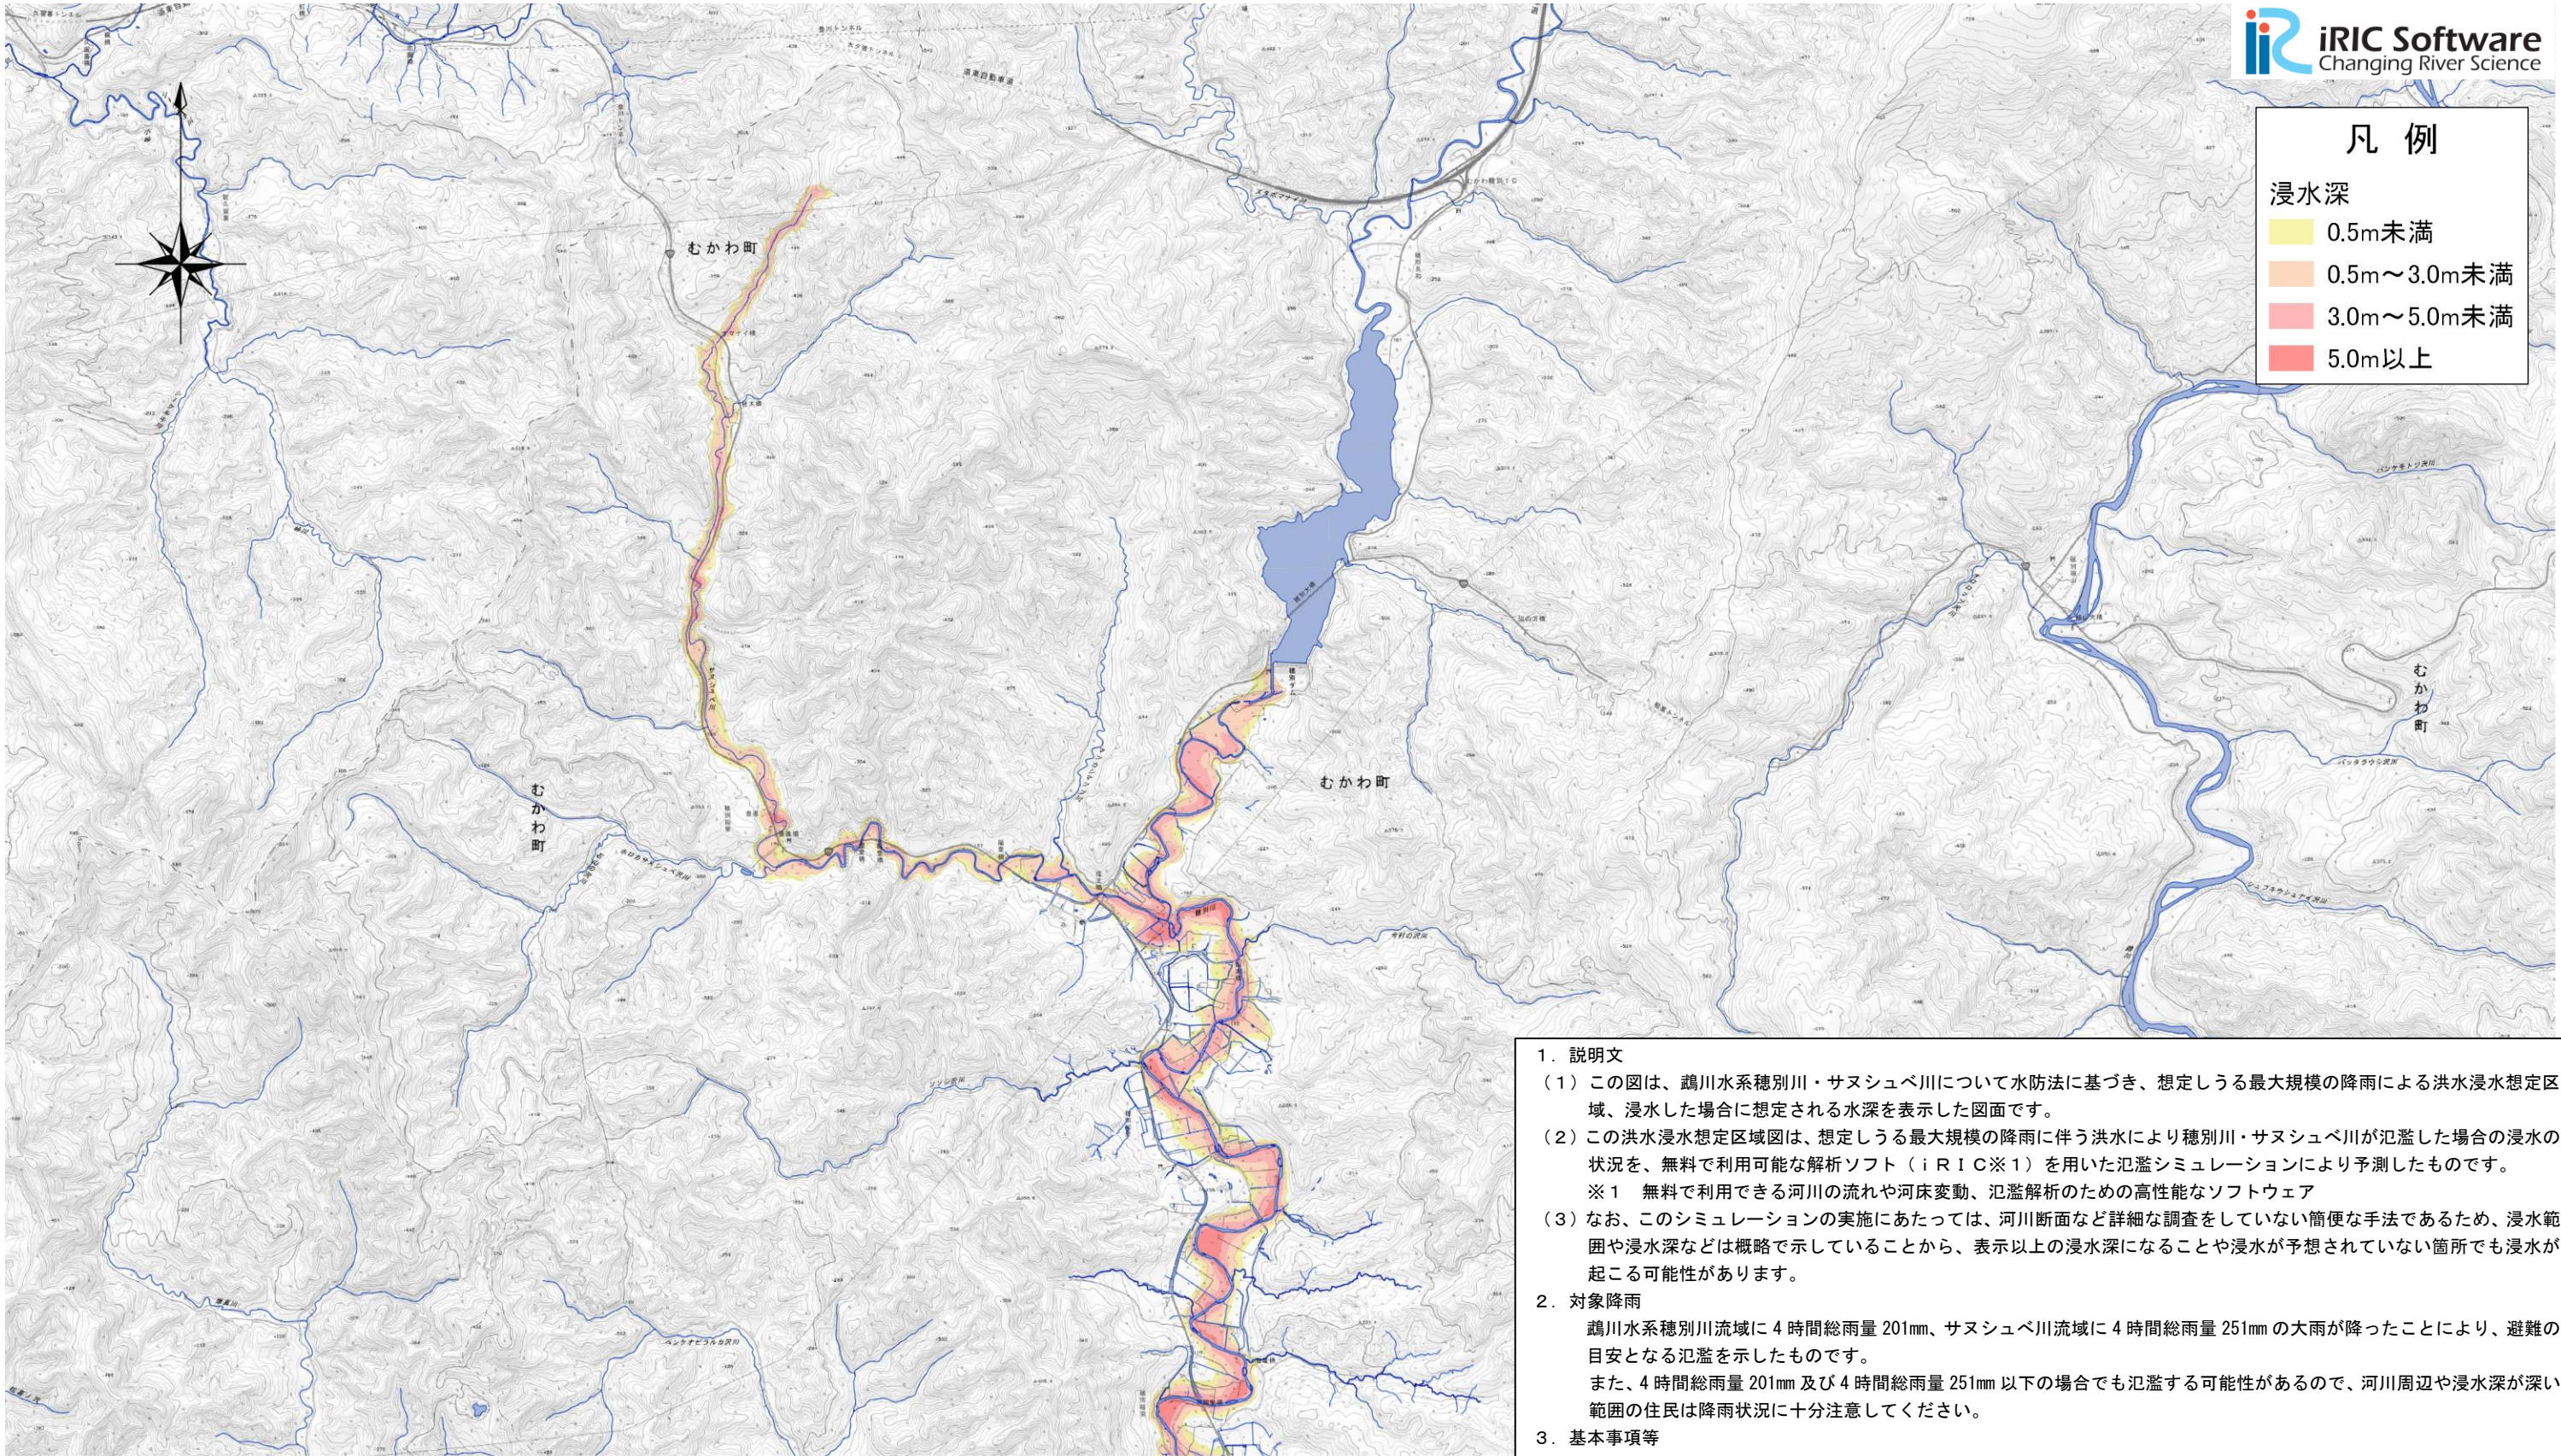

1. 説明文
- (1) この図は、鵜川水系穂別川・サヌシュベ川について水防法に基づき、想定しうる最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、想定しうる最大規模の降雨に伴う洪水により穂別川・サヌシュベ川が氾濫した場合の浸水の状況を、無料で利用可能な解析ソフト（iRIC※1）を用いた氾濫シミュレーションにより予測したものです。
- ※1 無料で利用できる河川の流れや河床変動、氾濫解析のための高性能なソフトウェア
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、河川断面など詳細な調査をしていない簡便な手法であるため、浸水範囲や浸水深などは概略で示していることから、表示以上の浸水深になることや浸水が予想されていない箇所でも浸水が起こる可能性があります。
2. 対象降雨
- 鵜川水系穂別川流域に4時間総雨量201mm、サヌシュベ川流域に4時間総雨量251mmの大雨が降ったことにより、避難の目安となる氾濫を示したものです。
- また、4時間総雨量201mm及び4時間総雨量251mm以下の場合でも氾濫する可能性があるため、河川周辺や浸水深が深い範囲の住民は降雨状況に十分注意してください。
3. 基本事項等
- (1) 作成主体 北海道胆振総合振興局
- (2) 指定年月日 令和4年11月8日
- (3) 指定の根拠となる法令 水防法（昭和24年 法律第193号）第14条第2項
- (4) 指定の前提となる降雨 鵜川水系穂別川流域に4時間総雨量201mm、サヌシュベ川流域に4時間総雨量251mm
- (5) 関係市町村 むかわ町

鵜川水系穂別川（穂別ダム上流） 洪水浸水想定区域（想定最大規模）



1. 説明文
- (1) この図は、鵜川水系穂別川・サヌシュベ川について水防法に基づき、想定しうる最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、想定しうる最大規模の降雨に伴う洪水により穂別川・サヌシュベ川が氾濫した場合の浸水の状況を、無料で利用可能な解析ソフト（iRIC※1）を用いた氾濫シミュレーションにより予測したものです。
- ※1 無料で利用できる河川の流れや河床変動、氾濫解析のための高性能なソフトウェア
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、河川断面など詳細な調査をしていない簡便な手法であるため、浸水範囲や浸水深などは概略で示していることから、表示以上の浸水深になることや浸水が予想されていない箇所でも浸水が起こる可能性があります。
2. 対象降雨
- 鵜川水系穂別川流域に4時間総雨量201mm、サヌシュベ川流域に4時間総雨量251mmの大雨が降ったことにより、避難の目安となる氾濫を示したものです。
- また、4時間総雨量201mm及び4時間総雨量251mm以下の場合でも氾濫する可能性があるため、河川周辺や浸水深が深い範囲の住民は降雨状況に十分注意してください。
3. 基本事項等
- (1) 作成主体 北海道胆振総合振興局
- (2) 指定年月日 令和4年11月8日
- (3) 指定の根拠となる法令 水防法（昭和24年 法律第193号）第14条第2項
- (4) 指定の前提となる降雨 鵜川水系穂別川流域に4時間総雨量201mm、サヌシュベ川流域に4時間総雨量251mm
- (5) 関係市町村 むかわ町