


真沼津川水系真沼津川 浸水継続時間(想定最大規模)

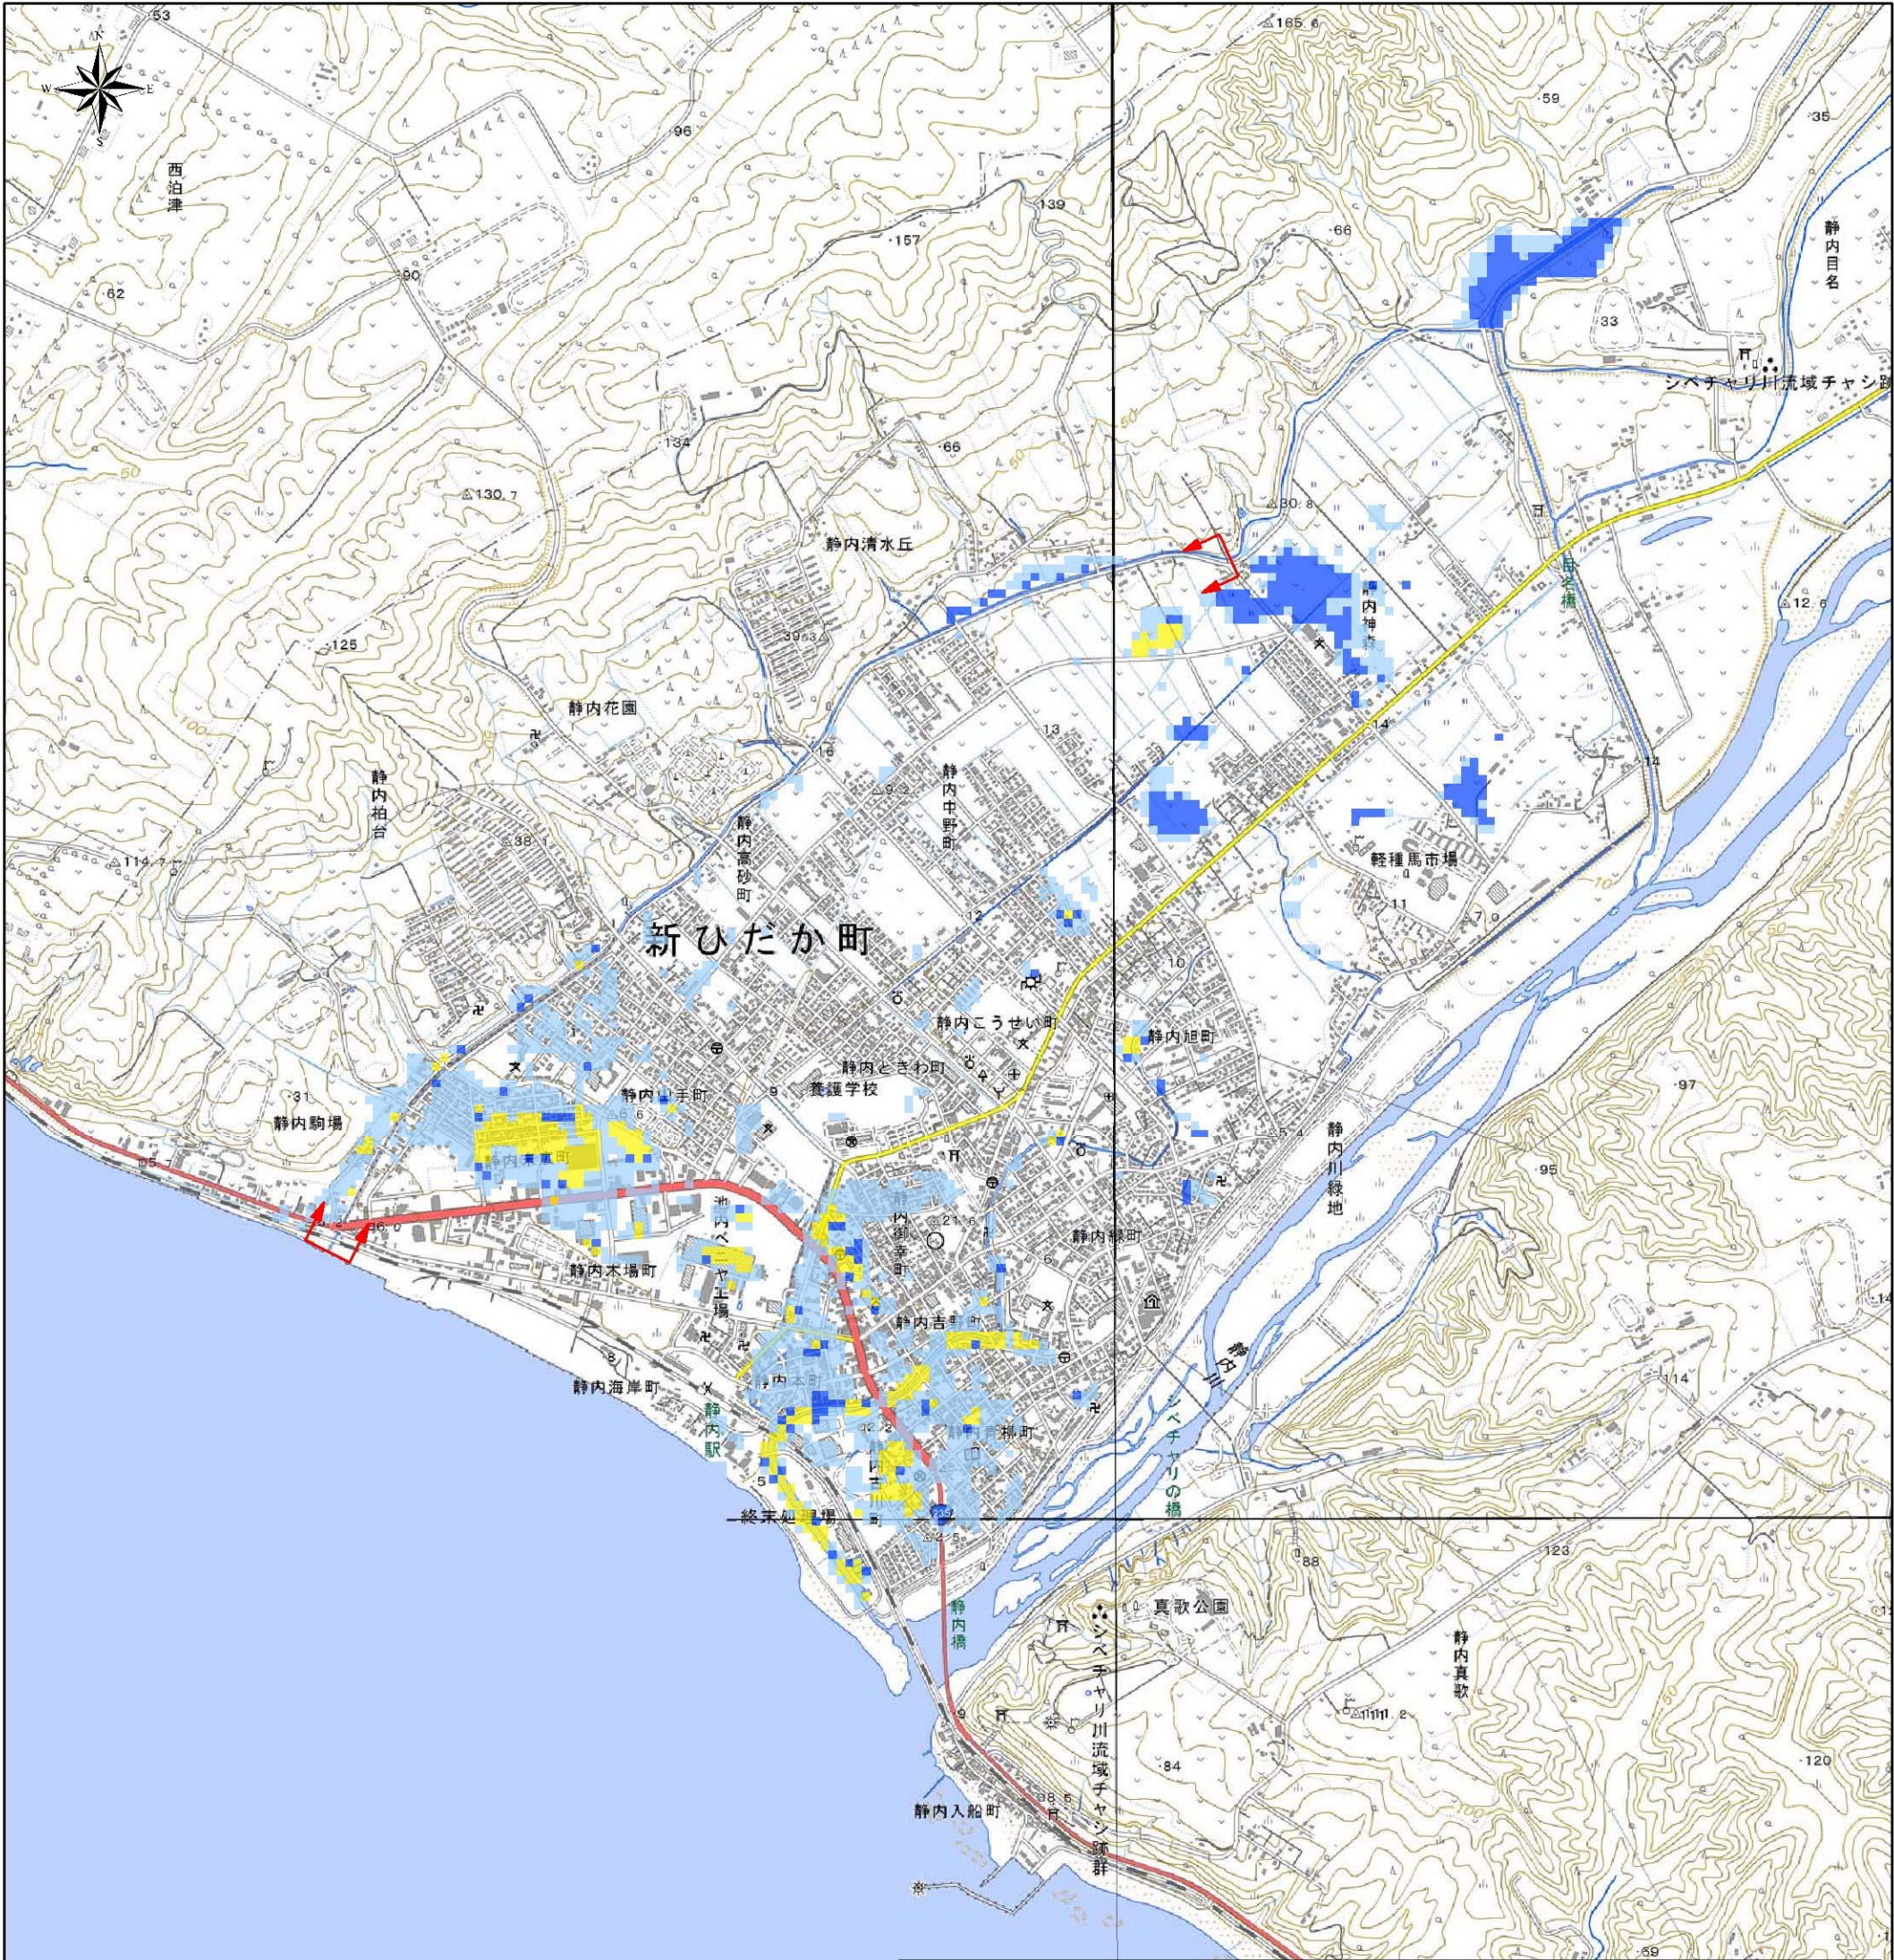

凡 例

浸水継続時間

- 12時間未満の区域
- 12時間～1日未満の区域
- 1日～3日未満の区域
- 3日～1週間未満の区域
- 1週間～2週間未満の区域
- 2週間～4週間未満の区域

浸水想定区域の指定対象となる水位周知河川

1. 説明文

- (1) この図は、真沼津川水系真沼津川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、平成29年3月時点の真沼津川の河道及び洪水調整施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により真沼津川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を越える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2. 基本事項等

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 作成主体 | 北海道 胆振総合振興局 |
| (2) 公表年月日 | 平成30年6月15日 |
| (3) 告示番号 | 北海道公報第2992号 |
| (4) 指定の根拠法令 | 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項 |
| (5) 対象となる水位周知河川 | 真沼津川水系真沼津川
（実施区間）
日高郡新ひだか町静内神森275番5神森2号橋下流端～海 |
| (6) 作成の前提となる降雨 | 真沼津川流域の1時間総雨量125mm |
| (7) 関係市町村 | 新ひだか町 |

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を使用した。（承認番号 平30情使、第142号）