



朱太川水系黒松内川
洪水浸水想定区域図(計画規模)(黒松内町)

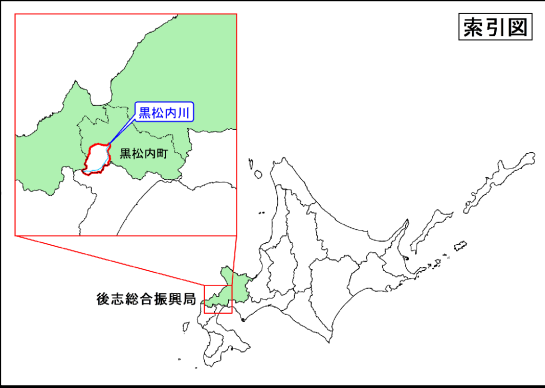

- 凡 例
- 浸水した場合に想定される水深
水深(ランク別)
- 0.5m未満の区域
 - 0.5～3.0m未満の区域
- 浸水想定区域の指定の
対象となる水位周知河川

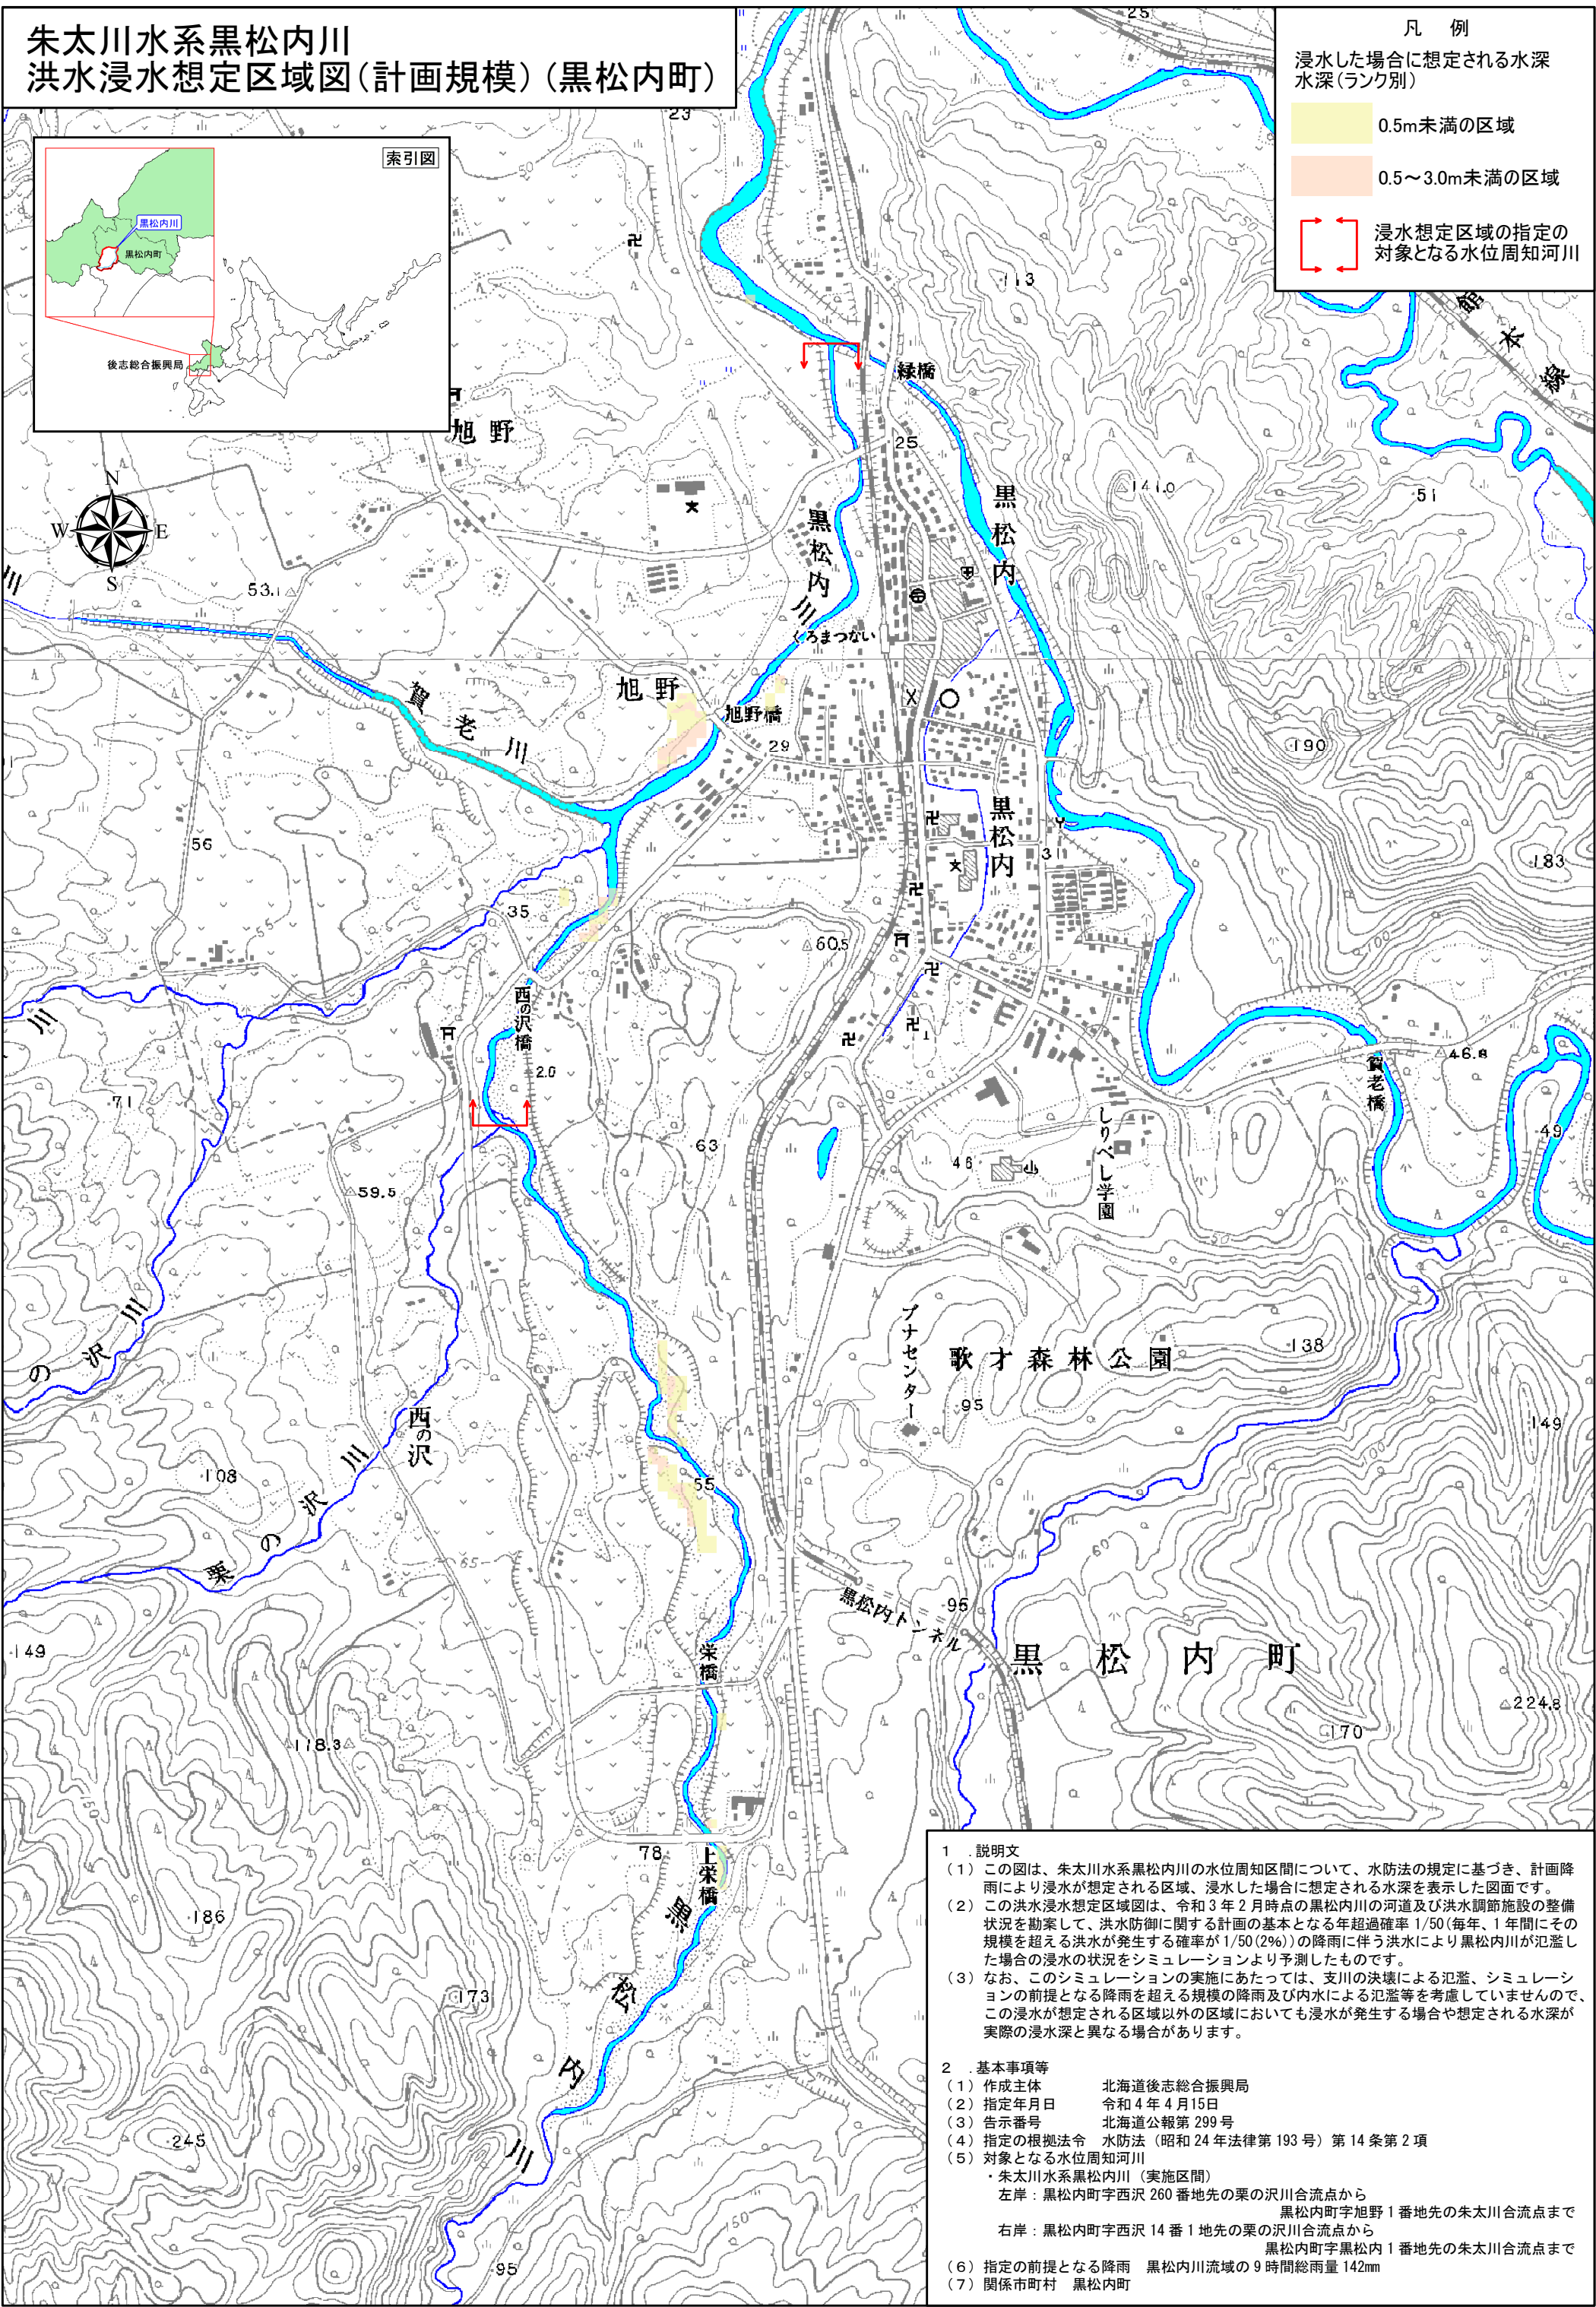

- 1 説明文
- (1) この図は、朱太川水系黒松内川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、令和3年2月時点の黒松内川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率 1/50 (毎年、1 年間にその規模を超える洪水が発生する確率が 1/50 (2%)) の降雨に伴う洪水により黒松内川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等
- (1) 作成主体 北海道後志総合振興局
- (2) 指定年月日 令和4年4月15日
- (3) 告示番号 北海道公報第299号
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
- (5) 対象となる水位周知河川
- ・朱太川水系黒松内川(実施区間)
 - 左岸: 黒松内町字西沢 260 番地先の栗の沢川合流点から 黒松内町字旭野 1 番地先の朱太川合流点まで
 - 右岸: 黒松内町字西沢 14 番 1 地先の栗の沢川合流点から 黒松内町字黒松内 1 番地先の朱太川合流点まで
- (6) 指定の前提となる降雨 黒松内川流域の9時間総雨量 142mm
- (7) 関係市町村 黒松内町