
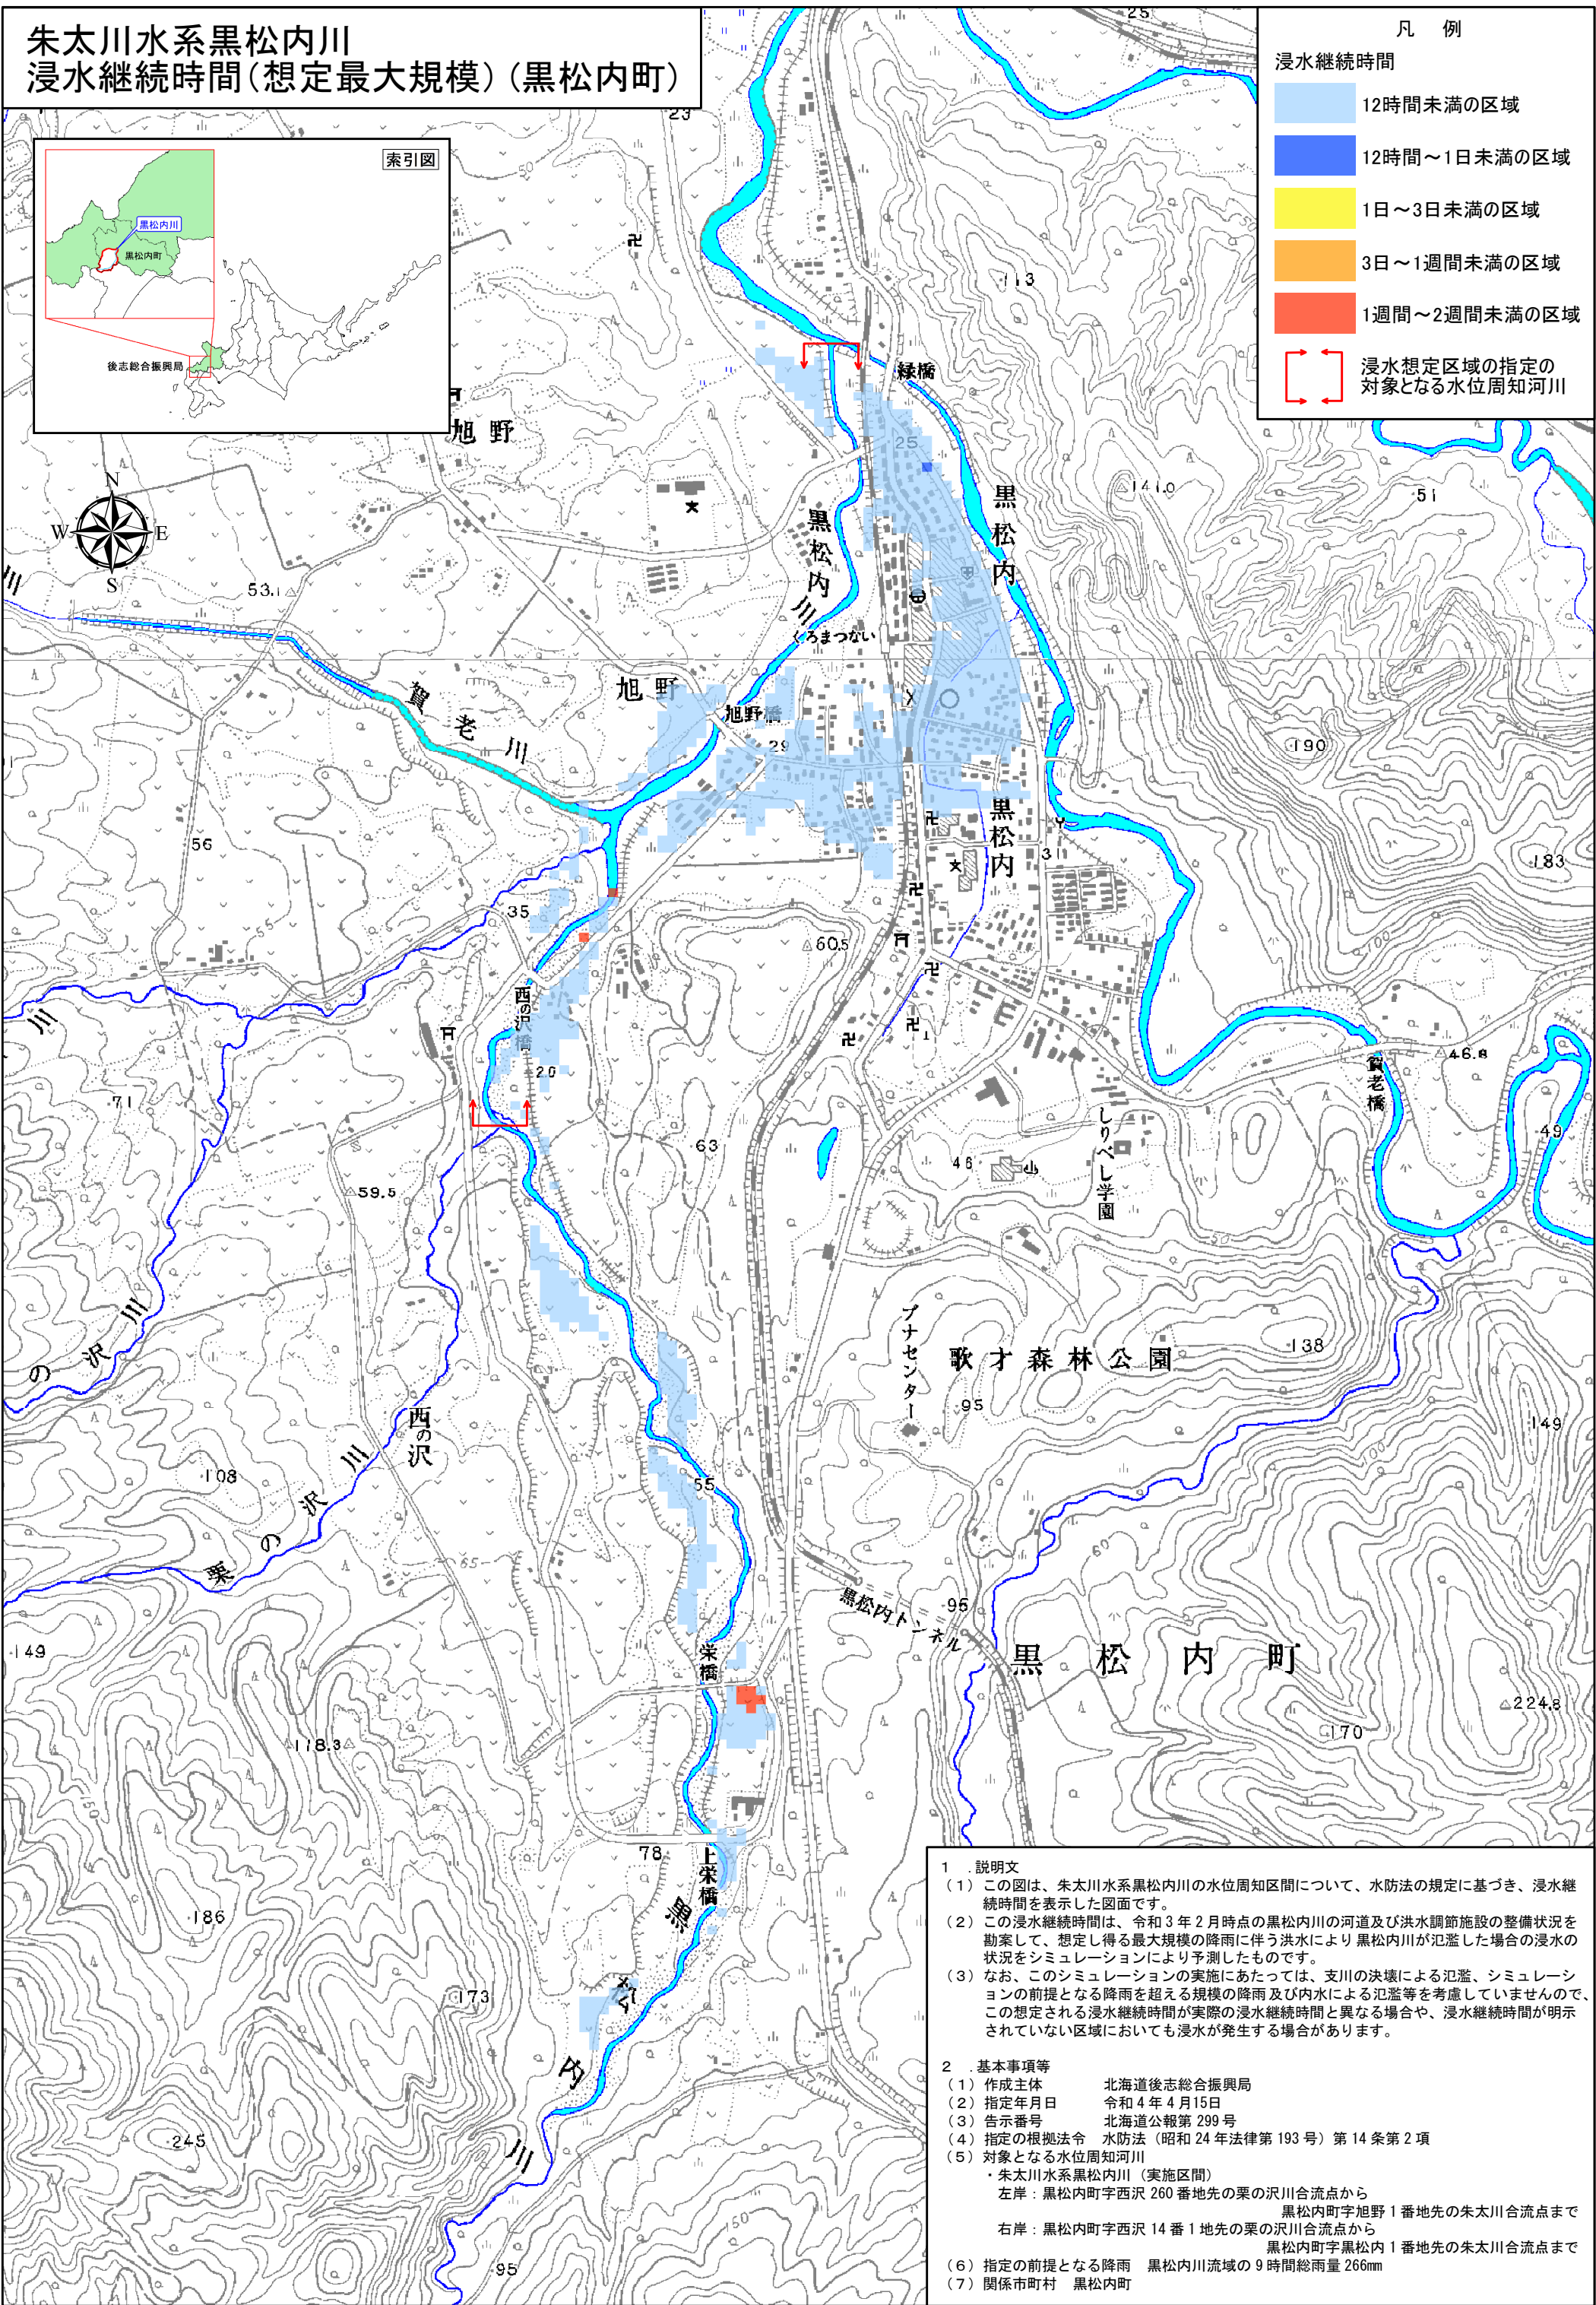
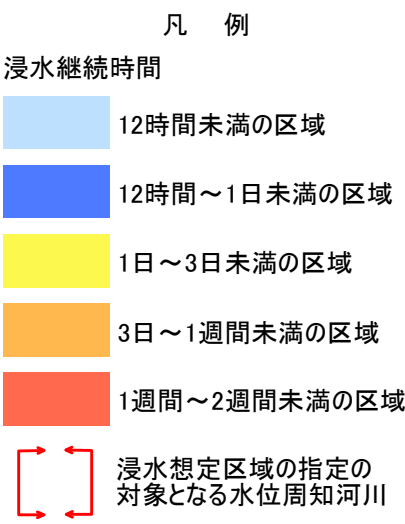


朱太川水系黒松内川
浸水継続時間(想定最大規模)(黒松内町)

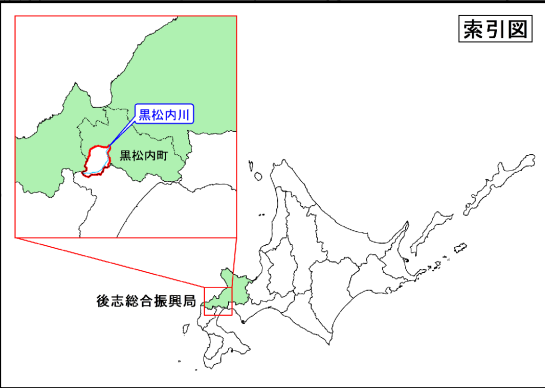

- 1 説明文
- (1) この図は、朱太川水系黒松内川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、令和3年2月時点の黒松内川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により黒松内川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。
- 2 基本事項等
- (1) 作成主体 北海道後志総合振興局
- (2) 指定年月日 令和4年4月15日
- (3) 告示番号 北海道公報第299号
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
- (5) 対象となる水位周知河川
- ・朱太川水系黒松内川(実施区間)
 - 左岸: 黒松内町字西沢 260番地先の栗の沢川合流点から 黒松内町字旭野 1番地先の朱太川合流点まで
 - 右岸: 黒松内町字西沢 14番1地先の栗の沢川合流点から 黒松内町字黒松内 1番地先の朱太川合流点まで
- (6) 指定の前提となる降雨 黒松内川流域の9時間総雨量266mm
- (7) 関係市町村 黒松内町