


堀株川水系堀株川 浸水継続時間(想定最大規模)

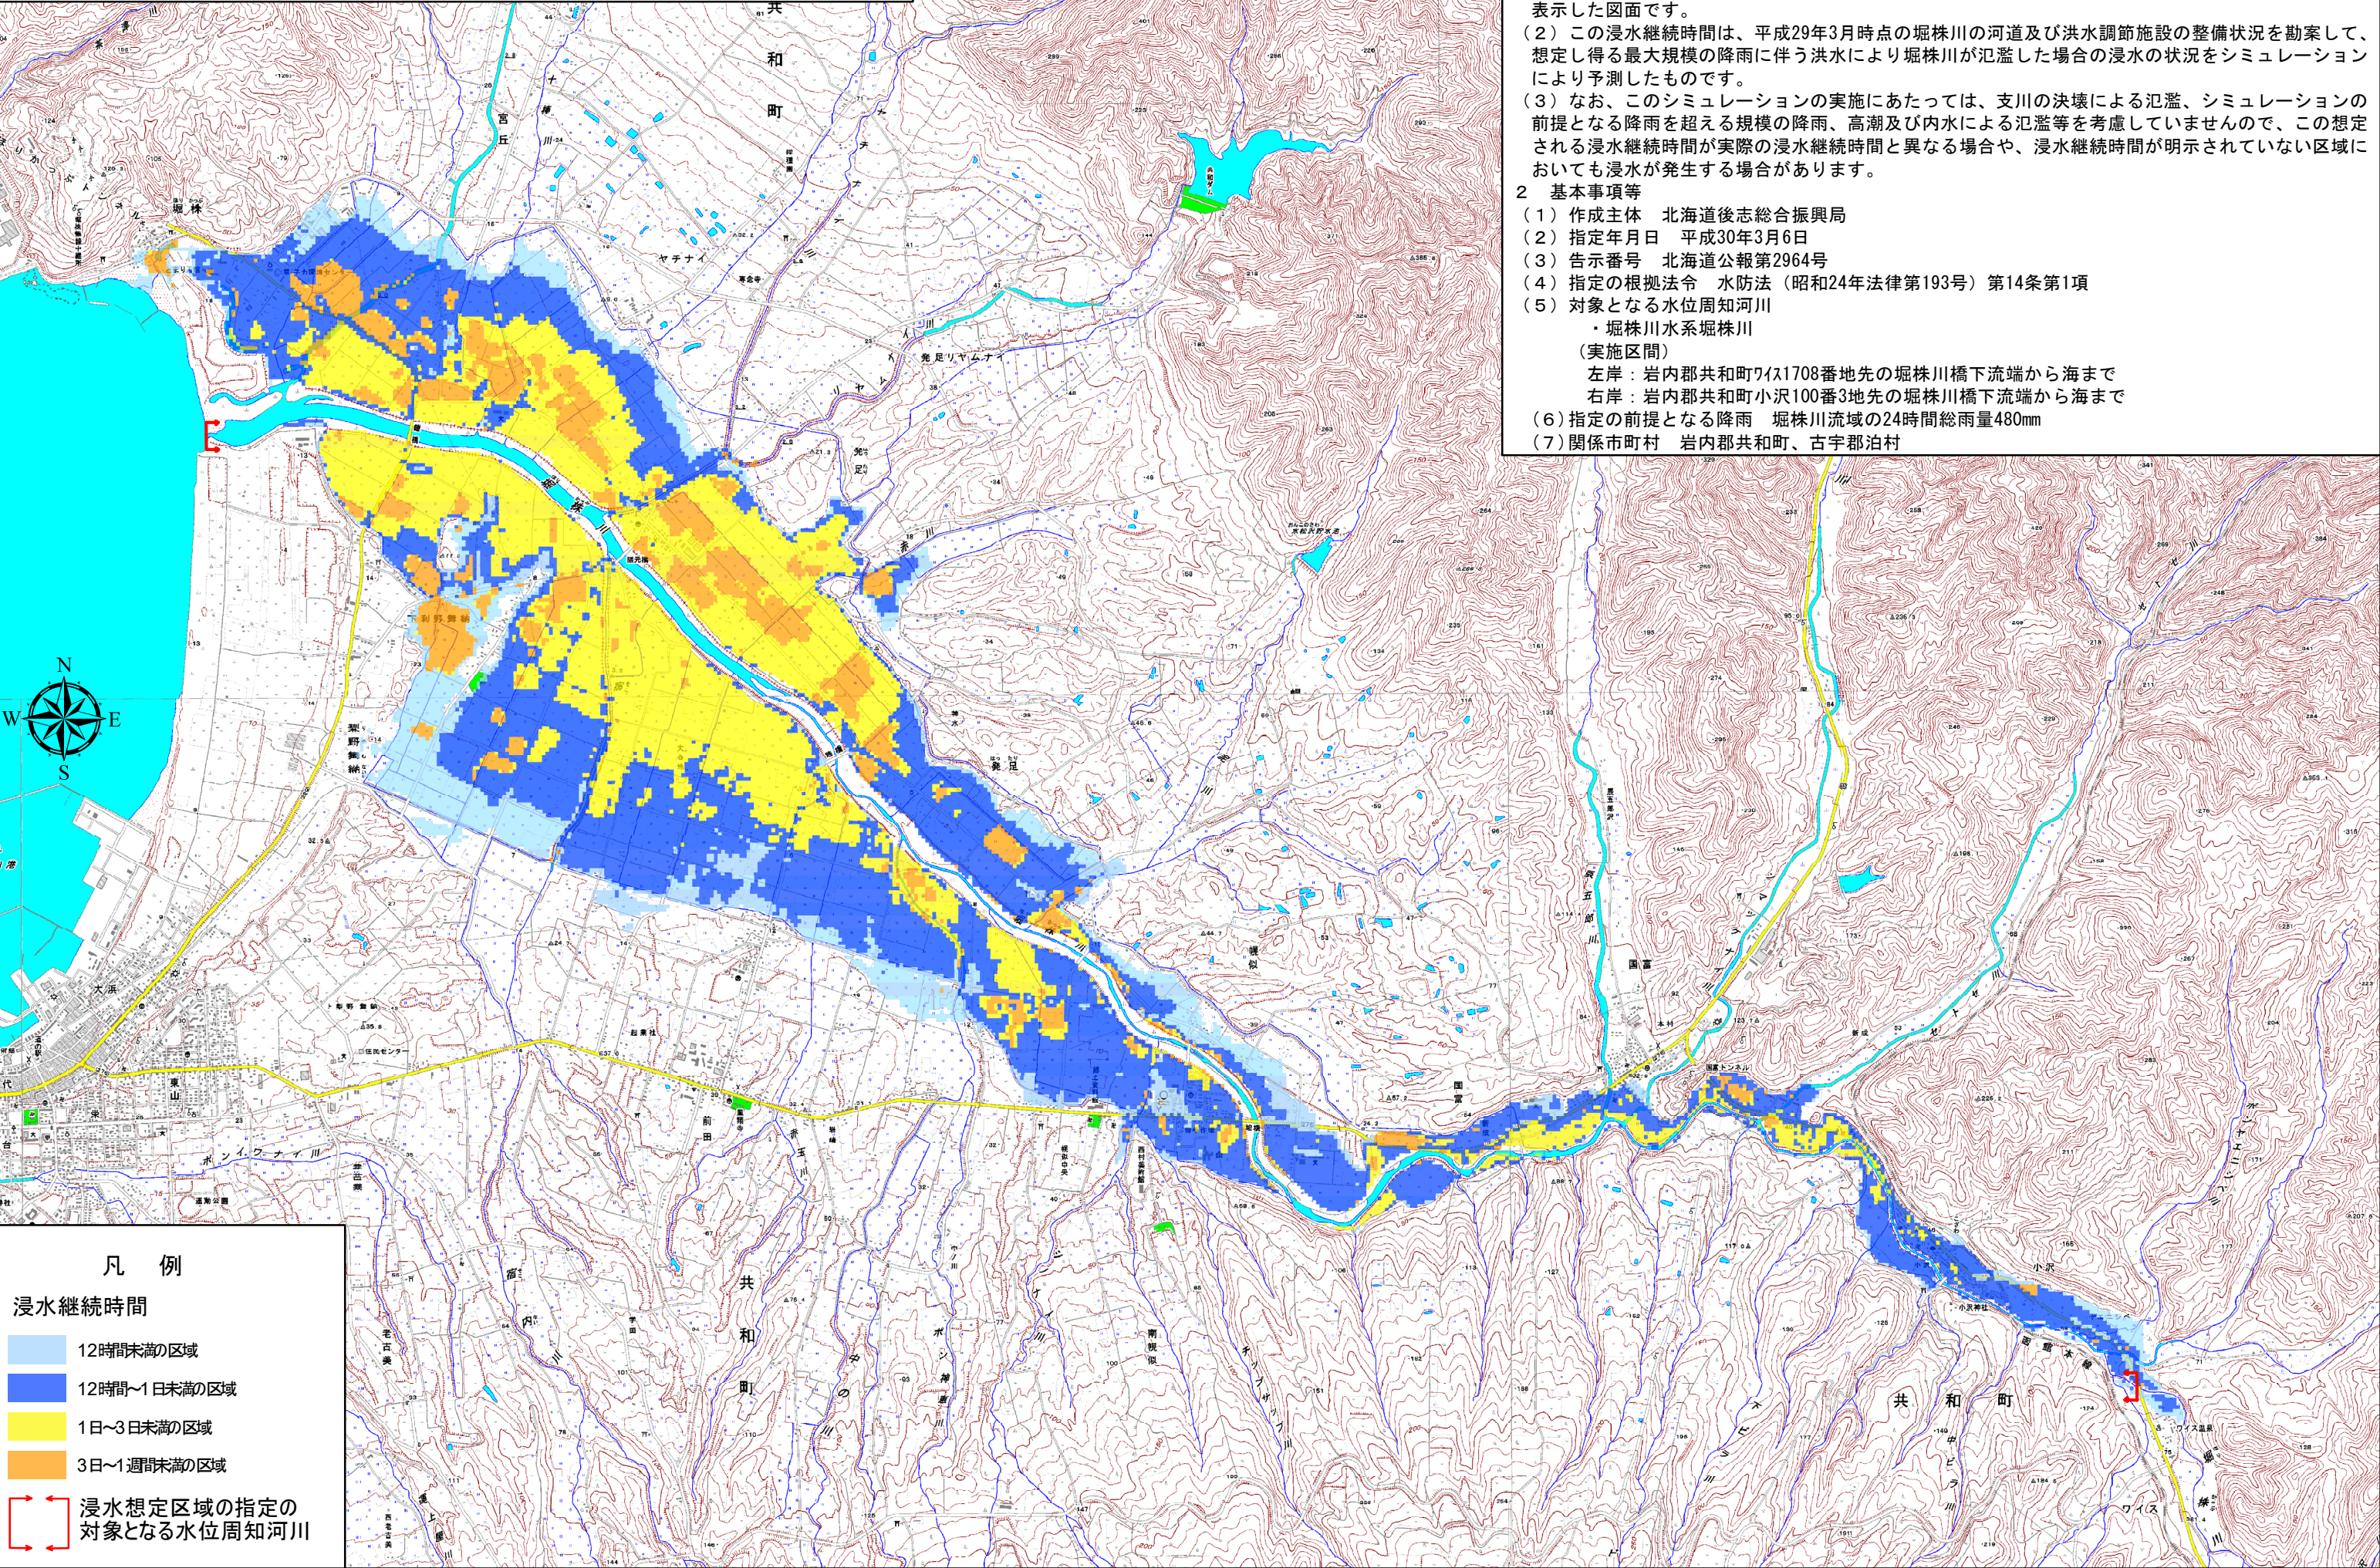

- 1 説明文
- (1) この図は、堀株川水系堀株川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき、浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、平成29年3月時点の堀株川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により堀株川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。
- 2 基本事項等
- (1) 作成主体 北海道後志総合振興局
- (2) 指定年月日 平成30年3月6日
- (3) 告示番号 北海道公報第2964号
- (4) 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項
- (5) 対象となる水位周知河川
- ・堀株川水系堀株川
- (実施区間)
- 左岸：岩内郡共和町ワイス1708番地先の堀株川橋下流端から海まで
- 右岸：岩内郡共和町小沢100番3地先の堀株川橋下流端から海まで
- (6) 指定の前提となる降雨 堀株川流域の24時間総雨量480mm
- (7) 関係市町村 岩内郡共和町、古宇郡泊村

凡 例

浸水継続時間

- 12時間未満の区域
- 12時間～1日未満の区域
- 1日～3日未満の区域
- 3日～1週間未満の区域

浸水想定区域の指定の対象となる水位周知河川